冷媒配管接続口の寸法（平面図）

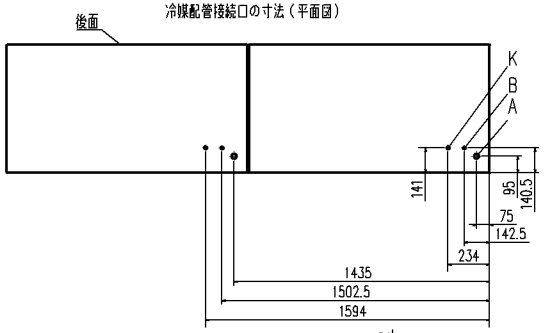

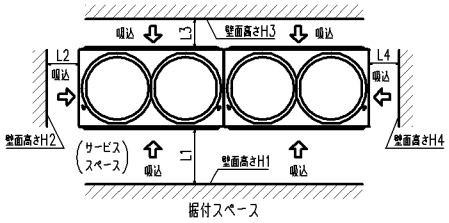

（単位:mm）

寸法＼据付例	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ28.58（ろう付）
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7（フレア）
C	冷媒配管取出口	φ88（又はφ100）
D	電源取入口	φ50（右･左･前方向）,長穴40X80（下方向）
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴	φ45,3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴	φ20,6ヶ所×2
K	均油配管接続口	φ9.52（フレア）
L	搬入、吊り下げ用穴	180X44.7

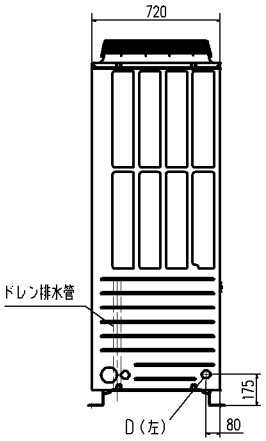

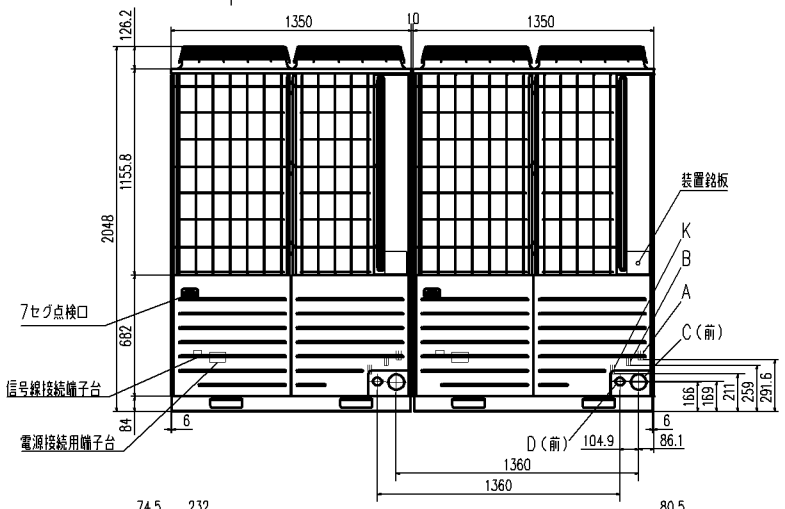

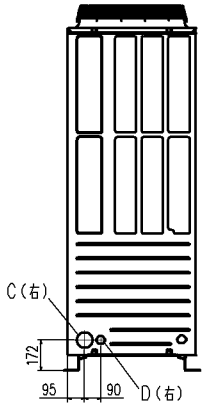

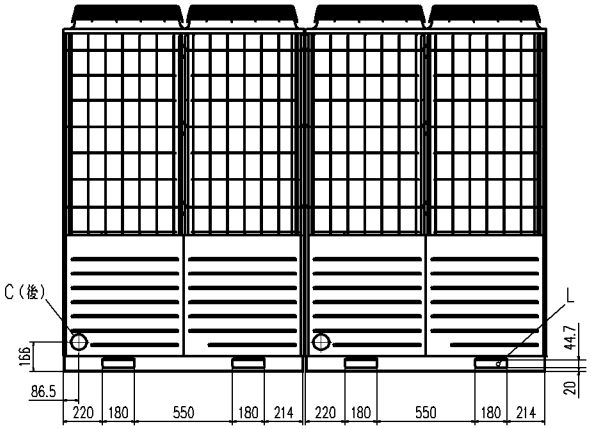

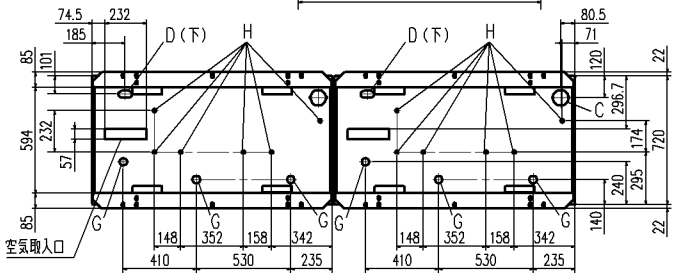

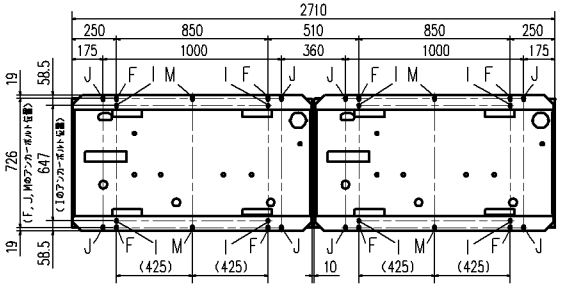

アンカーボルト用穴寸法

注（1）ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
（2）ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
（3）冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
（4）冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
（5）冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。（φ100は本機では使用しません。）
（6）記号I,J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
（7）Kの均油配管は必ず接続してください。
（8）通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
（9）架台使用の際は組合せ用架台（オプション）をご使用ください。



［分配管セット:DOS-2A-1］

最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ22.22となります。

適用機種	AUCVP11203H AUCVSP11203H
形式	AUCV
発行者	千賀
名称	室外機外形図（OUTLINE）
図番	PCD000Z535
訂符	
葉別	1/1
	100527