




吊り下げ用アイボルト (M20)
(4箇所)

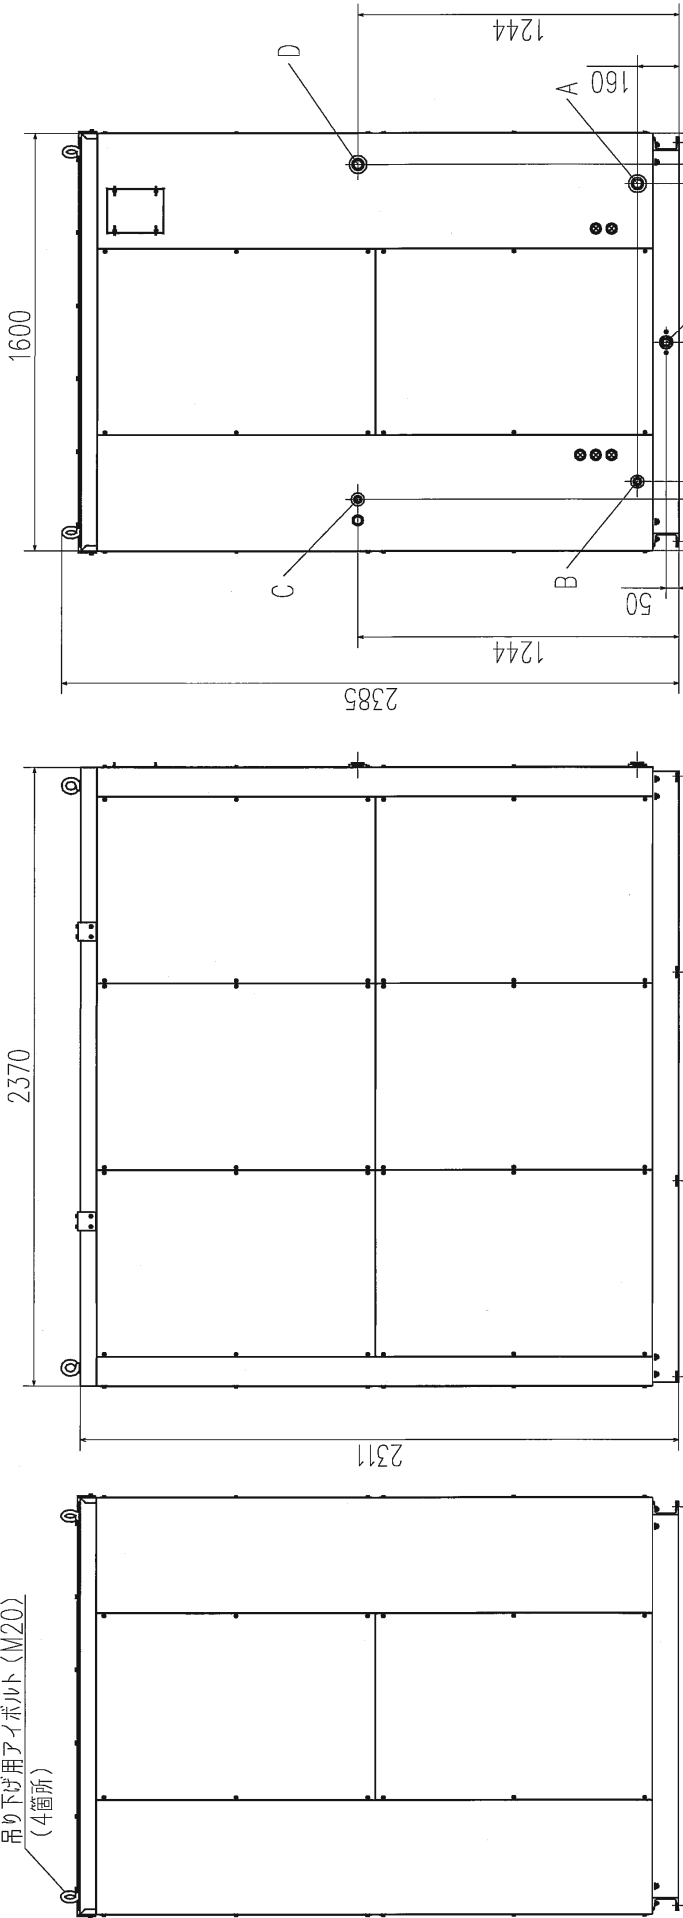

記号	内容
A	給水入口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)
B	給水出口 (熱源機へ) Rc3/4 (真鍮 20A)
C	温水入口 (熱源機より) Rc3/4 (真鍮 20A)
D	給湯出口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)
F	排水出口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)

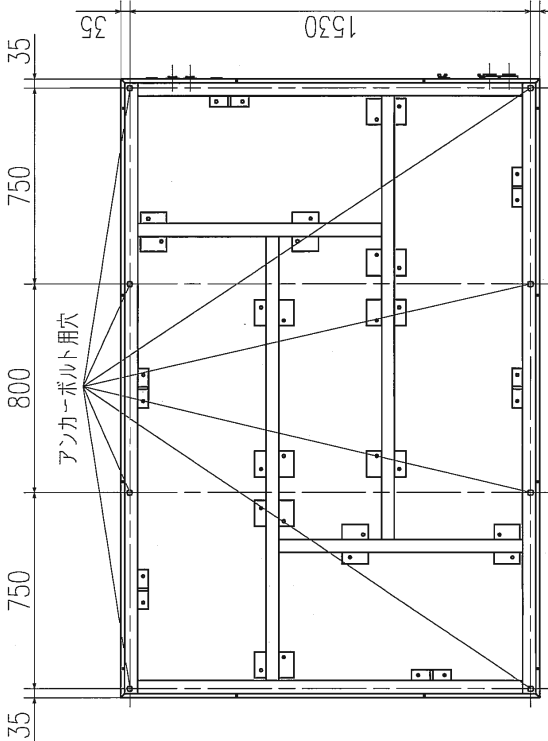

アンカーボルト用穴寸法

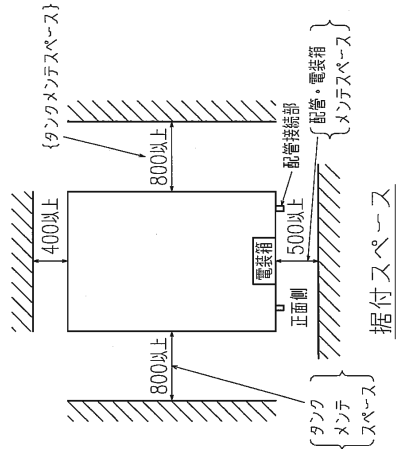

据付スペース

- 注 (1) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
凍結防止ヒータを給水配管、給湯配管、ドレン排水管に取り付け、
凍結防止工事を行ってください。
- (2) 給水口の手前にストレーナ、減圧弁 (二次側圧力400kPa調整済)、逆止弁、
温度計、圧力計を取り付けてください。
給湯口を出たところには圧力止弁、逆止弁、圧力計、
温度計を取り付けてください。
- (3) 長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり配管材料の劣化などにより
水質の変化が起こる場合があります。
(4) 金属の腐食によって、異種金属を直接接続すると接触部に腐食を生じます。
絶縁フランジなどを使用して電食対策を行ってください。
(5) 基礎架台穴はM16アンカーボルト用になっております。
耐震強度に適合しない適切なアンカーボルト施工方法を選定してください。
(6) ドレン口は常時開放にしてください。
(7) 特殊な雰囲気中 (温床、海岸地区、油の多い所等) への設置については
御相談ください。

適用機種		C□2給湯機用貯湯タンク	
形式	M-VT3000N	名称	外形図(OUTLINE)
発行者	小林	図番	100923 MCF000Z001/A
		訂付	1/1