

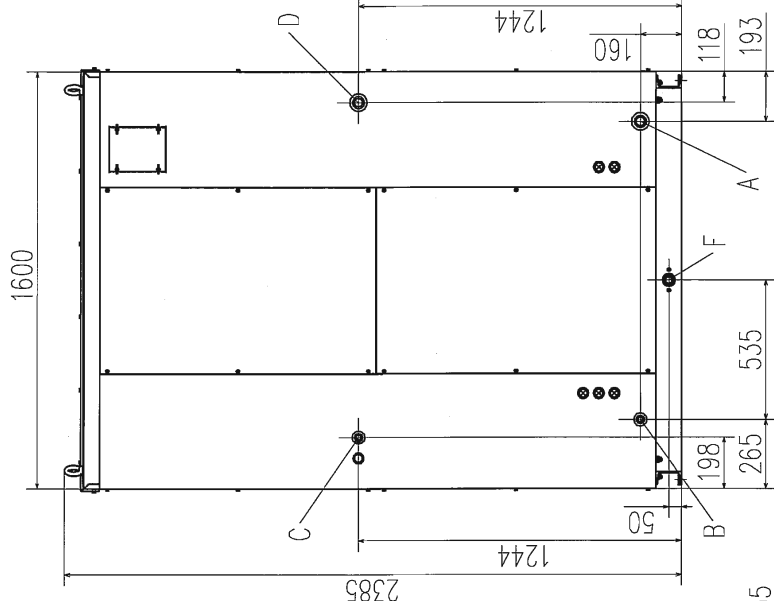
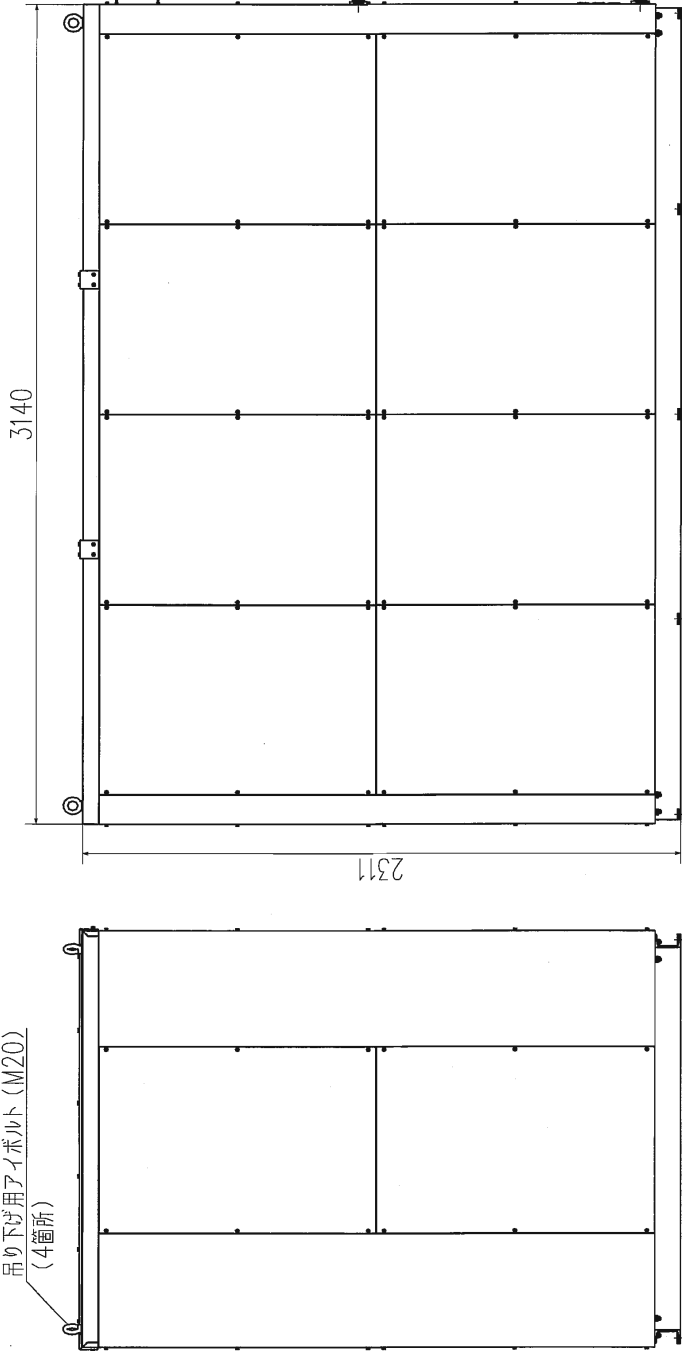


吊り下げ用アイボルト (M20)
(4箇所)

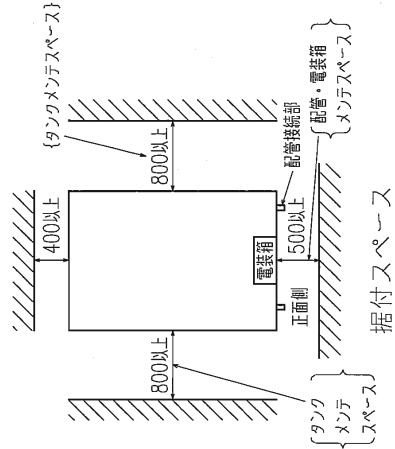

記号	内容
A	給水入口 Rc1/4 (真鍮 32A)
B	給水出口 (熱源機へ) Rc3/4 (真鍮 20A)
C	温水入口 (熱源機より) Rc3/4 (真鍮 20A)
D	給湯出口 Rc1/4 (真鍮 32A)
F	排水出口 Rc1/4 (真鍮 32A)

- 注 (1) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
凍結防止ヒータを給水配管、給湯配管、ドレン排水管に取り付け、
凍結防止工事を行ってください。
(2) 給水口の事前にストレーナ、減圧弁 (二次側圧力400kPa調整済)、逆止弁、
温度計、圧力計を取り付けてください。
給湯口を出たところに逆止弁、逆止弁、圧力計、
温度計を取り付けてください。
(3) 長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり配管材料の劣化などより
水質の劣化が起る場合があります。
(4) 金属の種類によっては、異種金属を直接接続すると接触部に腐食を生じます。
総括フランジなどを使用して電食対策を行ってください。
(5) 基礎床台穴はM16アンカボルト用になっております。
耐震強度に適切なアンカボルト施工方法を選定してください。
(6) ドレン口は常時開放にしてください。
(7) 特設な雰囲気中 (温泉地、海岸地区、油の多い所等) への設置については
御相談ください。

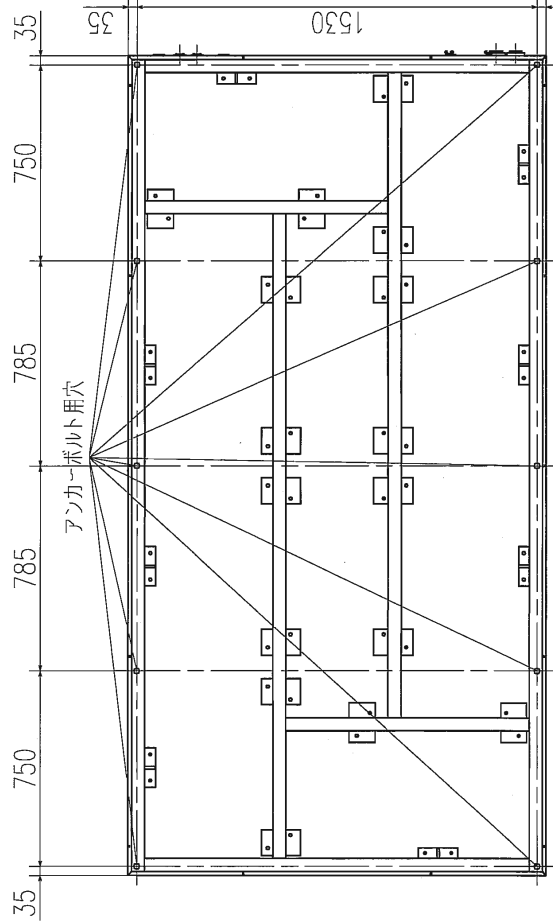

アンカーボルト用穴寸法

適用機種 CO2給湯機用貯湯タンク	
形式 M-VT4000N	名称 外形図(OUTLINE)
発行者 小林	図番 101224 MCF000Z003/A
1/1	