


配管接続図

900：32馬力

組合せ：450+450

〔分配管セット:DOS-2A-1〕

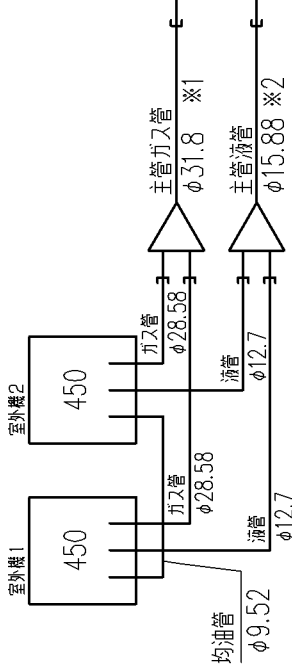


最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ38.1、※2がφ19.05となります。

1120：40馬力


組合せ：560+560

〔分配管セット:DOS-2A-1〕

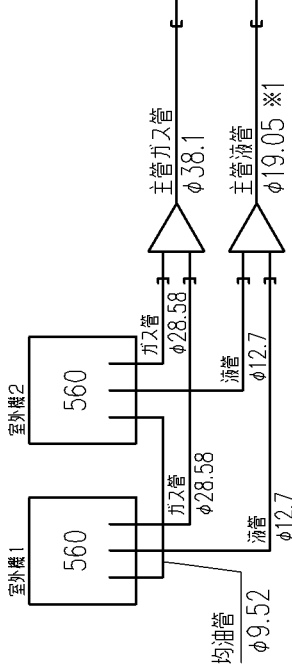

最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ22.22となります。

配線接続図

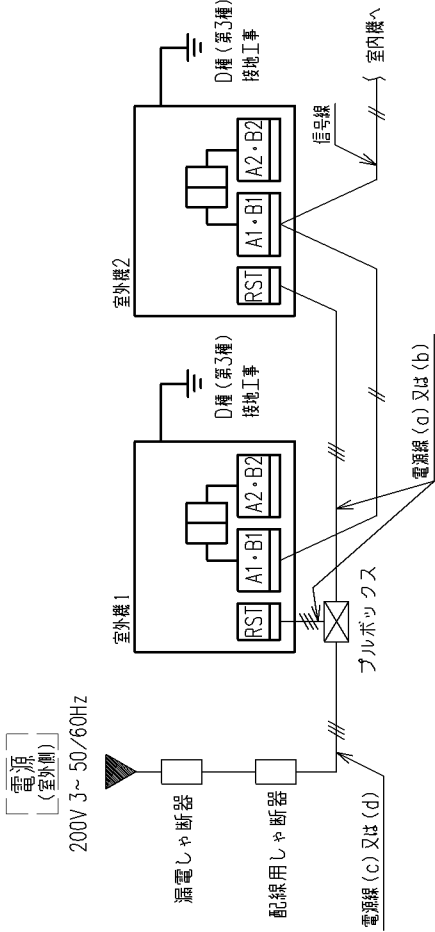

(1) 室外機電源仕様：200V 3～50/60Hz電源

機種	電源用配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)	太さ (mm ²)	アース線 ネジの呼び
(a) 450	38	64	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M10
(b) 560	38	64	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M10
(c) 900	100	84	175A 200mA 0.1sec以下	14	M10
(d) 1120	100	84	175A 200mA 0.1sec以下	14	M10

注意 (ア) 配線要項は内線規定 (JFAC8001) に基づいて決められています。

(イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。

配線こう長が上表の値を超える場合は、内線規定に従い配線太さを見直してください。

(ウ) 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、代理店又は弊社へお問合わせください。

(エ) 組合せ形の電源のプルボックスは現地主配品です。

(オ) 組合せ形にて各機放室外機単独に電源を接続する場合の電源用配線太さは、該当する機種の電源仕様に基づいて実施してください。

(2) 室内外間の信号線太さ：0.75～1.25mm²×2本、シールド線 (MWS)

適用機種 AUCVP9003H, AUCVP11203H
AUCVSP9003H, AUCVSP11203H
AUCVRP9003H, AUCVRP11203H
AUCVRSP9003H, AUCVRSP11203H

形式 AUCV

発行者 名称

千賀 配線・配管接続図

国 番

100611 PAA002Z144

訂 付

要 別

1/1