
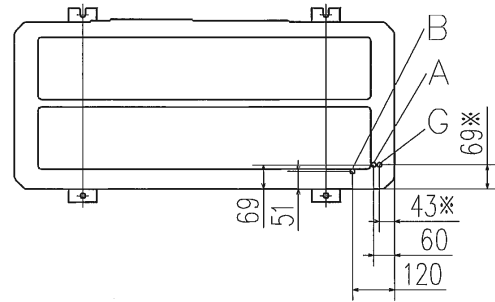


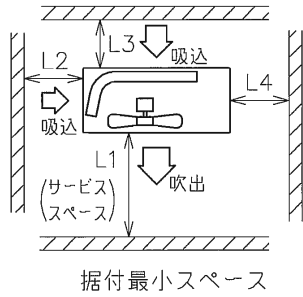

記号	内	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ22.22 (ろう付)

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。

アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。


(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

(7) 冷媒ガス配管は付属のφ22.22接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。

(8) ※はφ22.22接続用付属配管接続位置を示します。

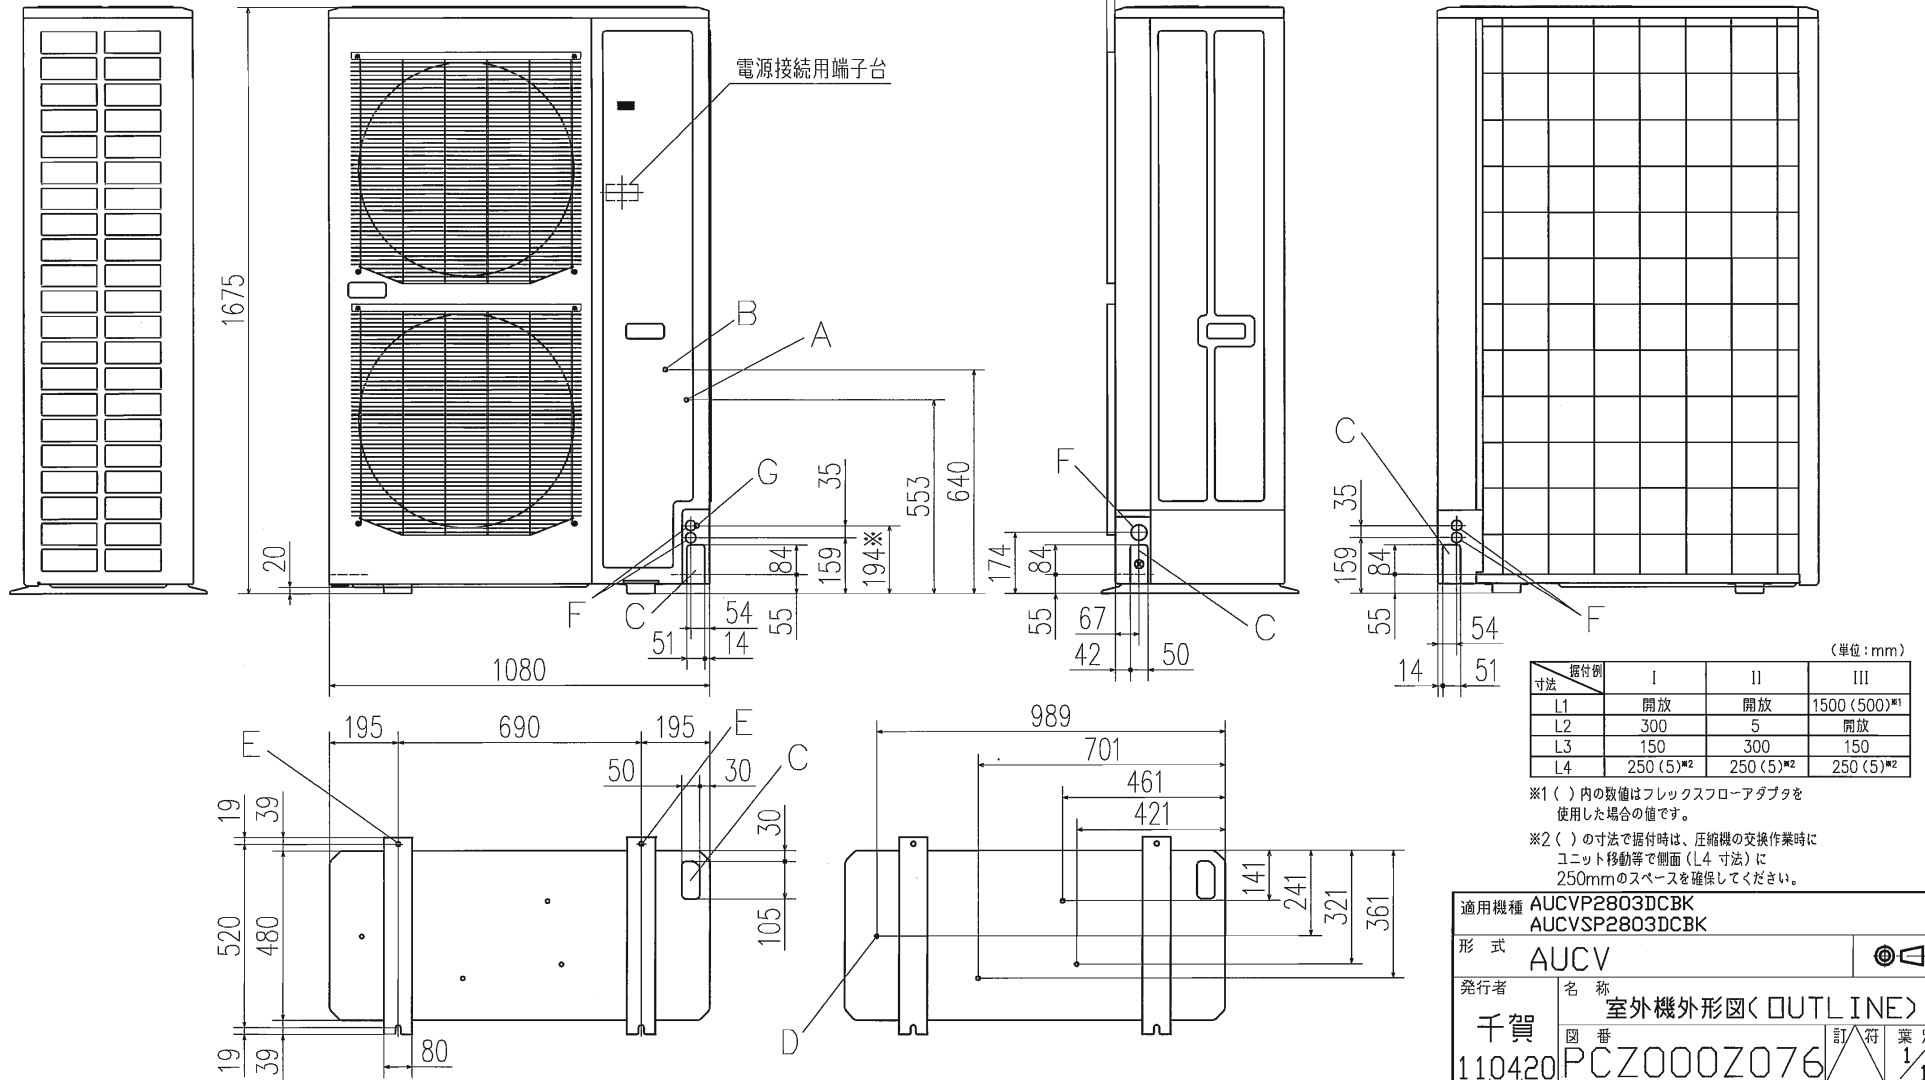

(單位: mm)

據付例 寸法	I	II	III
L1	開放	開放	1500 (500) ^{*1}
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	250 (5) ^{*2}	250 (5) ^{*2}	250 (5) ^{*2}

※1 () 内の数値はフレックスフローアダプタを使用した場合の値です。

※2 () の寸法で据付時は、圧縮機の交換作業時に
ユニット移動等で側面(L4 寸法)に
250mmのスペースを確保してください。

適用機種 AUCVP2803DCBK
AUCVSP2803DCBK

形式	AUCV			
発行者	名 称	室外機外形図< OUTLINE >		
千賀	国 番	計 符	業 別	
110420	PCZ000Z076	1	1/1	