


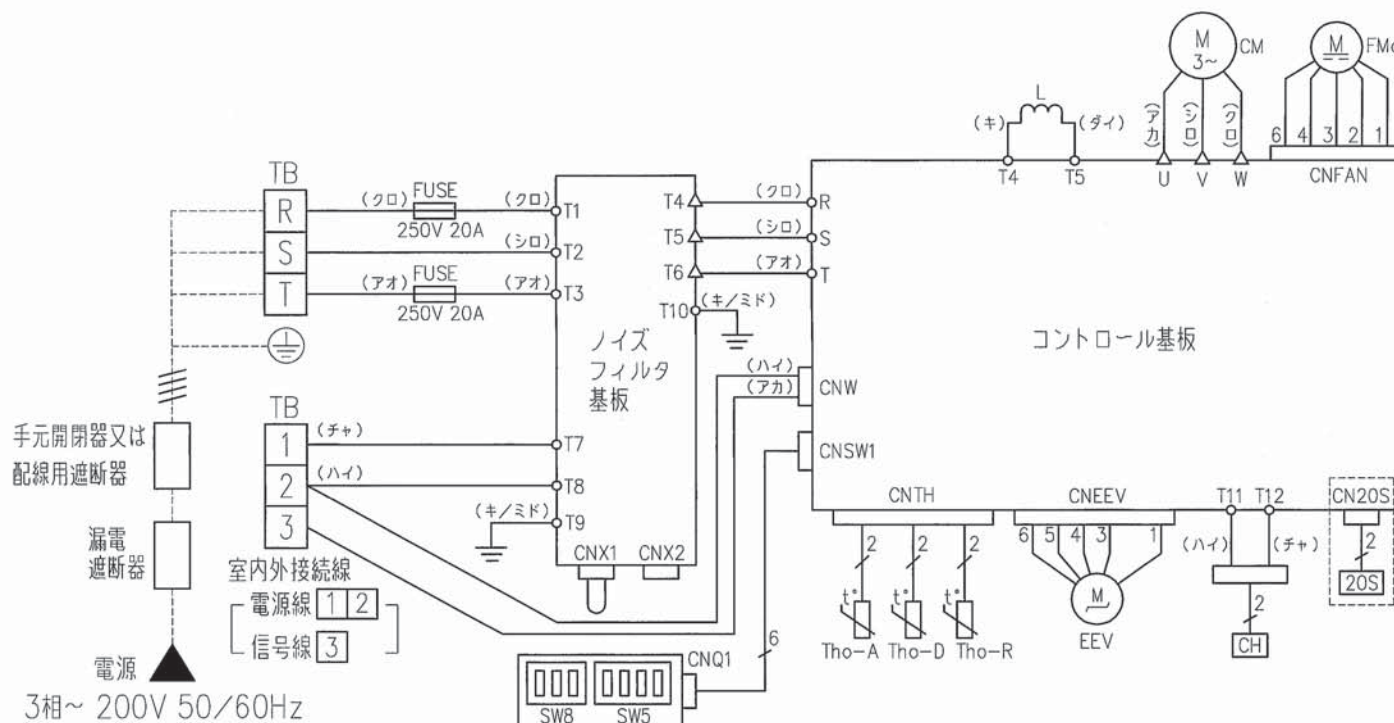

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。  
 (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。太さは $2\text{mm}^2$  ( $\phi 1.6\text{mm}$ 以上) 以上です。  
 (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。

|       |                    |
|-------|--------------------|
| CH    | クランクケースヒータ         |
| CM    | 圧縮用電動機             |
| CNA~Z | コネクタ               |
| FMO   | 送風用電動機             |
| L     | リアクタ               |
| SW5,8 | 現地設定スイッチ           |
| TB    | 端子台                |
| Tho-A | 吸込空気センサ            |
| Tho-D | 吐出管センサ             |
| Tho-R | 熱交センサ              |
| 20S   | 四方切換電磁弁(ヒートポンプ機のみ) |
| △印    | ファストン端子            |

| 記号    | 名称                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| SW5-1 | ON 降雪地域デフロスト条件 強化<br>OFF 降雪地域デフロスト条件 通常 |
| SW5-2 | ON 防雪ファン制御 有<br>OFF 防雪ファン制御 無           |
| SW5-3 | ON 試運転ON/OFF ON<br>OFF 試運転ON/OFF OFF    |
| SW5-4 | ON 試運転 冷/暖 暖房<br>OFF 試運転 冷/暖 冷房         |

| 機種    | 漏電遮断器<br>定格電流       | 手元開閉器 |        | 配線用遮断機<br>定格電流 | 電源配線                         |     | 内外接続線<br>太さ×本数               | アース                 |    |
|-------|---------------------|-------|--------|----------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------------------|----|
|       |                     | 開閉器容量 | B種ヒューズ |                | 太さ×本数                        | こう長 |                              | 太さ                  | ネジ |
| 40~63 | 15A, 30mA, 0.1sec以下 | 15A   | 15A    | 15A            | $\phi 1.6\text{mm} \times 3$ | 21m | $\phi 1.6\text{mm} \times 3$ | $\phi 1.6\text{mm}$ | M5 |

※室内機がダクト機の場合

| 機種    | 漏電遮断器<br>定格電流       | 手元開閉器 |        | 配線用遮断機<br>定格電流 | 電源配線                         |     | 内外接続線<br>太さ×本数               | アース                 |    |
|-------|---------------------|-------|--------|----------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------------------|----|
|       |                     | 開閉器容量 | B種ヒューズ |                | 太さ×本数                        | こう長 |                              | 太さ                  | ネジ |
| 40~56 | 20A, 30mA, 0.1sec以下 | 30A   | 20A    | 20A            | $\phi 1.6\text{mm} \times 2$ | 20m | $\phi 1.6\text{mm} \times 3$ | $\phi 1.6\text{mm}$ | M5 |
| 63    |                     |       |        |                |                              | 18m |                              |                     |    |

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

|        |                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用機種   | FDCXP404H, 454H, 504H, 564H, 634H<br>FDCXSP404H, 454H, 504H, 564H, 634H<br>FDCVP404H, 454H, 504H, 564H, 634H<br>FDCVSP404H, 454H, 504H, 564H, 634H<br>FDCXP404C, 454C, 504C, 564C, 634C |
| 形式     | FDC                                                                                                                                                                                     |
| 発行者    | 名称 室外機配線図(WIRING)                                                                                                                                                                       |
| 坪野     | 図番 PCA001Z678                                                                                                                                                                           |
| 130321 | 訂符 業別 1/1                                                                                                                                                                               |