


1. 仕様


名称	発報装置ボックスコントローラ
形式	RCD-QS1 (BOX)
電源仕様	100V, 50/60 Hz
消費電力	3.0W
外形	W300 X D155 X H300
重量	9.0kg未満
使用環境温度・湿度	0~40℃ 80%未満 (結露なきこと)
適用機種	業務用□2給湯機 (ESA30 他)
機能	(1) □2給湯機のメンテナンス時期を登録したメールアドレスに知らせる。 (2) □2給湯機の異常発生を登録したメールアドレスに知らせる。
入力 (TB2)	簡易遠隔監視用リレー基板 (RCD-QS1 (PWB)) の出力信号を接続してください。
出力 (電話回線)	お客様のアナログ電話回線 (2線式) へ接続してください。 詳しい設定方法は同梱の発報装置本体設定マニュアルを参照してください。
ボックス外形図	

2. 電気配線工事図

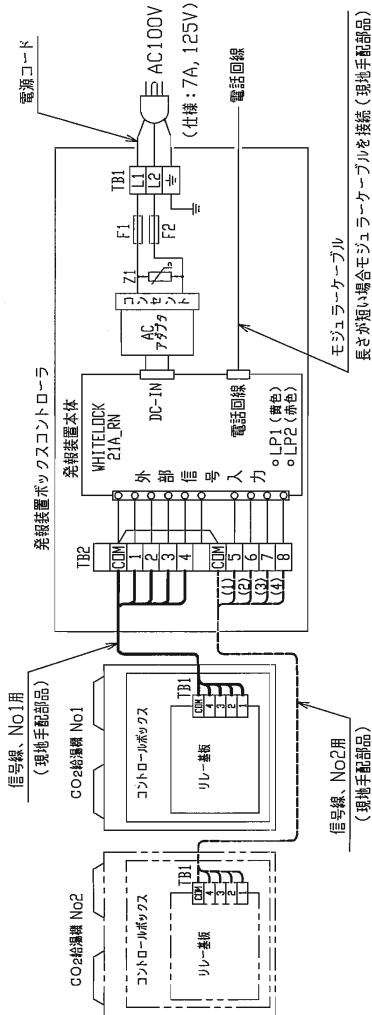

3. 据付要領

下図の通り給湯機コントローラボックス内に設置してあるリレー基板 (RCD-QS1 (PWB)) に信号線を接続してください。
発報装置ボックスコントローラ本体は“4. 据付工事条件”に従って屋内の壁などに取付けてください。

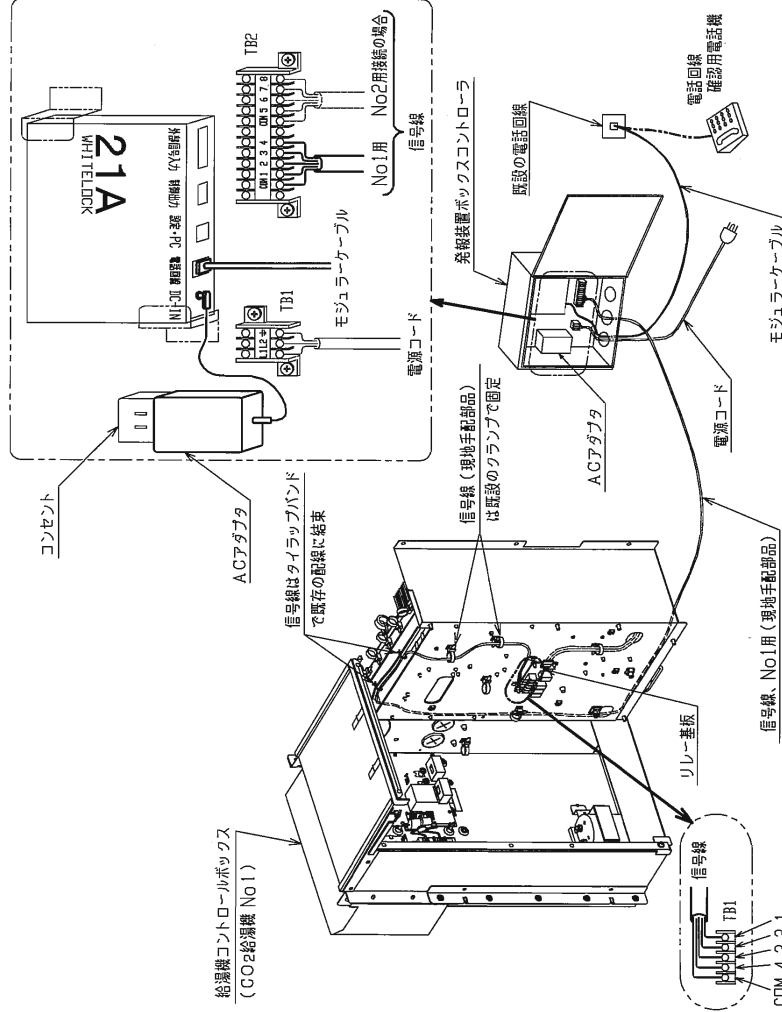


4. 据付工事条件


4-1. 据付場所の選定

- ・据付場所は屋内の壁とし、9kg以上の荷重に耐えられる所。
- ・周囲温度は0~35℃となる所。

4-2. 据付スペース (本体廻りのサービススペース) 単位: mm



4-3. 据付寸法 単位: mm



4-4. 発報装置ボックスコントローラ据付時の注意

- ・発報装置ボックスコントローラは配線取り出し口を下方にして据え付けてください。
- ・現地手配部品取付けねじ (4-M6) で固定してください。
- ・発報装置ボックスコントローラを確実に固定して脱落防止を行ってください。

形式	RCD-QS1 (BOX)
名称	発報装置ボックスコントローラ納入仕様書
発行者	近藤
図番	120221PCZ012A010
訂正	1/1