

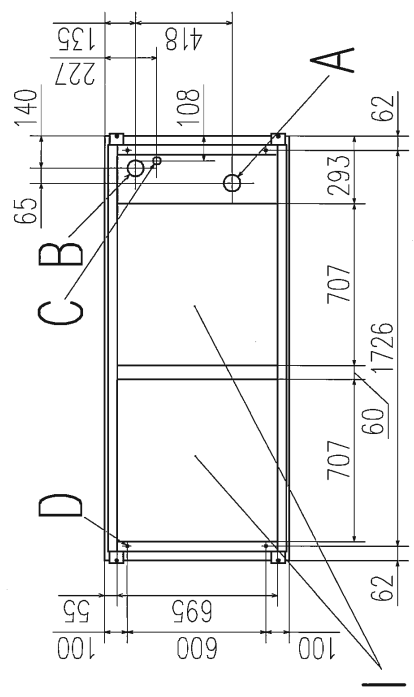
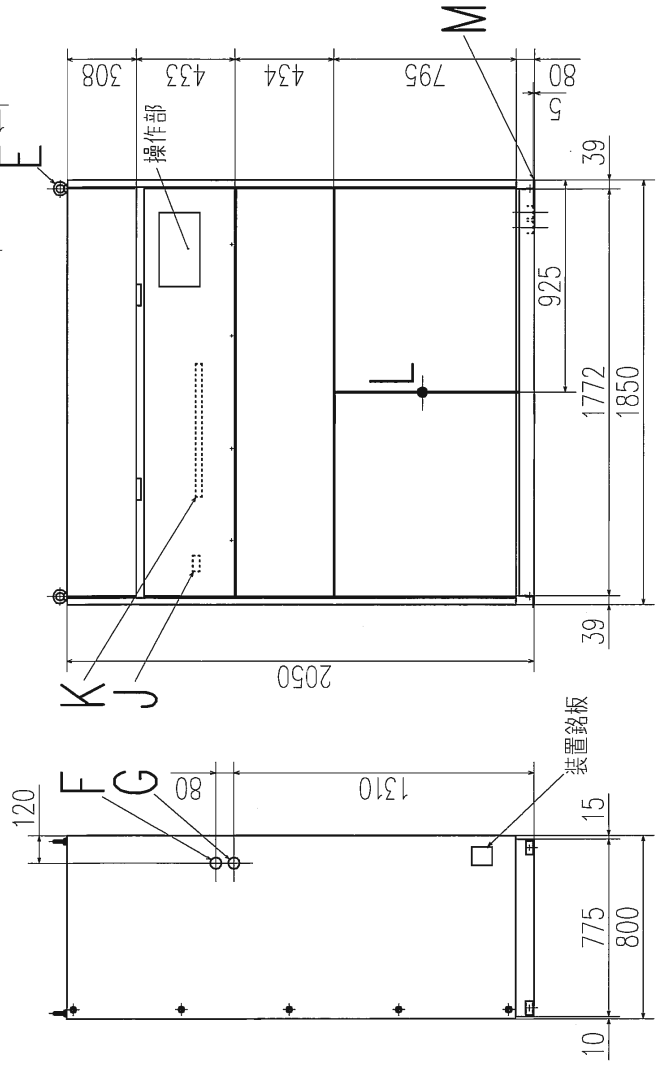


記号	内 容
A	冷水入口 40A
B	冷水出口 40A
C	排水口 25A
D	アンカーボルト用 M10, 4箇所
E	吊り用フック φ35, 4箇所
F	電源線取入口 φ50
G	信号線取入口 φ50
H	吸込口
I	吹出口
J	電源端子台
K	信号線端子台
M	梱包用金具 4箇所

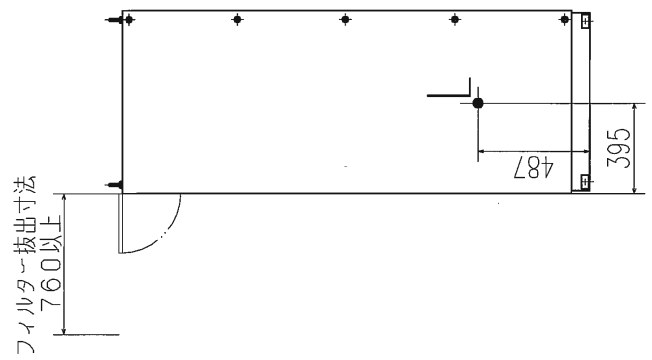

サービススペース

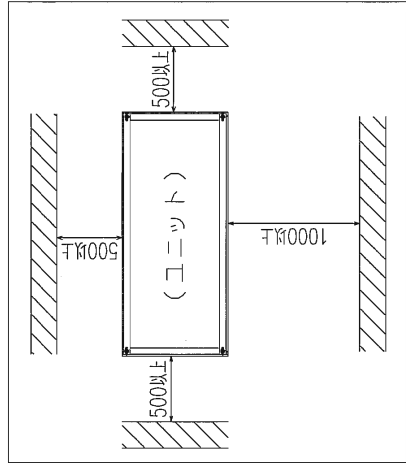




記事

1. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
2. 装置銘板は左側板右下についています。
3. 記号Lはユニット重心位置を示します。

適用機種	DAUV330DC-R
形 式	DAUV
発行者	千賀
名 称	外形図
図 番	120120 MPC000Z768
訂 符	A
葉 別	1/2

記事

- 1.吸込チャンバ取付時には、本体の吊り用フックを取除いてください。
- 2.架台取付時には、本体の梱包用金具を取除いてください。

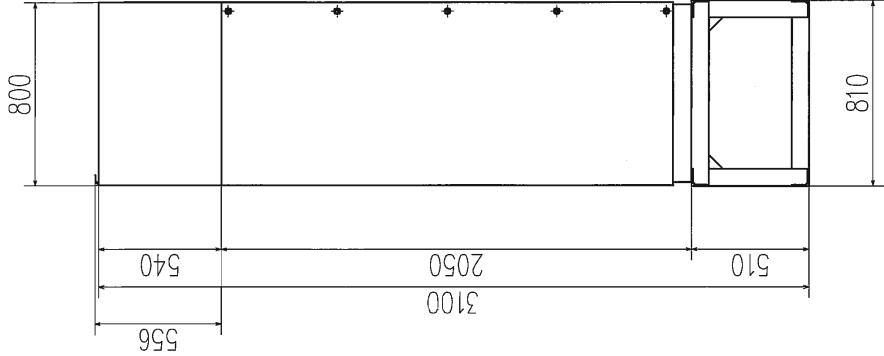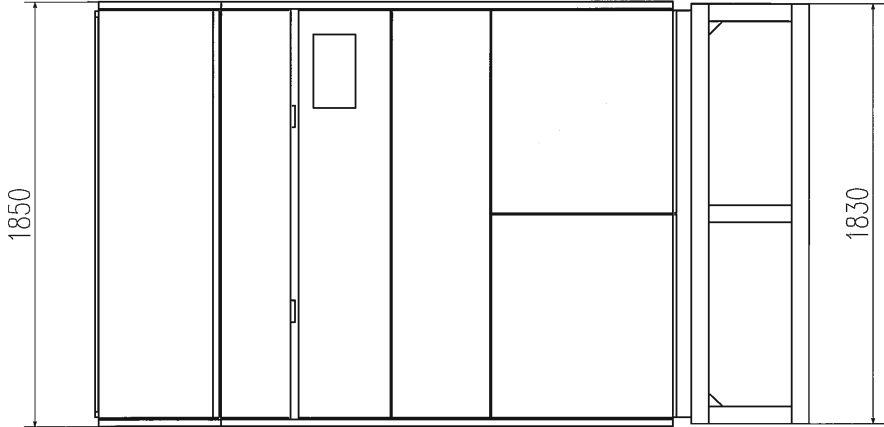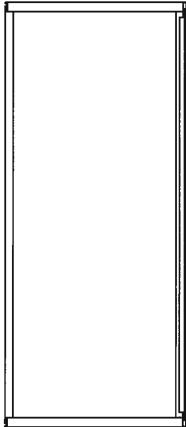

適用機種	DAUV330DC-R			④
形式	DAUV			
発行者	名	称	外形図	
千賀	図	番	120120 MPC000Z768 A 2/2	