
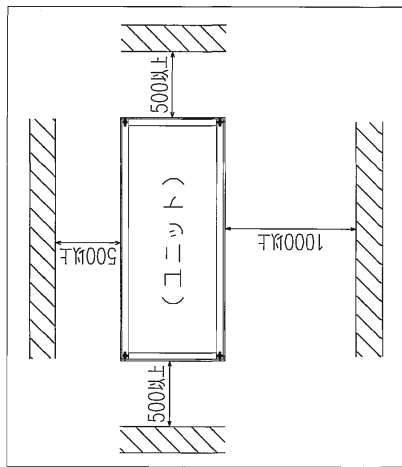

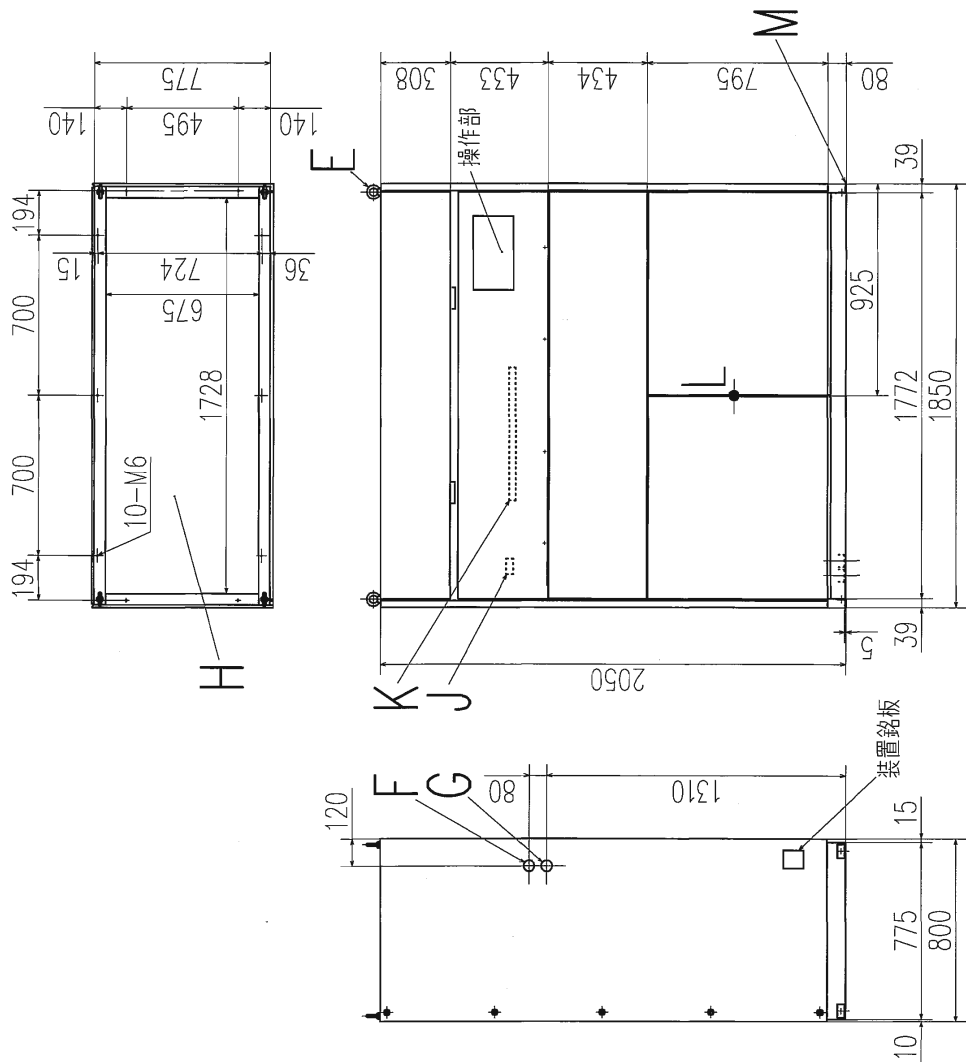


記号	内	容
A	冷水入口	40A
B	冷水出口	40A
C	排水口	25A
D	アンカーボルト用	M10、4箇所
E	吊り用フック	φ35、4箇所
F	電源線取入口	φ50
G	信号線取入口	φ50
H	吸込口	
I	吹出口	
J	電源端子台	
K	信号線端子台	
M	梱包用金具	4箇所

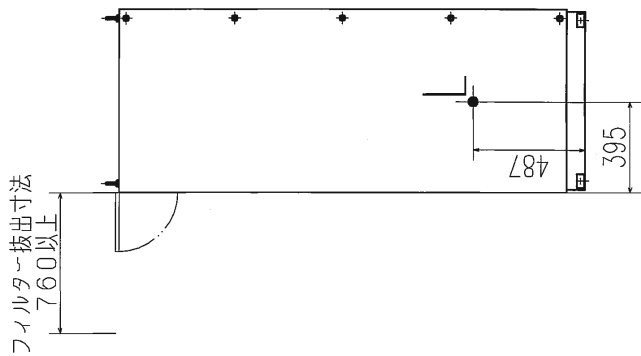


精品

- 1.ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- 2.装置銘板は左側板右下についています。
- 3.記号はユニット重心位置を示します。


適用機種	DAUV330DC-L		
形式	DAUV		
発行者	名称 外形図		
千賀	図番	MPC000Z769	
120229	訂正	花	原 1/2

記事


- 1.吸込チャンバ取付時には、本体の吊り用フックを取除いてください。
- 2.架台取付時には、本体の梱包用金具を取除いてください。

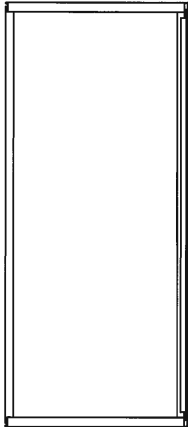

1850

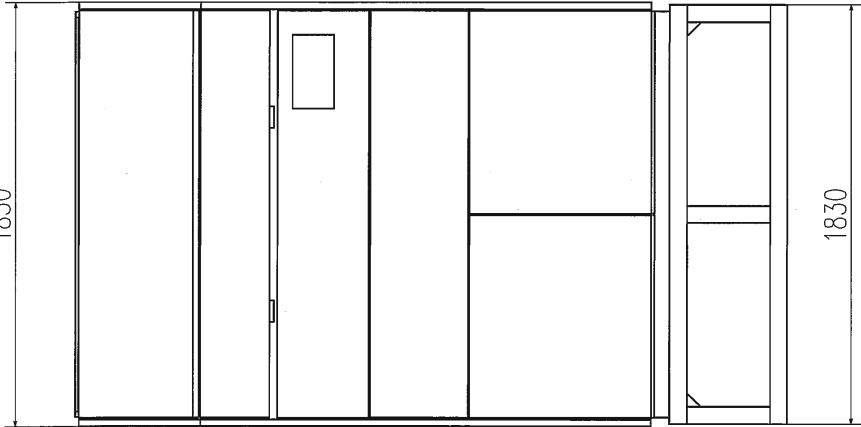

800

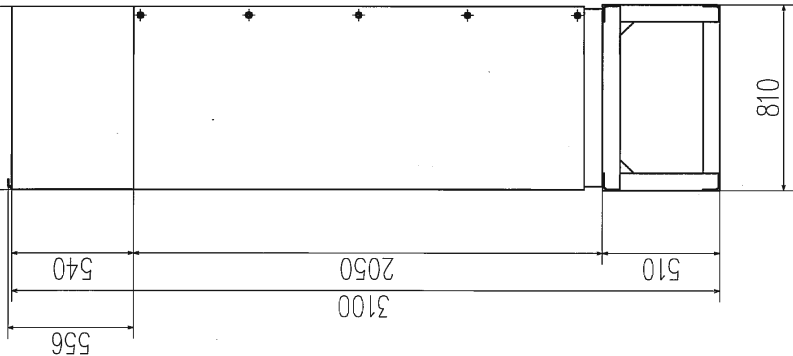

適用機種

DAUV330DC-L

形式

DAUV

発行者

千賀

名称 外形図

図番

120229 MPC000Z769

計 画

2/2

葉 関