

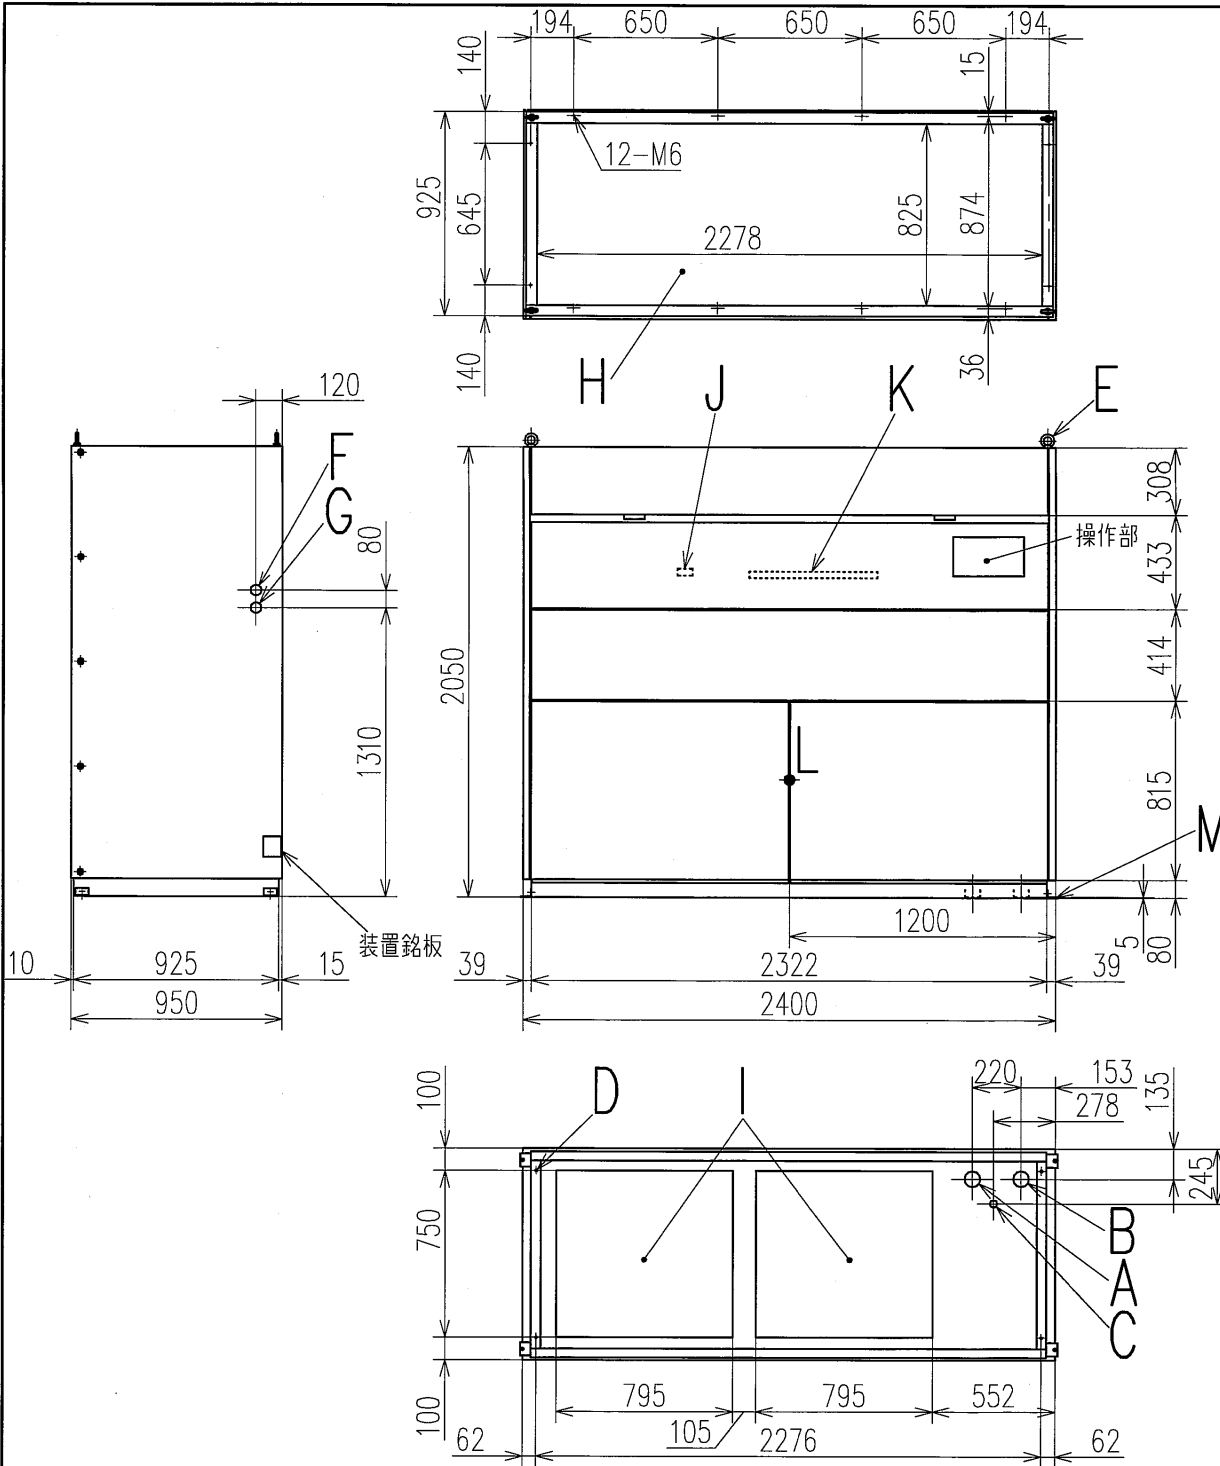


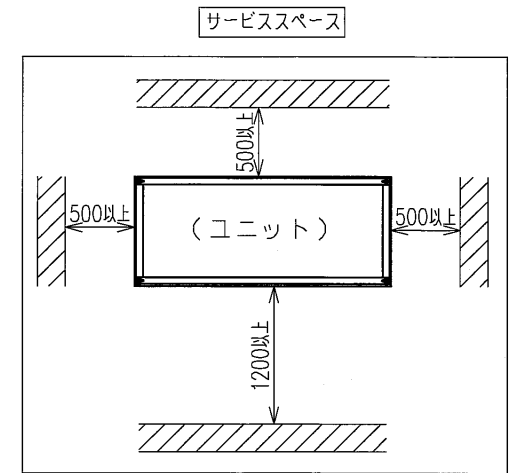

記号	内	容
A	冷水入口	50A
B	冷水出口	50A
C	排水口	25A
D	アンカーボルト用	M10、4箇所
E	吊り用フック	φ35、4箇所
F	電源線取入口	φ50
G	信号線取入口	φ50
H	吸込口	
I	吹出口	
J	電源端子台	
K	信号線端子台	
M	梱包用金具	4箇所
N	点検口（エア抜き用）	350×200

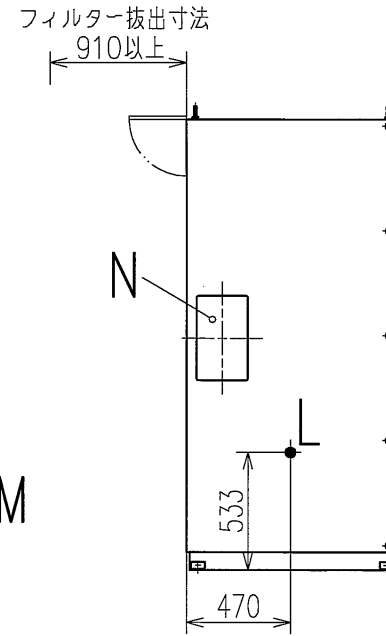




記事

1. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
2. 装置銘板は左側板右下についています。
3. 記号Lはユニット重心位置を示します。

適用機種		DAUV430DC-R	
形 式		DAUV	
発行者		名 称	外形図
大林		図 番	訂 符 業 別
131125		MPC000Z762	D 1/2

記事

- 1.天井リターンダクト取付時には、本体の吊り用フックを取除いてください。
- 2.架台取付時には、本体の梱包用金具を取除いてください。

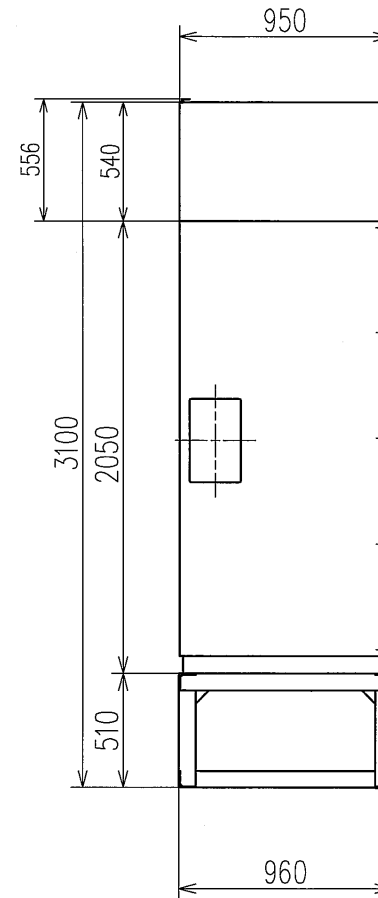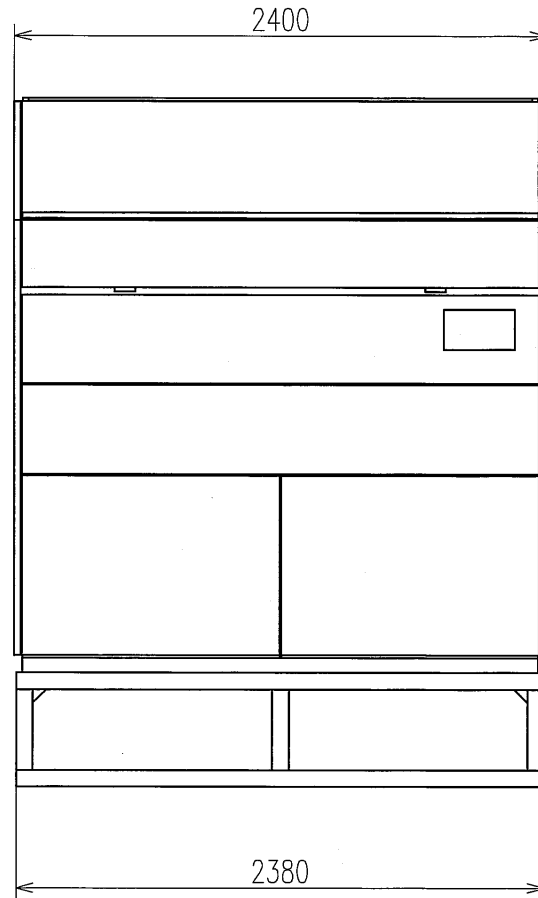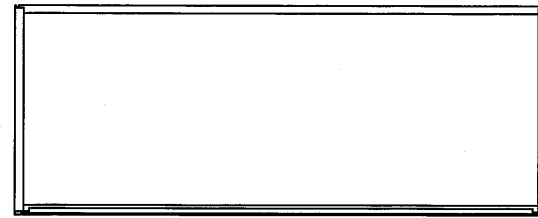

適用機種		DAUV430DC-R	
形 式		DAUV	⊙
発行者	名 称	外形図	
大林	図 番	MPC000Z762	訂 符 業 別
131125			D 2/2