


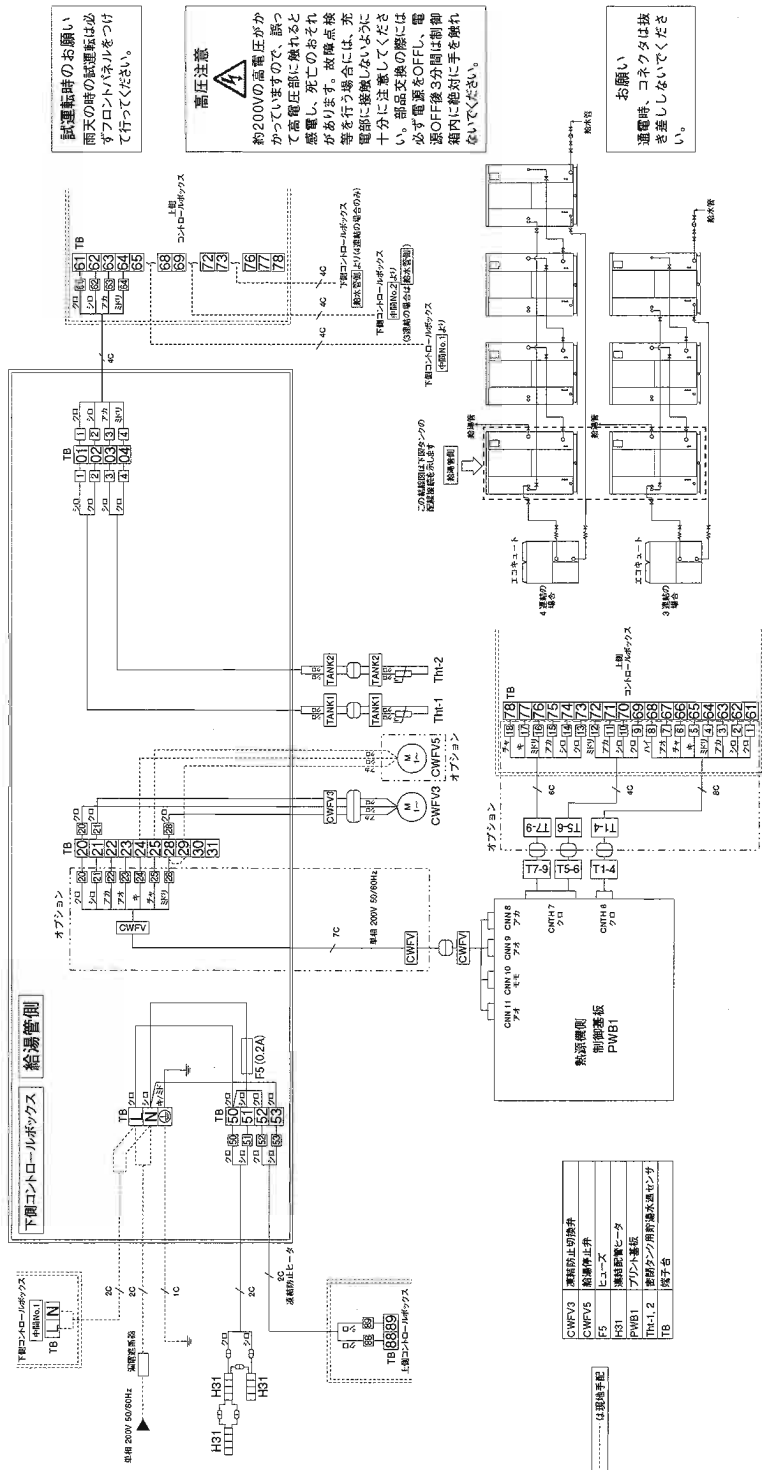

試運転時のお願
雨天の時の試運転は必
ずフロントパネルを必
ず行ってください。

高圧注意
約200Vの高電圧がか
かっていますので、開
いて高電圧部に触れ
ると感電し、死にの
おそれがあります。
故障点検等を行う
場合には、充電部
に接続しないよう
十分に注意してくだ
さい。部品交換の際
は必ず電源をOFFし、
電源OFF後3分間は制
御箱内に絶対に手を
入れないでください。


お願い
通電時、コネクタは抜
き差ししないでくだ
さい。

適用機種 CQ2給湯機用貯湯タンク

形式 M-VT1000N-H

発行 者 名 配線図 小林 図 番 120510 MCF000Z044

1/3

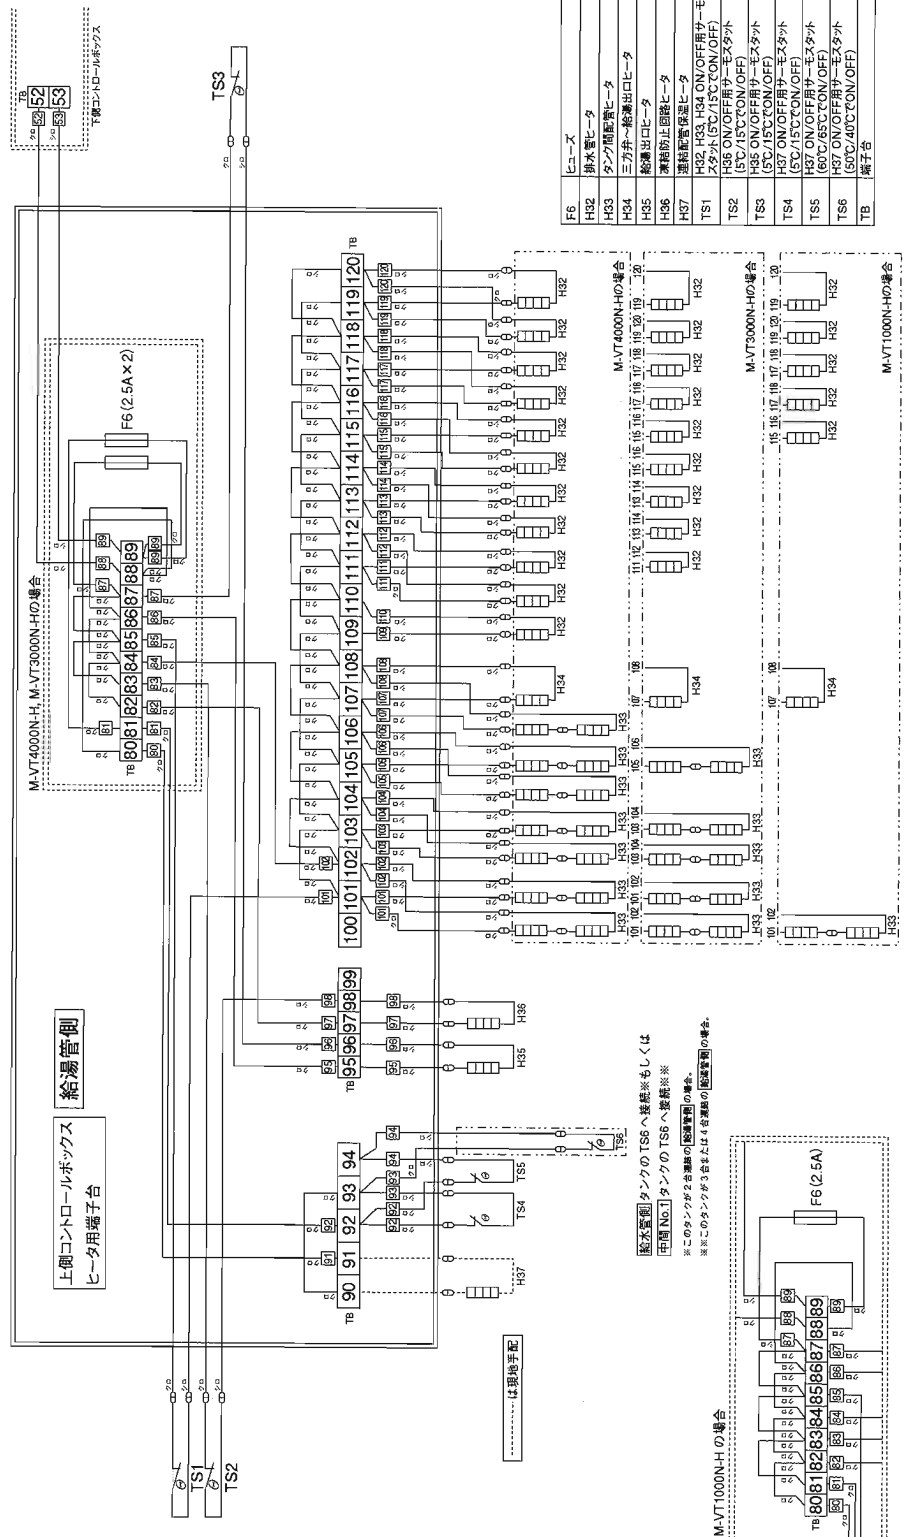

試運転時のお願い
雨天の時の試運転は必ずフロントパネルをつけて行ってください。

高圧注意
約200Vの高電圧がかかるので、誤って高電圧部に触れると感電し、死亡のおそれがあります。故障点検等を行う場合には、必ず電源をOFFし、電箱内に絶対に手を触れないでください。

お願い
通電時、コネクタは抜き差ししないでください。

F6	ヒューズ
H32	加熱管ヒータ
H33	タンク内配管ヒータ
H34	三方弁~配管出口ヒータ
H35	配管出口ヒータ
H36	凍結防止加熱ヒータ
H37	凍結防止加熱ヒータ
TS1	凍結防止加熱ヒータ
TS2	凍結防止加熱ヒータ
TS3	凍結防止加熱ヒータ
TS4	凍結防止加熱ヒータ
TS5	凍結防止加熱ヒータ
TS6	凍結防止加熱ヒータ
TB	端子台

適用機種 C□2給湯機用貯湯タンク


形式 M-VT1000N-H

発行所 小林 配線図

図番 120510 MCF000Z044

2/3

熱源機
制御盤へ接続

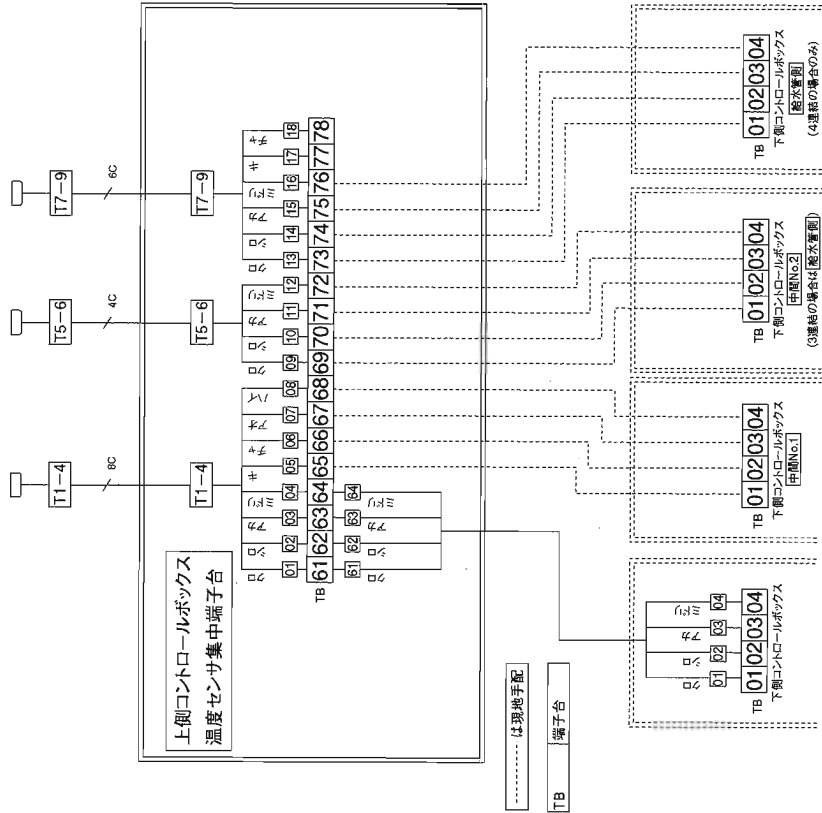

試運転時のお願い
雨天の時の試運転は必ずフロントパネルをつけて行ってください。

高圧注意



約200Vの高電圧がかかっていきますので、誤って高電圧部に触れると感電し、死亡のおそれがあります。故障点検等を行う場合には、充電部に接触しないように十分に注意してください。部品交換の際には必ず電源をOFFし、電源OFF後3分間は制御箱内に絶対に手を触れないでください。

お願い

通電時、コネクタは抜き差ししないでください。

適用機種

C□2給湯機用貯湯タンク

形式 M-VT1000N-H

発行者 小林 配線図

120510 MCF000Z044 3/3