

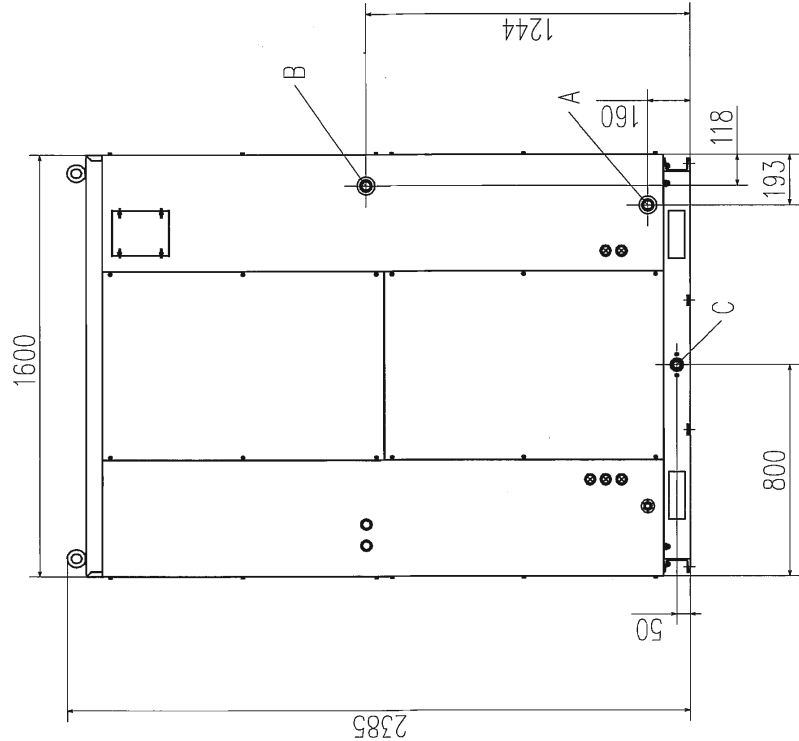
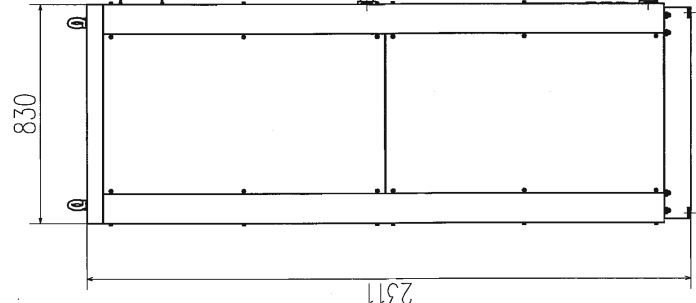


吊り下げ用アイボルト (M20)

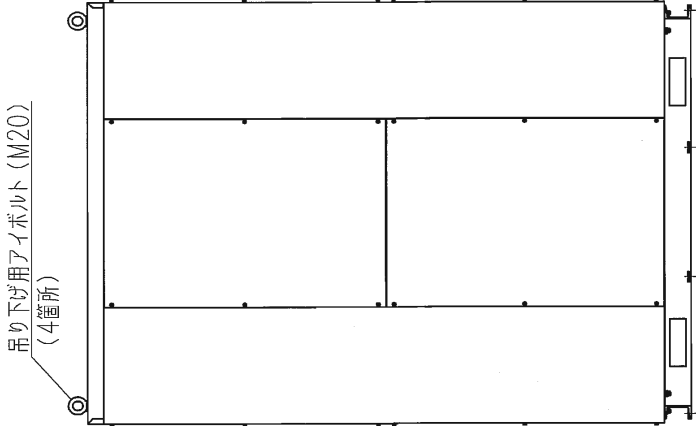

記号	内容
A	連結配管接続口 (入口) Rc1 1/4 (真鍮 32A)
B	連結配管接続口 (出口) Rc1 1/4 (真鍮 32A)
C	排水出口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)

据付例		(単位: mm)	
寸法		I	II
L1	500	500	500
L2	100	100	800
L3	100	100	800
L4	800	800	400

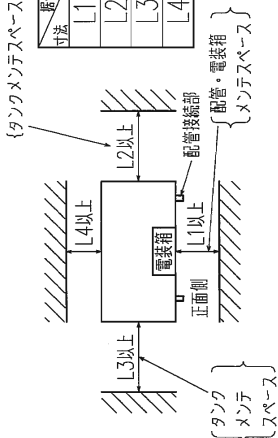

- 注 (1) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
凍結防止ヒータを給水配管、給湯配管、給湯戻り配管、凍結防止回路および
ドレン排水管に取り付け、凍結防止工事を行ってください。
(ヒータ出力等は技術資料を御確認ください)
- (2) 周囲温度が0℃以下とならない地域であっても、凍結ヒータを取り付けてください。
技術資料を御確認ください。
- (3) 給水口の事前に入レナ、除圧弁 (二次側圧力400kPa調整済)、逆止弁、
温度計、圧力計を取り付けてください。
- (4) 長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり配管材料の劣化などより
水質の変化が起こる場合があります。
(5) 金属の種類によっては、異種金属を直接接続すると腐蝕部に腐食を生じます。
給湯フランジなどを使用して電気絶縁を行ってください。
- (6) 基礎築台はM16アンカボルト用になっております。
耐震強度に及び適切なアンカボルト施工方法を選定してください。
- (7) ドレン口は常時開放にしてください。
- (8) 特殊な雰囲気中 (温泉地、海岸地区、油の多い所等) への設置については御相談ください。

適用機種	
形 式	C□2給湯機用貯湯タンク
名 称	M-VT1000N-M
発行	小林
図 番	外形図 (OUTLINE)
120326	MC F000Z026
1/1	1/1

アンカーボルト用穴寸法

据付スペース