


据付時に該当するタンクユニット番号に○を付けてください。

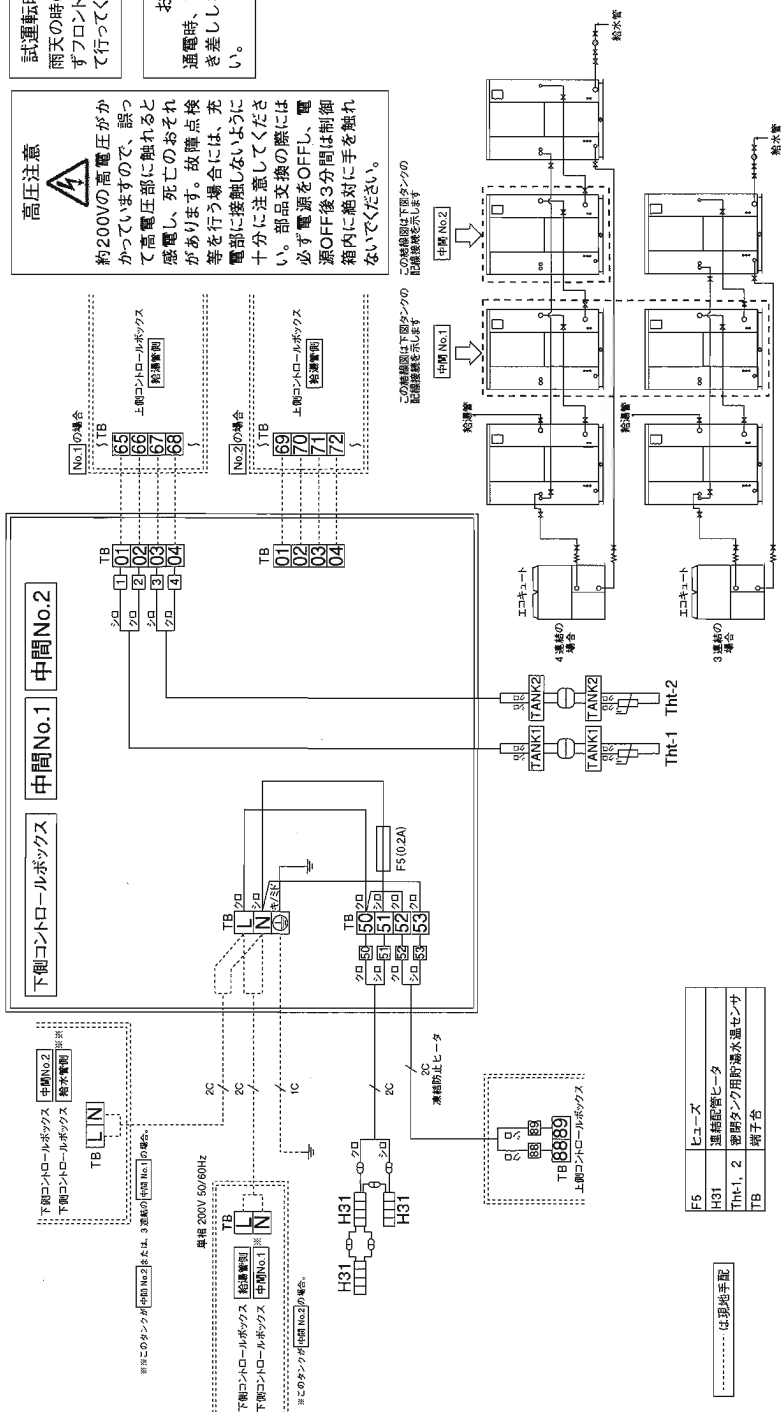

-----は現地手配

F5	ヒューズ
H31	連結配管ヒータ
THt-1, 2	密閉タンク用貯湯水温センサ
TB	端子台

適用機種

C□2給湯機用貯湯タンク

形式	M-VT1000N-M	
----	-------------	---

[illegible]

小林 120510 番 MCF000Z045 12 葉別

据付時に該当するタンクユニット番号に○を付けてください。

