


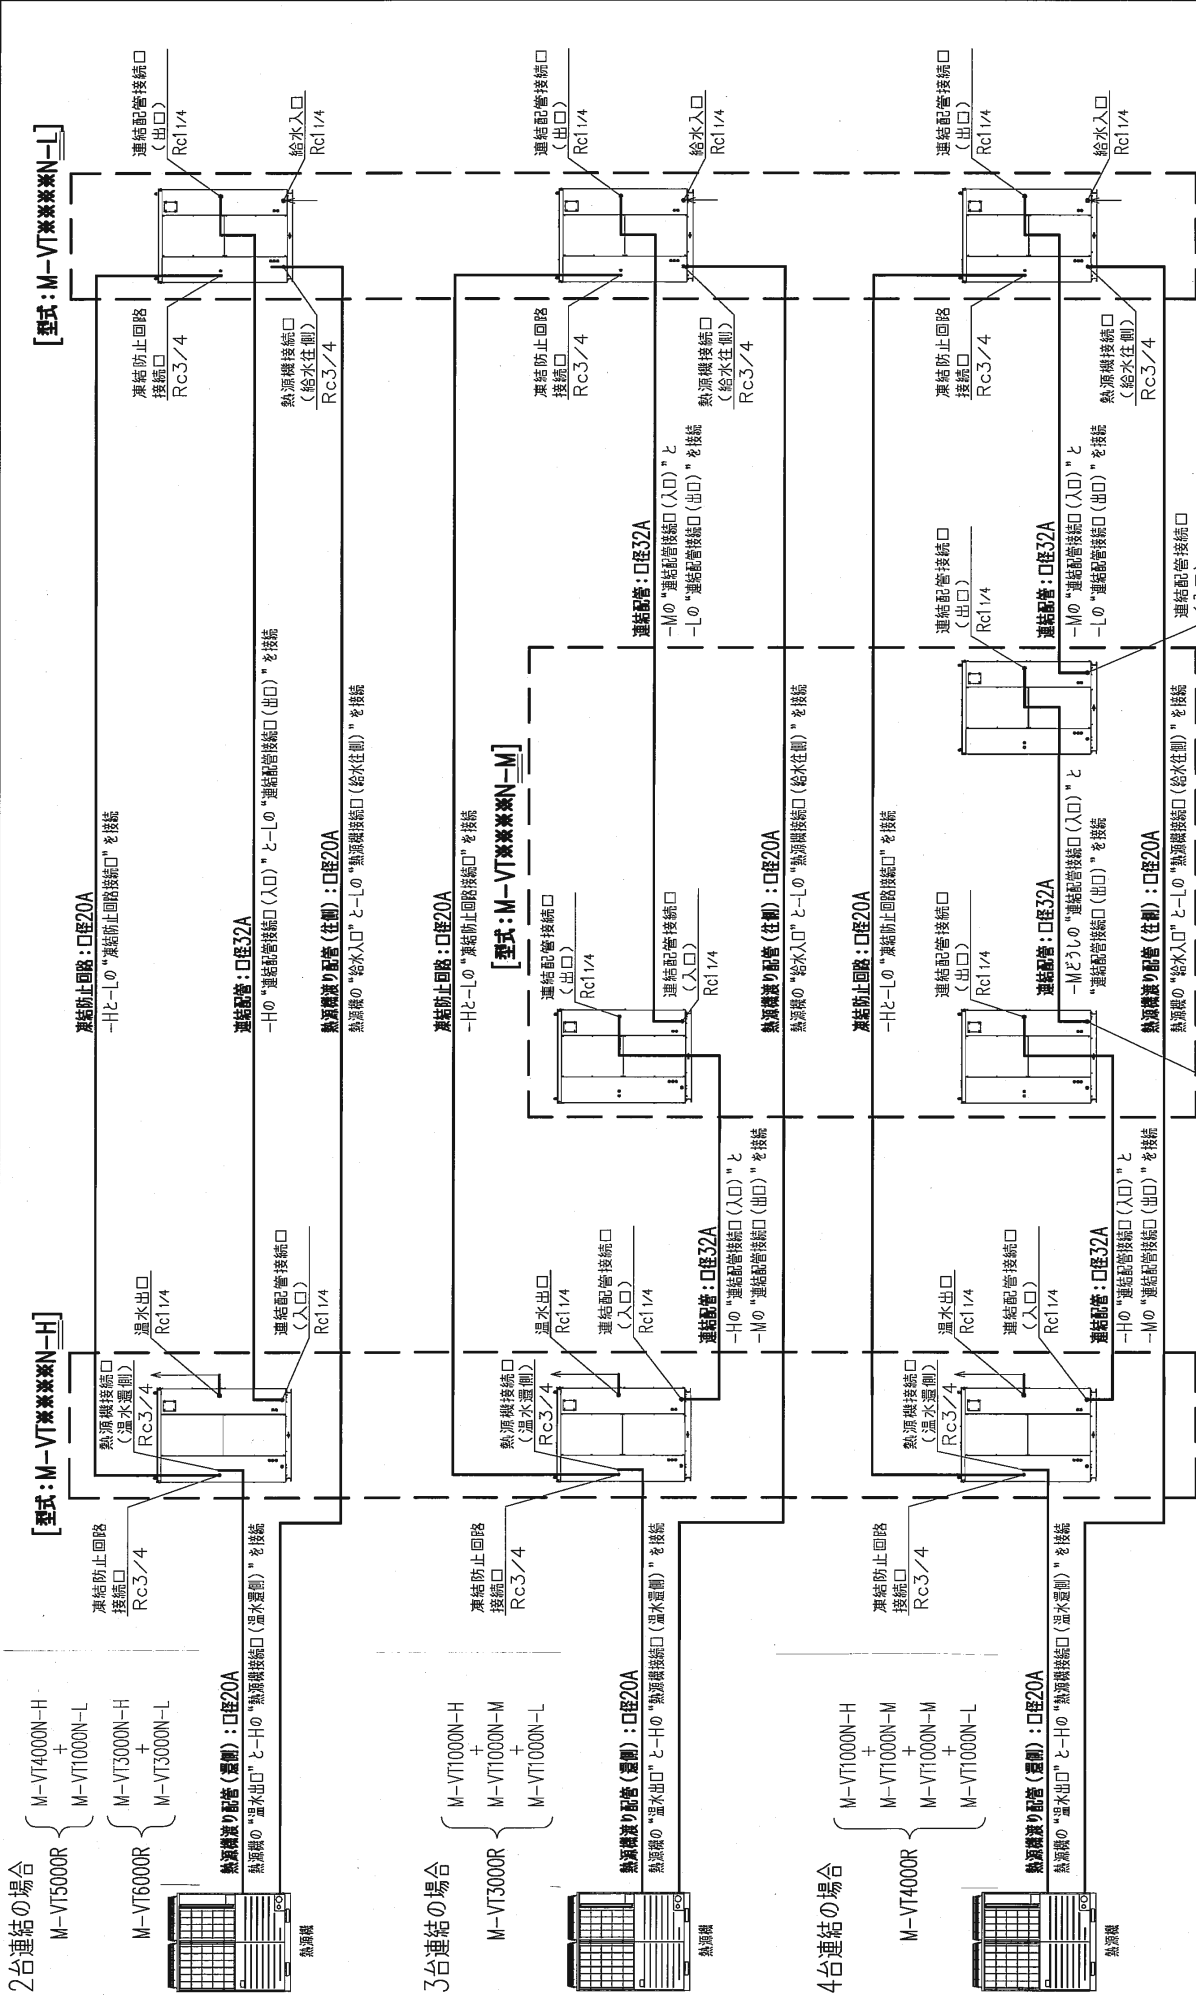

タンク間配管の接続方法

上図の通り配管を接続してください。

タンクユニット型式の末尾（-H, -M, -L）をみて、それぞれの

タンクユニットの位置および配管の接続先を確認してください。

適用機種	
C□2給湯機用貯湯タンク	
形式	M-VT3000N-H, -M, -L, M-VT4000N-H
発行者	小林 運結配管系統図 (PIPING DIAGRAM)
名称	120403 MCF000Z041
国番	1/1