


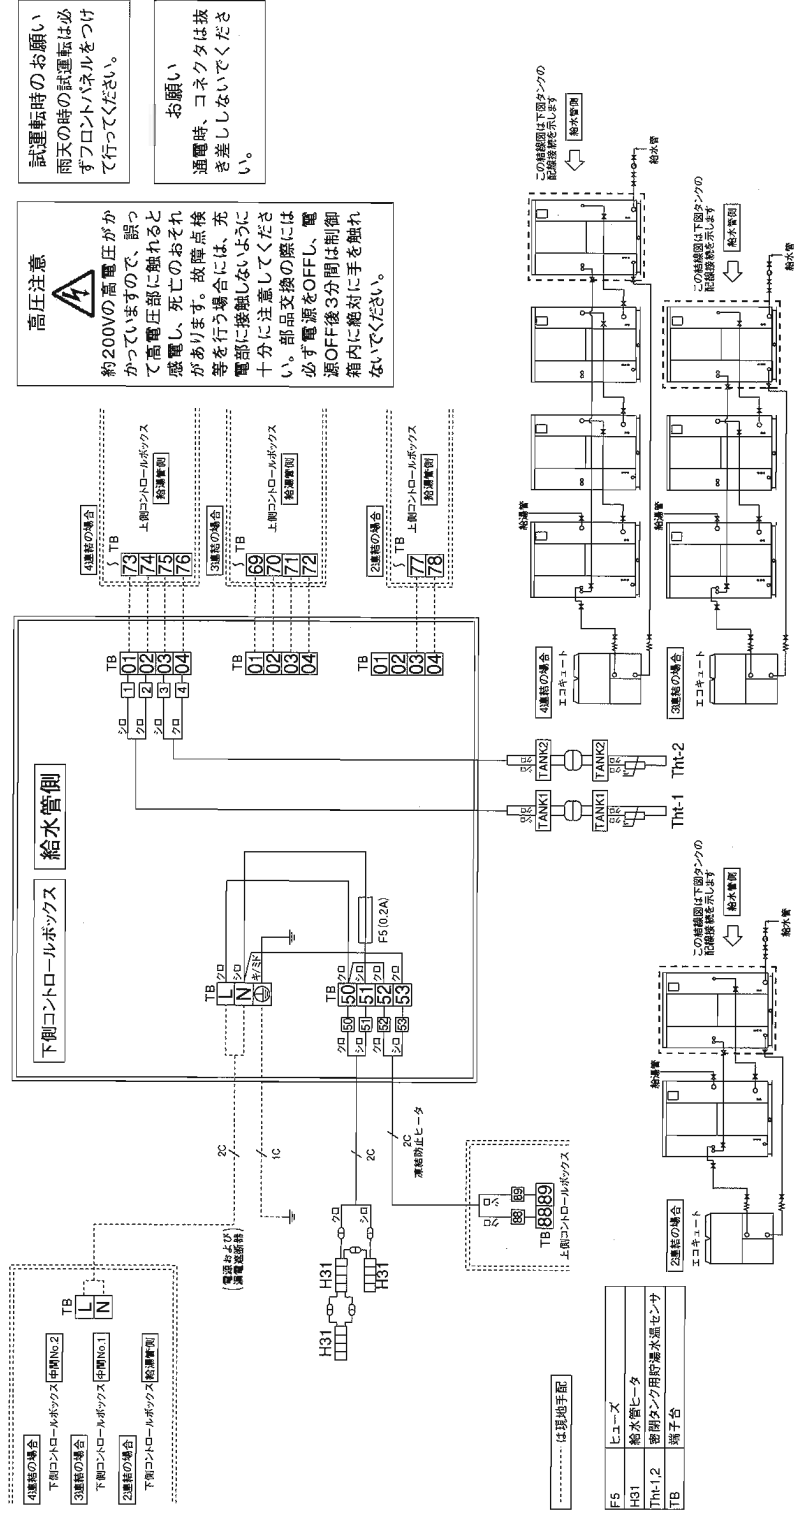

**高圧注意**

約200Vの高電圧がかかっていますので、誤って高電圧部に触れると感電し、死亡のおそれがあります。故障点検等を行う場合には、充電部に接触しないように十分に注意してください。部品交換の際には必ず電源をOFFし、電源OFF後3分間は制御箱内に絶対に手を触れないでください。

**試運転時のお願**

雨天の時の試運転は必ずフロントパネルをつけて行ってください。

**お願い**

通電時、コネクタは抜き差ししないでください。

|         |               |
|---------|---------------|
| F5      | ヒューズ          |
| H31     | 給水管ヒータ        |
| Tht-1,2 | 密閉タンク用貯湯水温センサ |
| TB      | 端子台           |


適用機種 C02給湯機用貯湯タンク

形式 M-VT1000N-L

発行所 小林 配線図

図番 120510 MCF000Z047

別紙 1/2

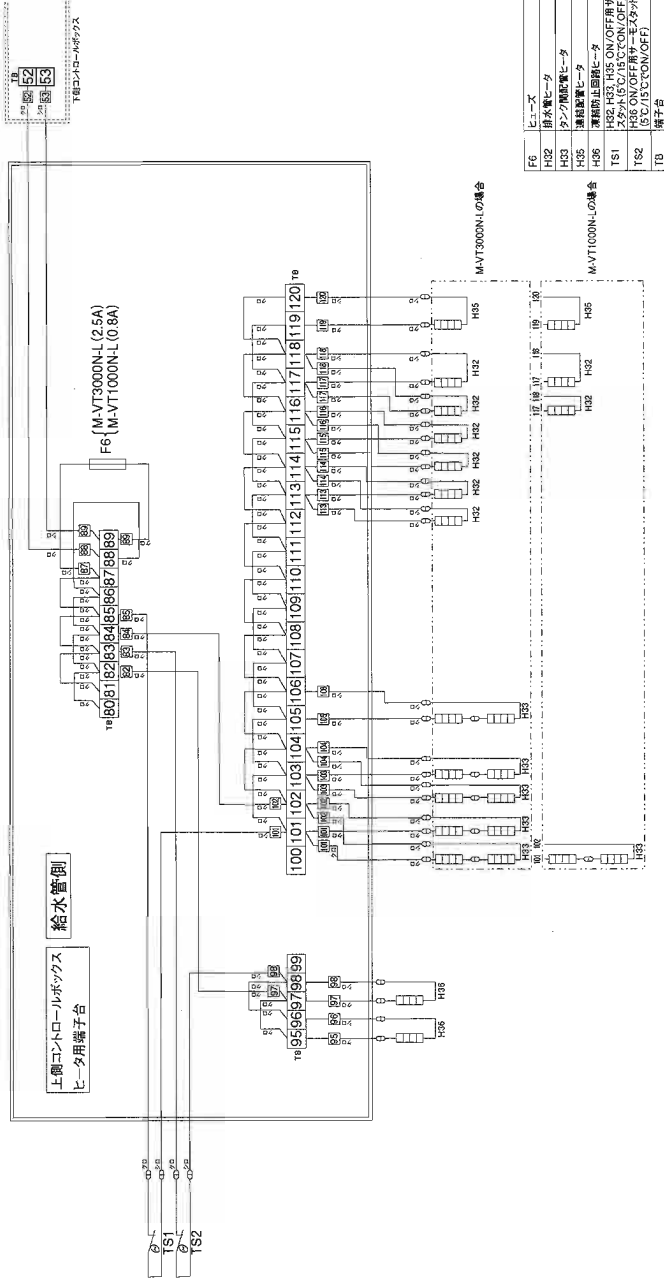

試運転時のお願い  
雨風の時の試運転は必ず  
フロントパネルをつけ  
て行ってください。

高圧注意  
約200Vの高電圧がかか  
つていきますので、誤っ  
て高電圧部に触れると  
感電し、死亡のおそれ  
があります。故障点検  
等を行う場合には、充  
電部に接触しないよう  
十分に注意してくださ  
い。部品交換の際には  
必ず電源をOFFし、電  
源OFF後3分間は制御  
箱内に絶対に手を触れ  
ないでください。

お願い  
通電時、コネクタは抜  
き差ししないでくださ  
い。

|     |           |
|-----|-----------|
| F6  | ヒューズ      |
| H32 | 排水電ヒータ    |
| H33 | タンク加熱電ヒータ |
| H35 | 凍結防止電ヒータ  |
| H36 | 凍結防止電ヒータ  |
| T51 | ヒータ用端子台   |
| T52 | ヒータ用端子台   |
| T53 | ヒータ用端子台   |
| T54 | ヒータ用端子台   |
| T55 | ヒータ用端子台   |
| T56 | ヒータ用端子台   |
| T57 | ヒータ用端子台   |
| T58 | ヒータ用端子台   |
| T59 | ヒータ用端子台   |
| T60 | ヒータ用端子台   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 適用機種<br>C□2給湯機用貯湯タンク |             |
| 形 式                  | M-VT1000N-L |
| 発行 者                 | 小林 昌雄       |
| 図 番                  | MCF000Z047  |
| 記 号                  | 2/2         |