

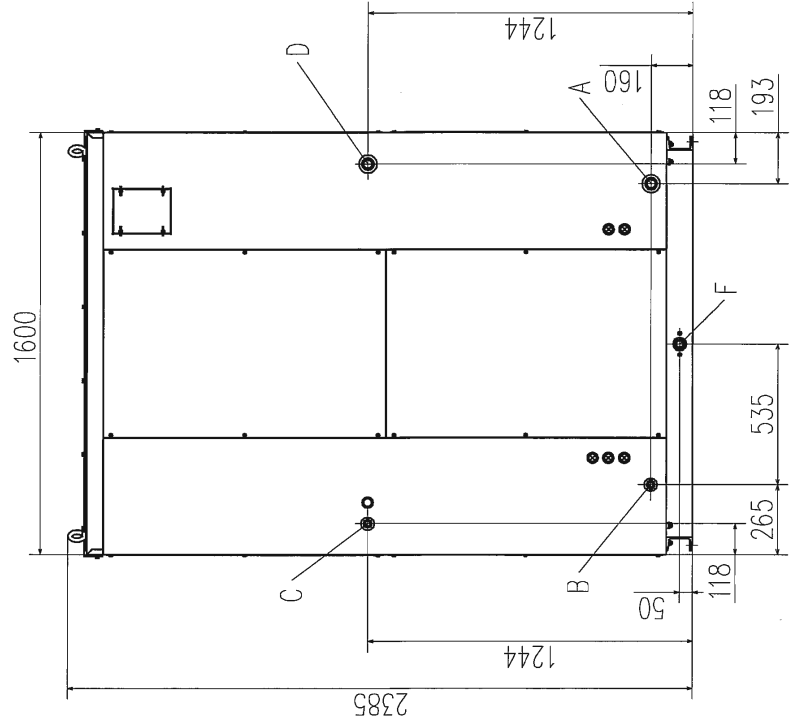


吊り下げ用アイボルト (M20)
(4箇所)

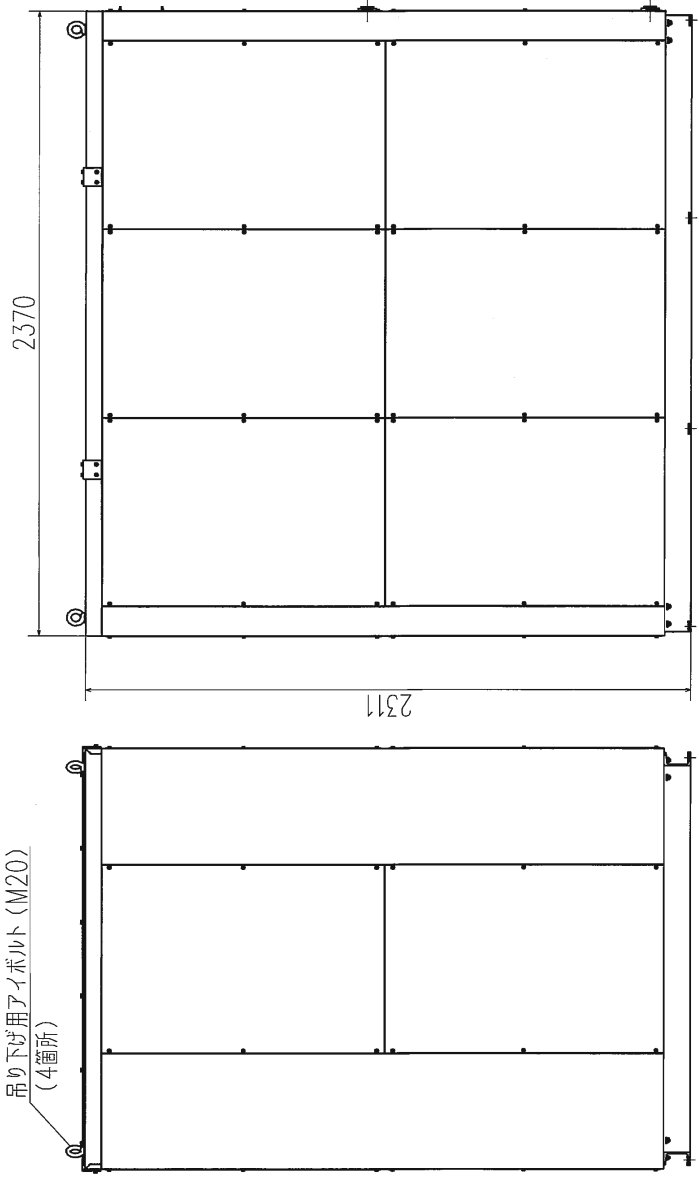


記号	内容
A	給水入口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)
B	給水出口 (熱源機へ) Rc3/4 (真鍮 20A)
C	凍結防止回路接続口 Rc3/4 (真鍮 20A)
D	凍結配管接続口 (出口) Rc1 1/4 (真鍮 32A)
F	排水出口 Rc1 1/4 (真鍮 32A)

- 注 (1) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
凍結防止ヒータを給水配管、給湯配管、熱源機渡り配管、凍結防止回路および
ドレン排水管に取り付け、凍結防止工事を行ってください。
(ヒータ出力等は技術資料を御確認ください)
- (2) 周囲温度が0℃以下とならない地域であっても、凍結配管には保温ヒータが必要です。
技術資料を御確認いただき、保温ヒータを取り付けてください。
- (3) 給水口の事前にストレープ、減圧弁 (二次側圧力400kPa調整済)、逆止弁、
温度計、圧力計を取り付けてください。
給湯口を出たところに負圧防止弁、逆止弁、圧力計、温度計を取り付けてください。
- (4) 長期間の使用によってタンク内に水がたまったり配管材料の劣化などにより
水質の劣化が起る場合があります。
給湯口の構造によっては、異種金属を直接接続すると接触部に腐食を生じます。
給湯フランジなどを使用して電食対策を行ってください。
- (5) 金属の腐蝕については、異種金属を直接接続すると接触部に腐食を生じます。
給湯フランジなどを使用して電食対策を行ってください。
- (6) 基礎床はW16アンカボルト用になっております。
耐震強度に釣り合い適切なアンカボルト施工方法を選定してください。
- (7) ドレン口は常時開放にしてください。
(8) 特殊な要所 (温泉地、海岸地区、油の多い所等) への設置については御相談ください。

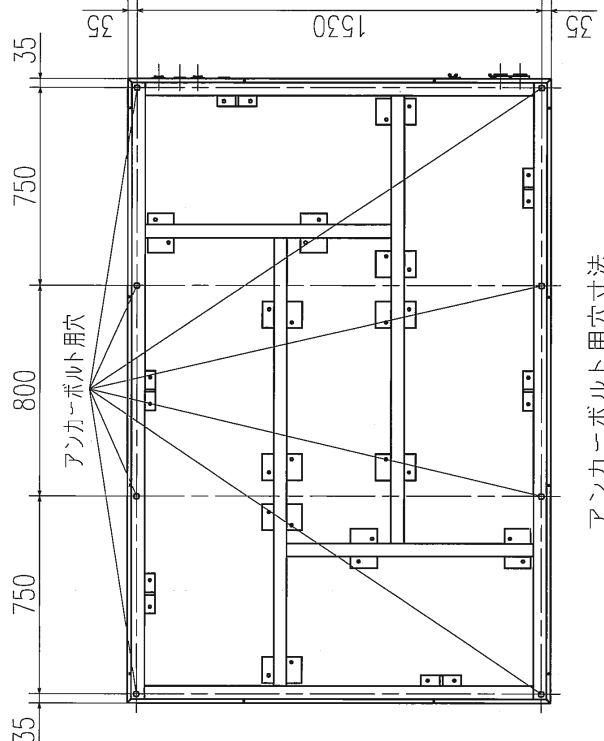

アンカーボルト用穴寸法

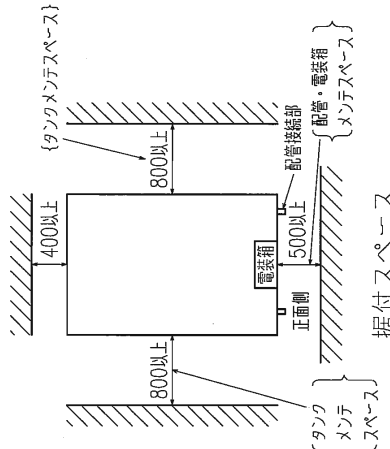

適用機種	
形 式	C02給湯機用貯湯タンク
名 称	M-VT3000N-L
発行番号	小林
図 番	外形図 (OUTLINE)
120326	MCF000Z027