

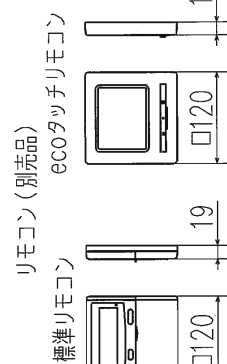
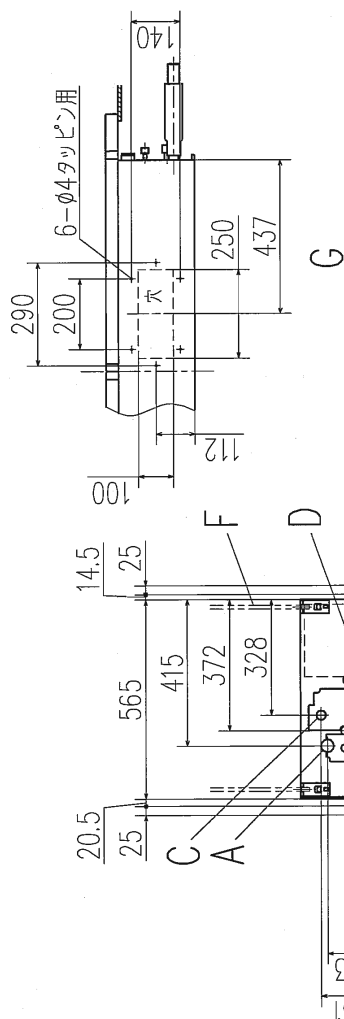



記号	内容		
	機種		
A	冷媒ガス側配管	P45,56	P71,80
B	冷媒液側配管	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
C	ドレン配管	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
D	電源取入口	VP25 (I.D.25, O.D.32)	注 (2)
F	吊りボルト	(M10)	
G	OA取入口		
H	ドレン配管 (自然排水)	VP25 (I.D.25, O.D.32)	
J	下り天井設置時吹出口		

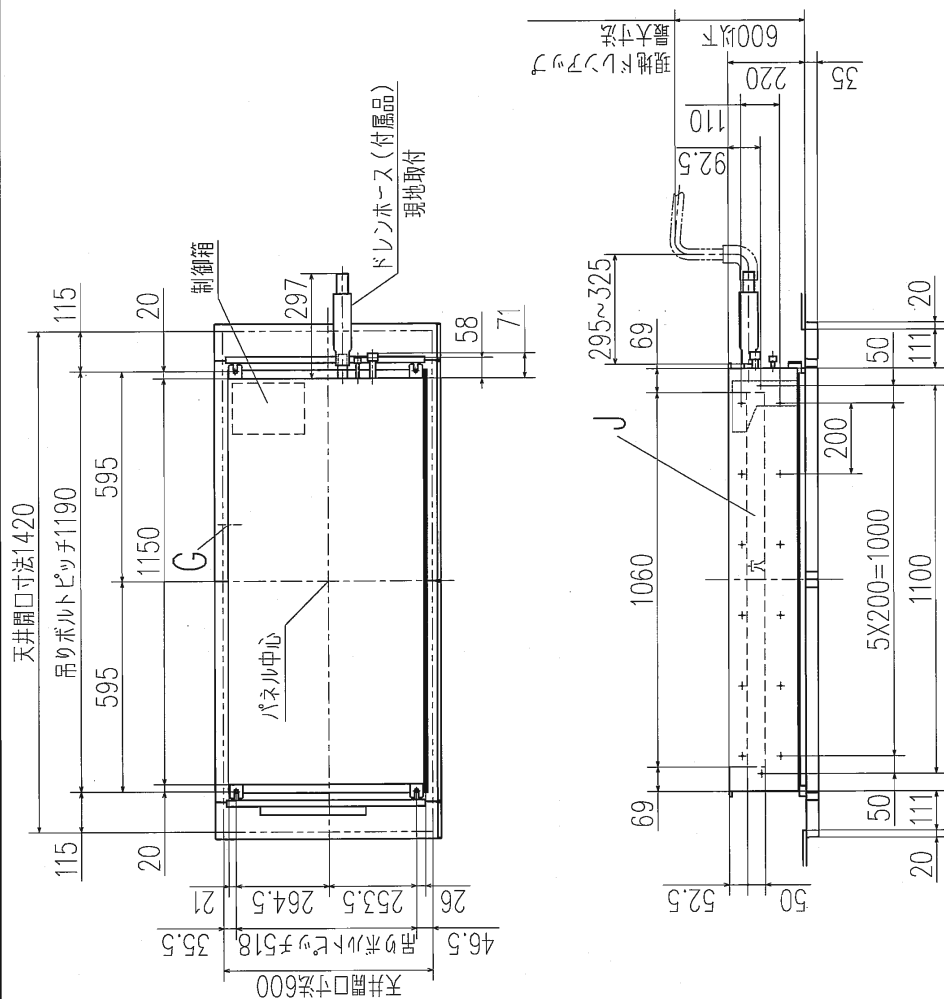

注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

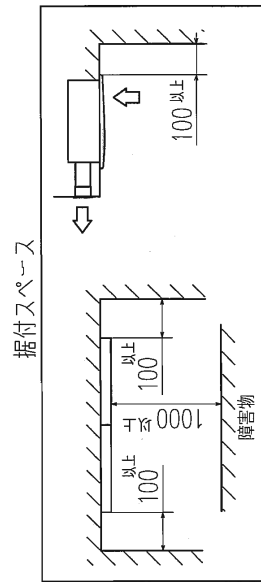

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

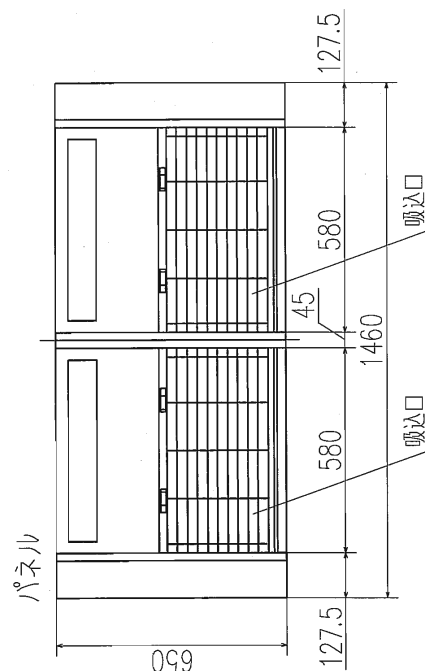

適用機種
FDTP454LX, 564LX, 714LX, 804LX




形式	FDT5	パネル	TS-PNA-3AW		
----	------	-----	------------	---	---

発行者

小林 120626 PJC001Z348 圖書 訂 葉別 1/2

本図は下記オプション部品を組合わせた場合を示す。

K	下がり天井用吹出グリル	三菱重工空調システム HA06241
---	-------------	-----------------------

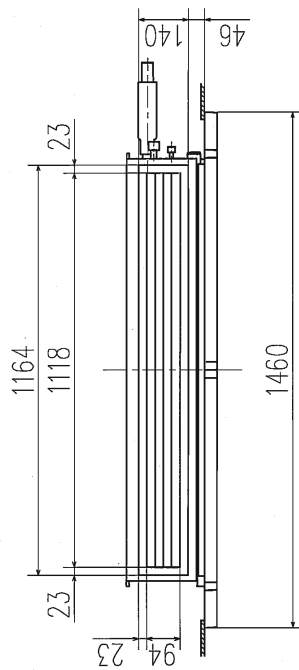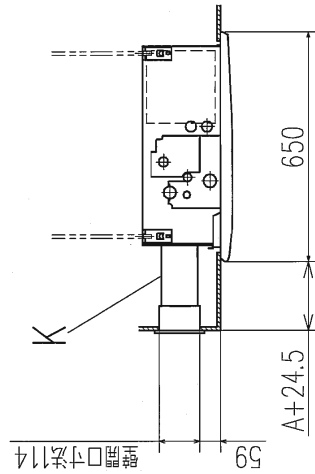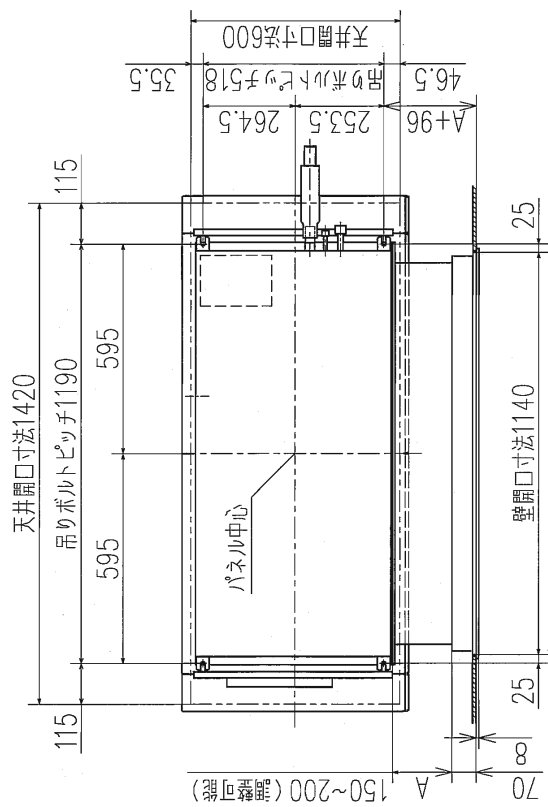

適用機種
FDTSP454LX, 564LX, 714LX, 804LX

形式	F D T S	パナール	TS-PNA-3AW	
----	---------	------	------------	---

発行者	名称	室内機外形図（下がり天井設置）
—	—	—

小林 120626 PJC001Z348 番 言付 葉別 2/2