


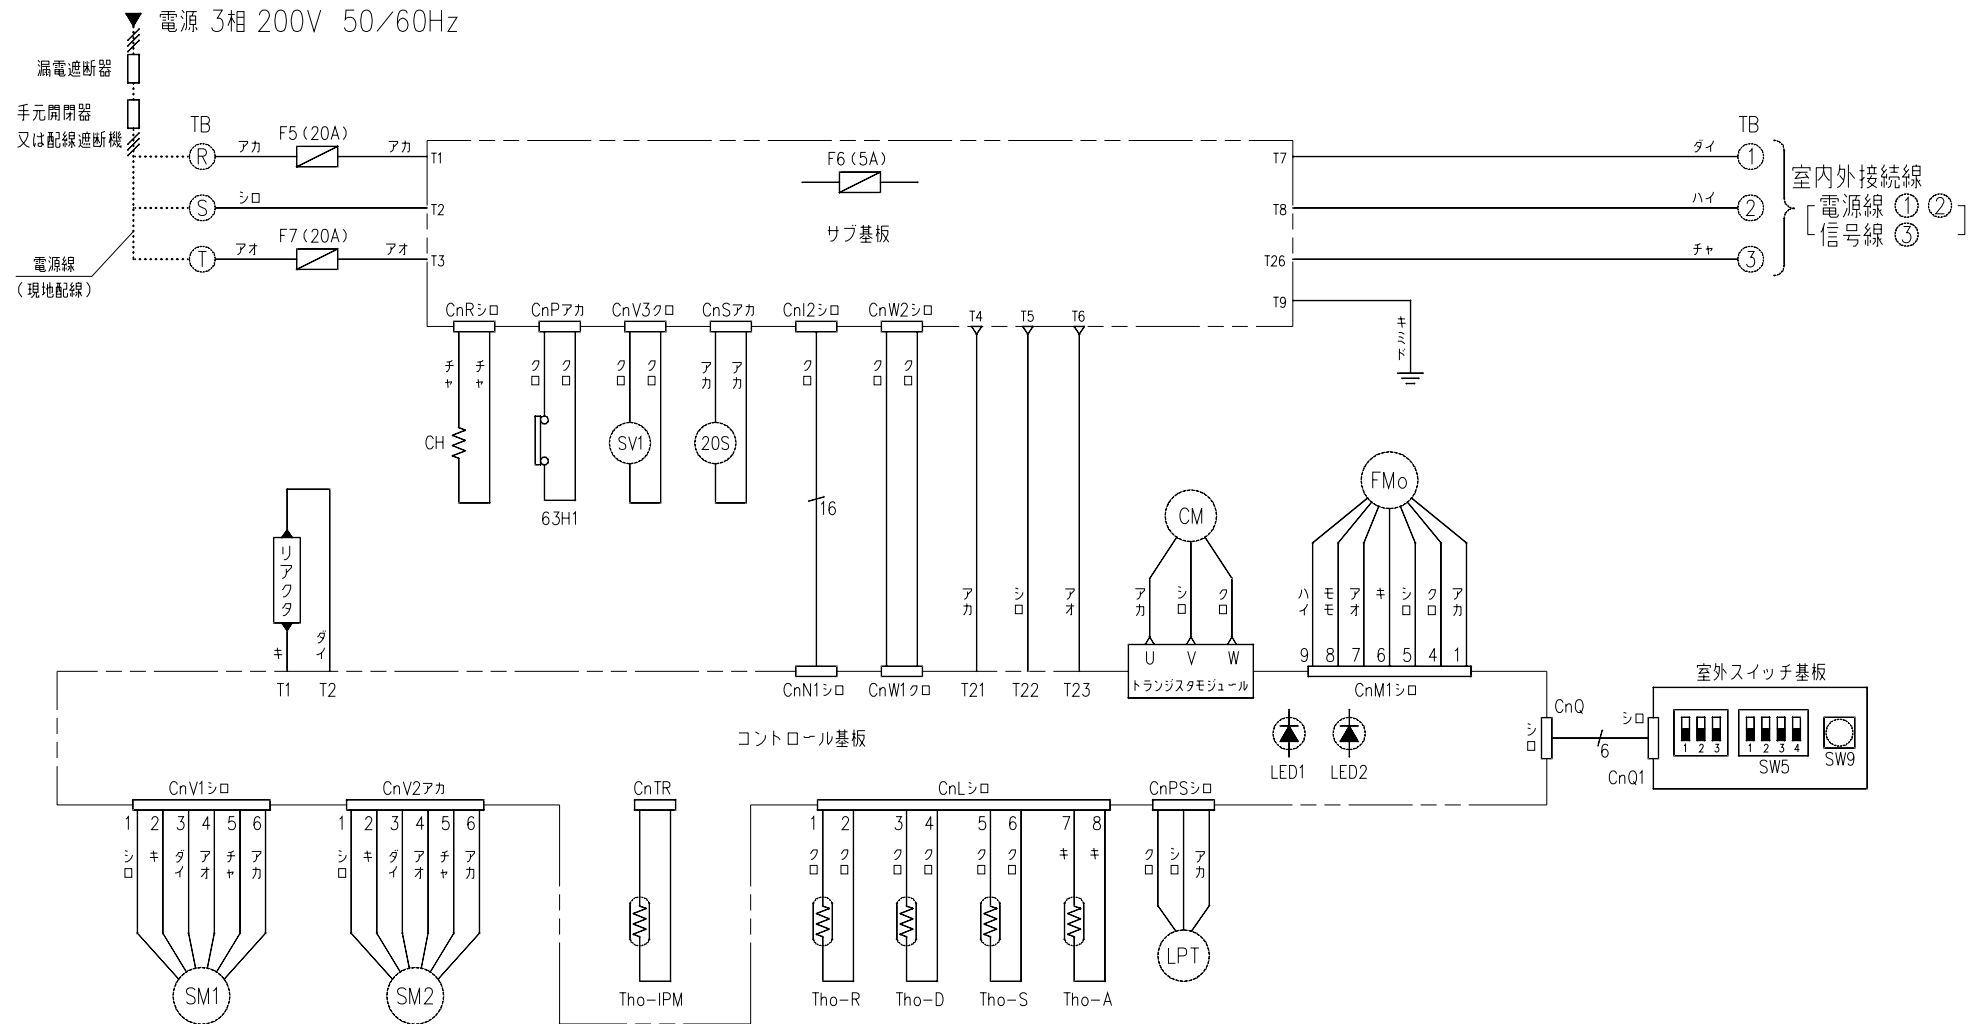

CM	圧縮電動機	LED2	表示灯(緑=マイコン正常表示)
FMO	送風電動機	Tho-R	熱交センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-D	吐出管センサ
63H1	高圧圧力開閉器(保護)	Tho-A	吸込空気センサ
20S	四方切換電磁弁	Tho-S	吸入管センサ
SM1	電子膨張弁(冷房用)	Tho-IPM	パワトラセンサ
SM2	電子膨張弁(暖房用)	LPT	低圧センサ
SV1	均圧電磁弁(制御)	SW5,9	現地設定スイッチ
F5,7	ヒューズ(250V 20A)	CnA~Z	コネクタ
F6	ヒューズ(250V 5A)	TB	端子台
LED1	表示灯(赤=点検表示)		

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さX本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さX本数	こう長		太さ	ネジ
63	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A	φ1.6mmX3	29m	φ1.6mmx3	φ1.6	M5
80	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mmX3	33m			

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 室内外接続線は、総長90mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm²(1.6mm以上)以上です。
- (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCVP632H, 802H	
形式	FDCVP		
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
笠原	図番	PCA001Z414	
050909		訂符	業別
		1	1