
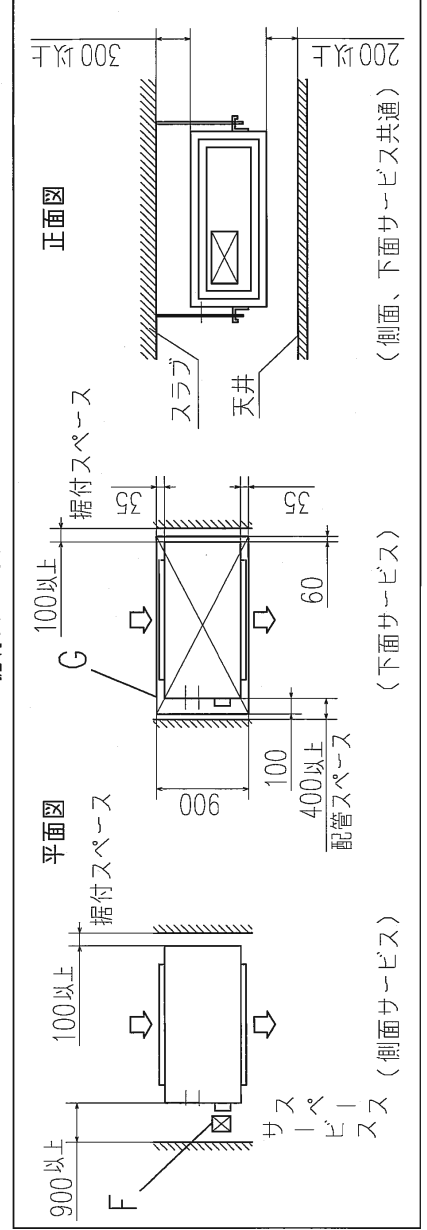


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続 VP25 (I.D.25, O.D.32) (掘ビ管)
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X980)

注 (1) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

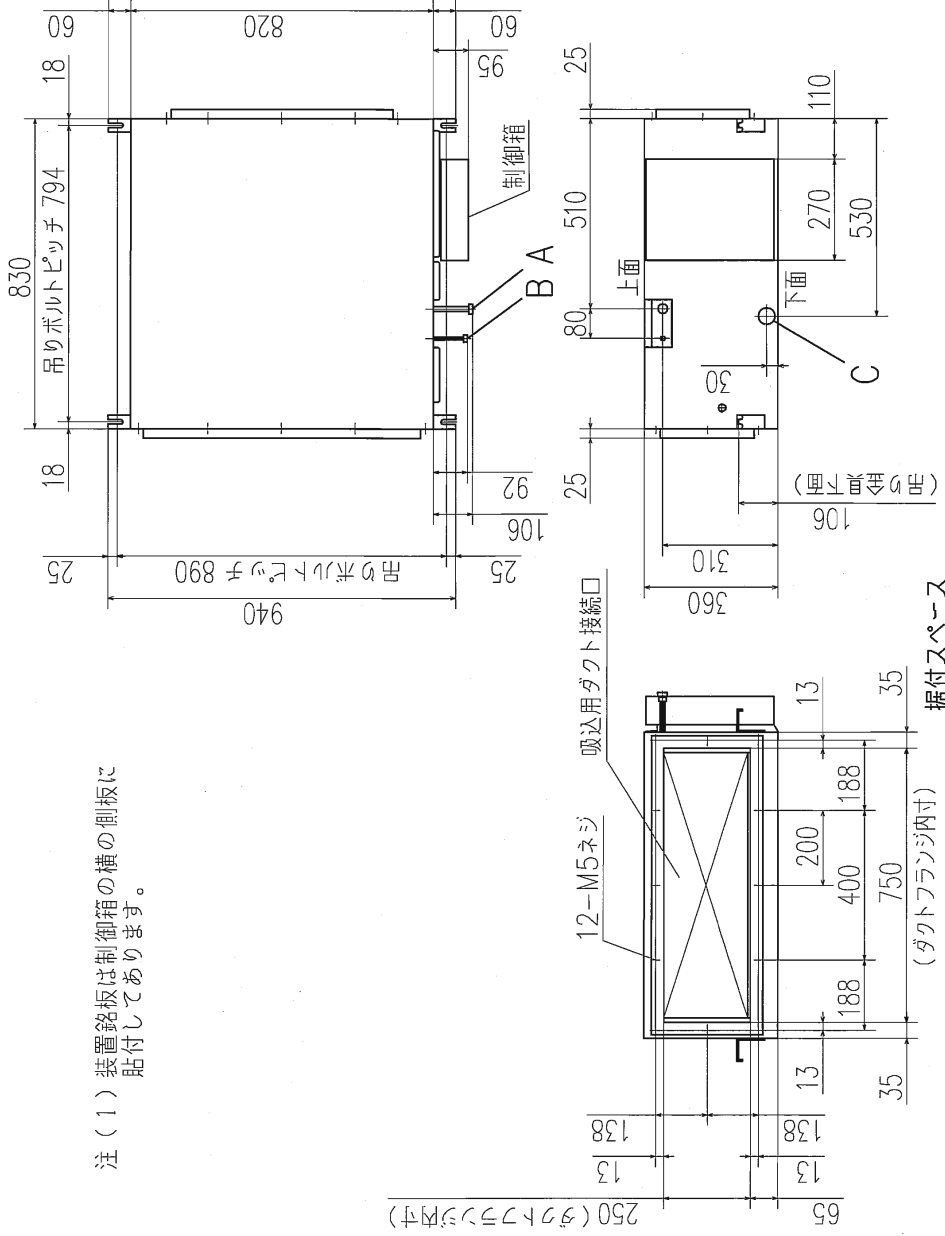

適用機種	GU-F
形式	GU-F
名称	室内機外形図 (OUTLINE)
発行	小林
図番	120810 PJD001Z375
1/1	