


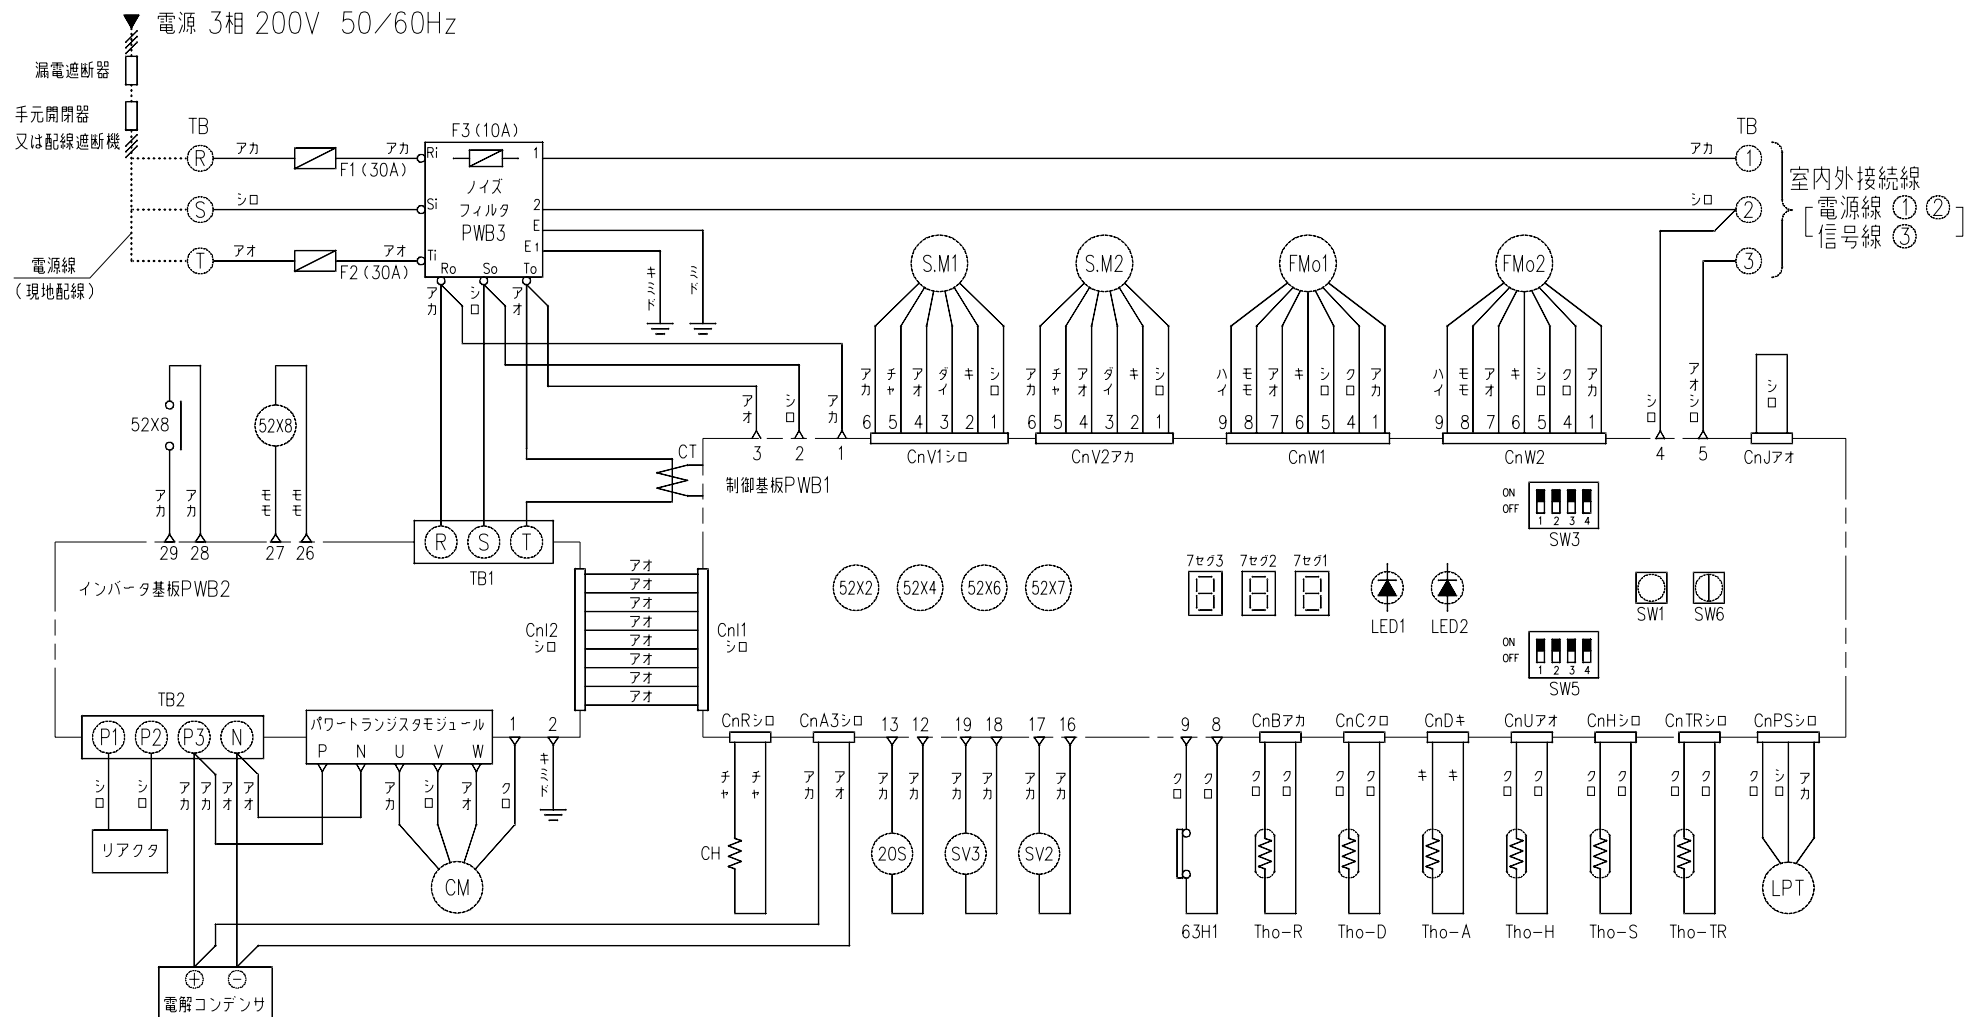

CM	圧縮用電動機	LED2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
FMo1,2	送風用電動機	7セグ1	1の位
CH	クランクケースヒータ	7セグ2	10の位
52X2	補助継電器 (CH用)	7セグ3	100の位
52X4	補助継電器 (20S用)	CT	電流センサ
52X6	補助継電器 (SV2用)	Tho-R	熱交センサ
52X7	補助継電器 (SV3用)	Tho-D	吐出管センサ
52X8	補助継電器 (DCリレー用)	Tho-A	吸込空気センサ
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)	Tho-H	ドーム下センサ
20S	四方切換電磁弁	Tho-S	吸入管センサ
SM1	電子膨張弁 (冷房用)	Tho-TR	パワトラセンサ
SM2	電子膨張弁 (暖房用)	LPT	低压センサ
SV2	電磁弁 (油戻し用)	SW1,3,5,6	現地設定スイッチ
SV3	電磁弁 (油戻し用)	CnA~Z	コネクタ
F1,2,3	ヒューズ	TB	端子台
LED1	表示灯 (赤=点検表示)		

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さX本数	アース	
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さX本数	こう長		太さ	ネジ
30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	5.5mm ² X3	23m	φ1.6mmX3	φ1.6	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 室内外接続線は、総長120mまでとしてください。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは2mm² (1.6mm以上) 以上です。
 (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線 (ヒータ付、ヒータ後付け時) などの仕様については、<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCVP1402H, 1602H	
形 式		FDCVP	
発行者		名 称	室外機配線図 (WIRING)
笠原		図 番	室 外 機 配 線 図 (WIRING)
051228		PCA001Z416	1/1