

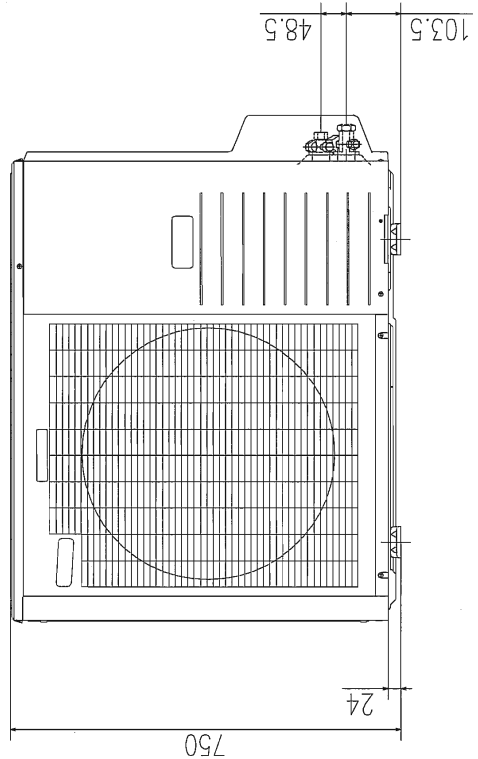


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液体側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

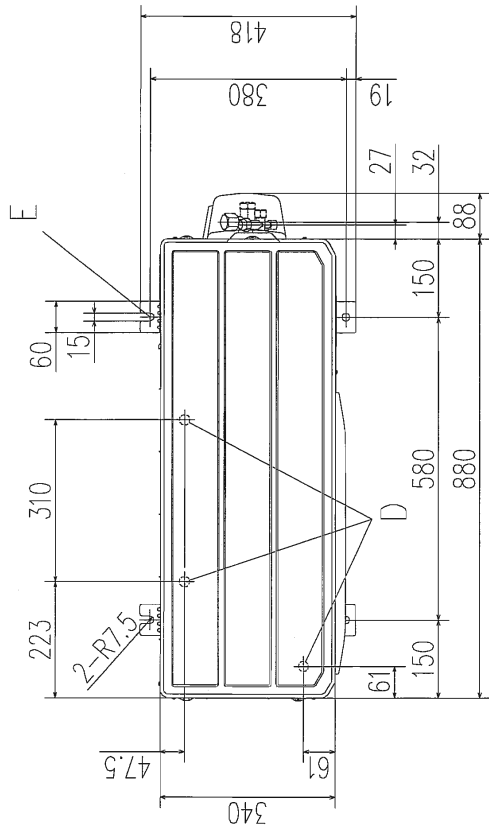

電源接続用端子台

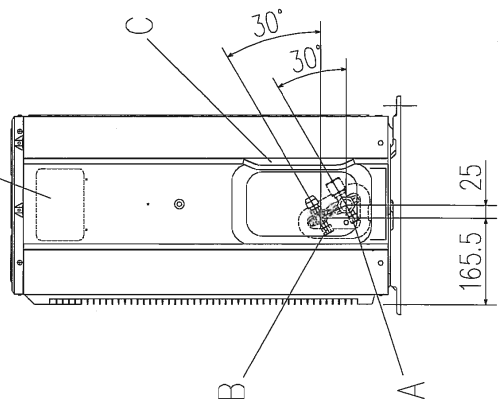

据付最小スペース

据 付 例	
I	II
L1 開放	開放
L2 300	250
L3 100	150
L4 250	250
寸 法	500
	開放
	100
	250

適用機種
 FDCXP804H, 804HK, 804C, 804HM
 FDCXSP804H, 804HK
 FDCVP804H, 804HK
 FDCVSP804H, 804HK

形 式	FDC
名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
発行者	小林
図 番	111007
訂入符	PCA001Z684
1/1	

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。

