

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口 4ヶ所
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 3ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。






アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

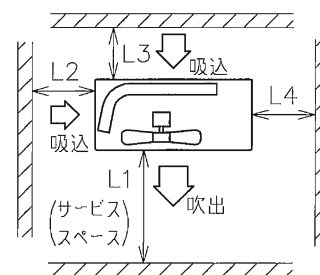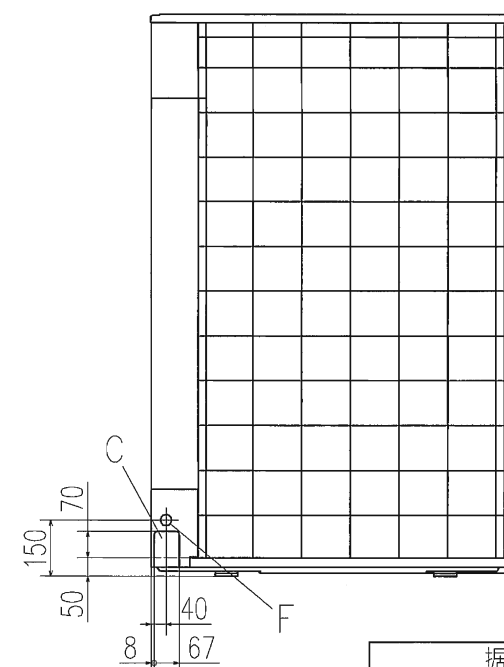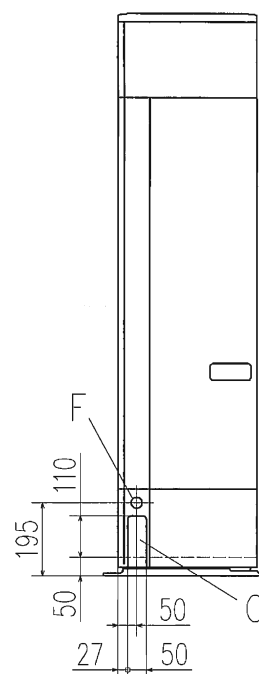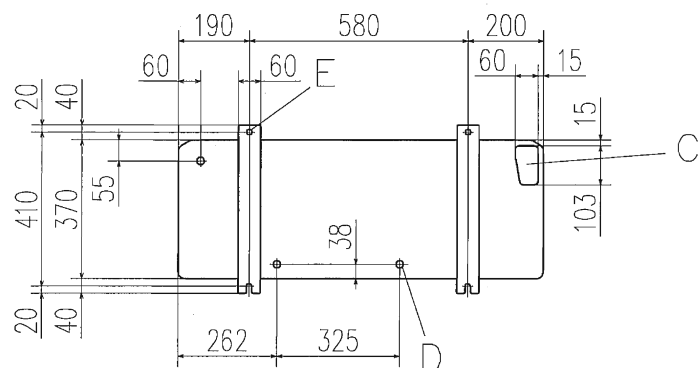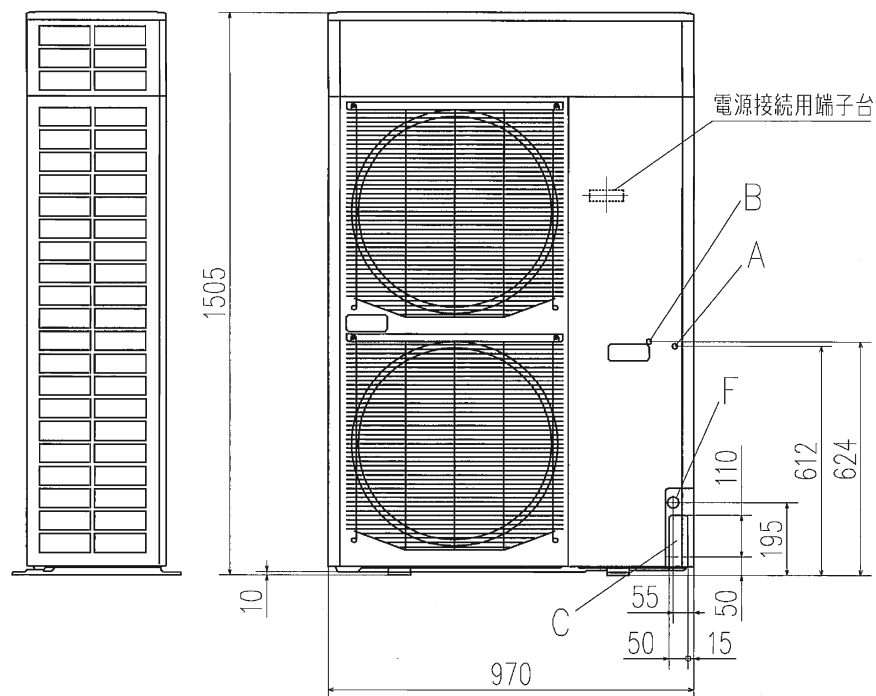

据付最小スペース

据付例				
	I	II	III	
寸 法	L1 開放	開放	500	
	L2 300	5	開放	
	L3 150	300	150	
	L4 5	5	5	

適用機種	FDCVP1124HA, 1404H, 1604H FDCVSP1124HA, 1404H, 1604H		
形 式	FDC		
発行者	名 称	室外機外形図	
坪野	図 番	130214 PCA001Z671	訂 符 業 別 A 1/1