


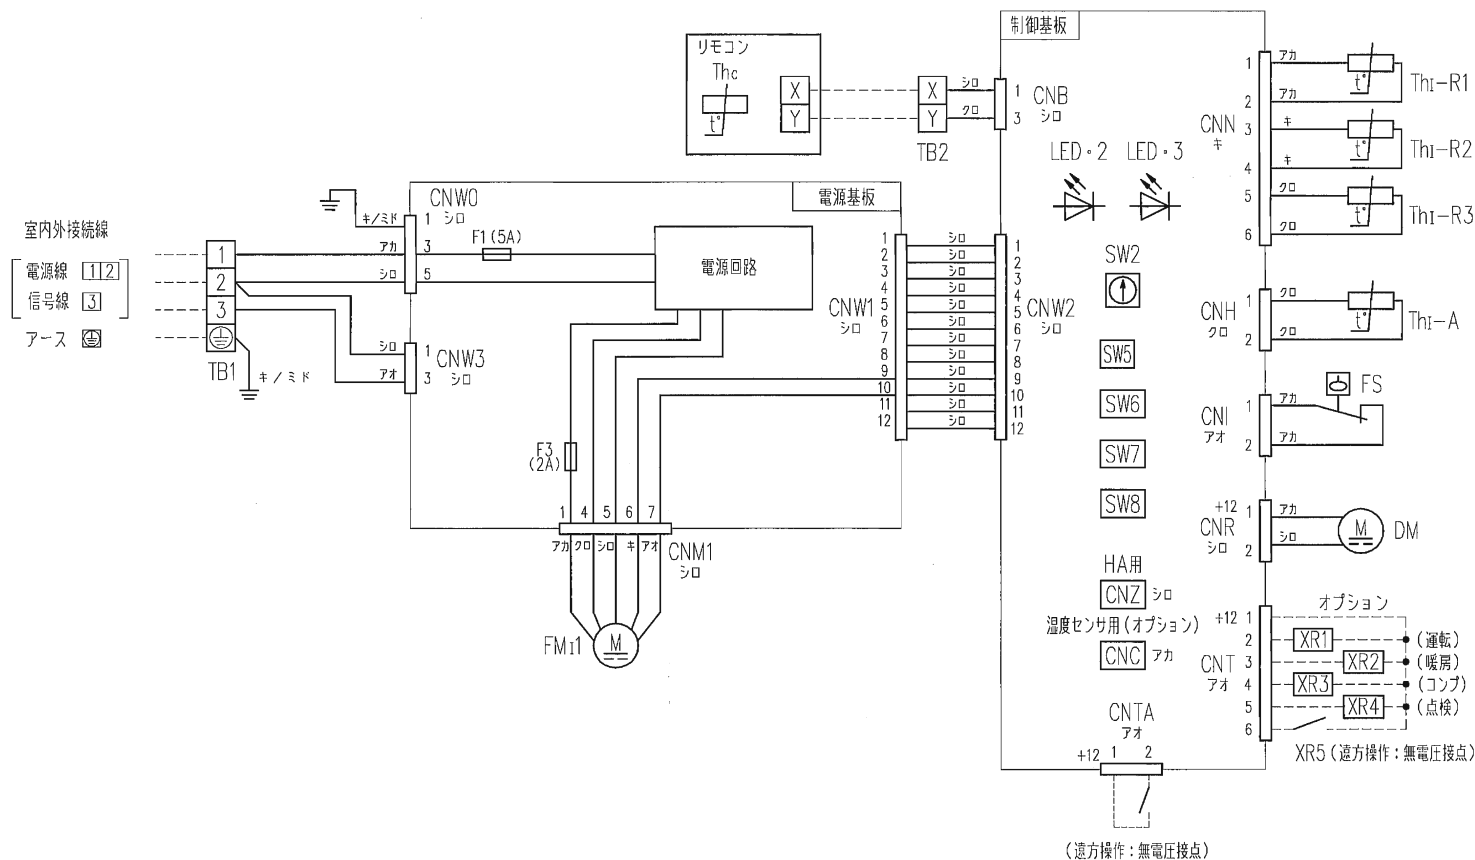

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1,3	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プル-ラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時/最大
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ

記事 1. ---- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FUDVXP504, 564
形式	FDU
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
坪野	図番
121203	PJG000Z089
	訂符 1/1