



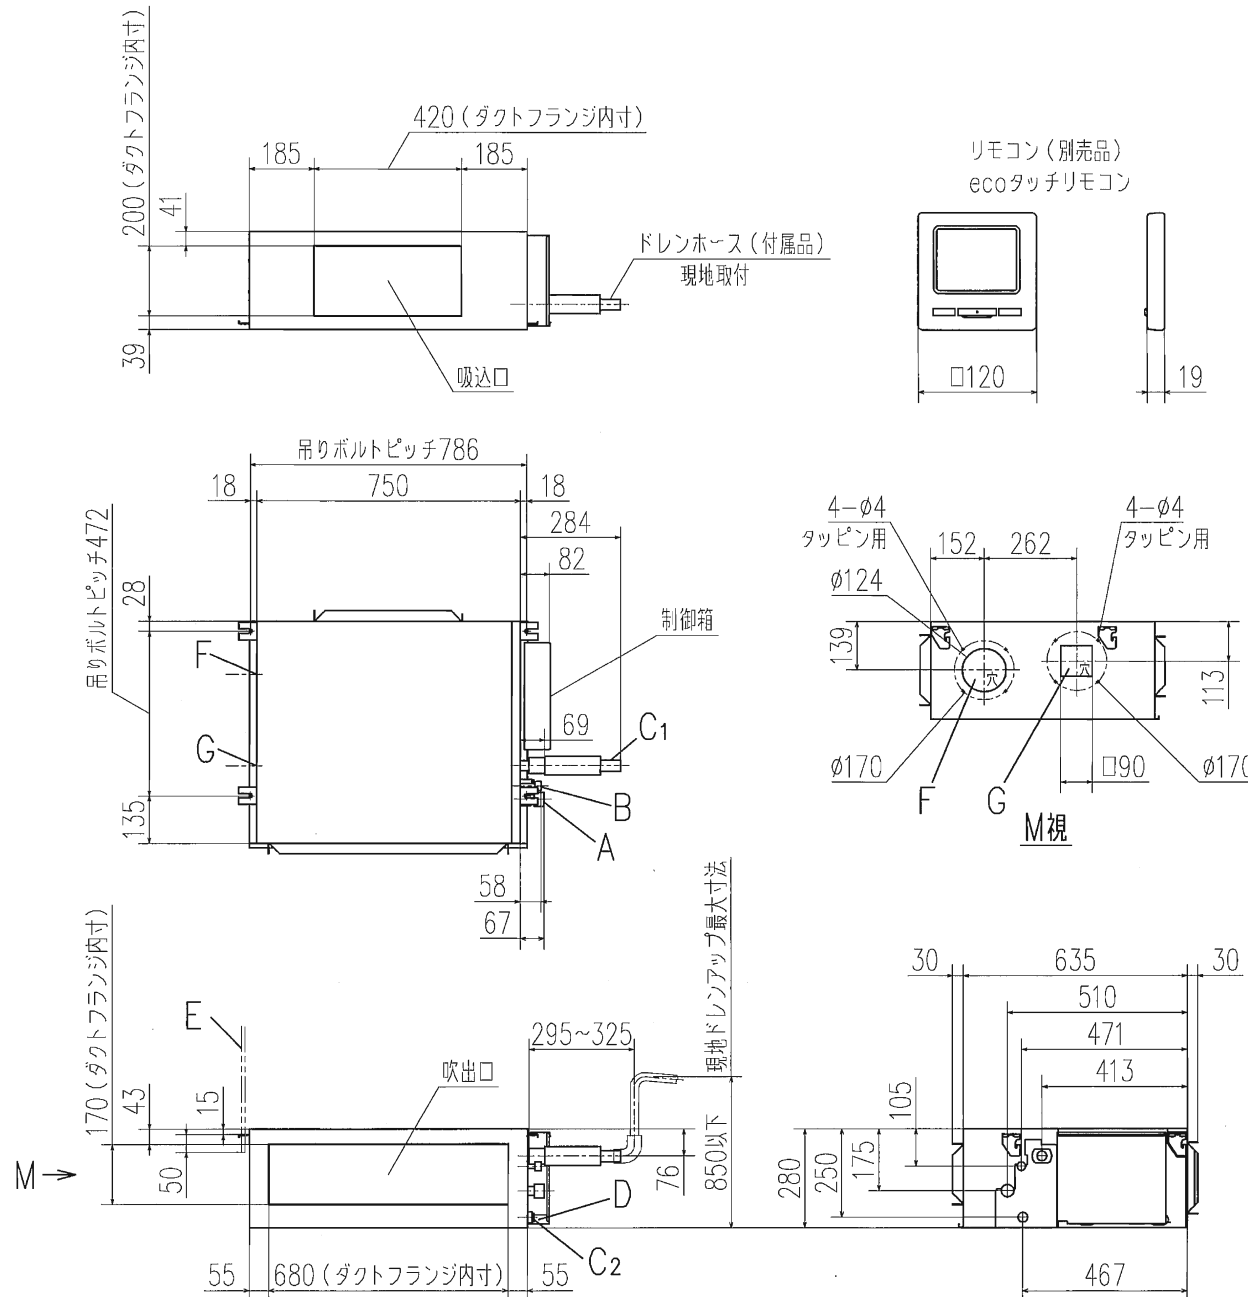


記号	内容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20 (I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ノックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース

必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
(ケース1) ユニット側面から

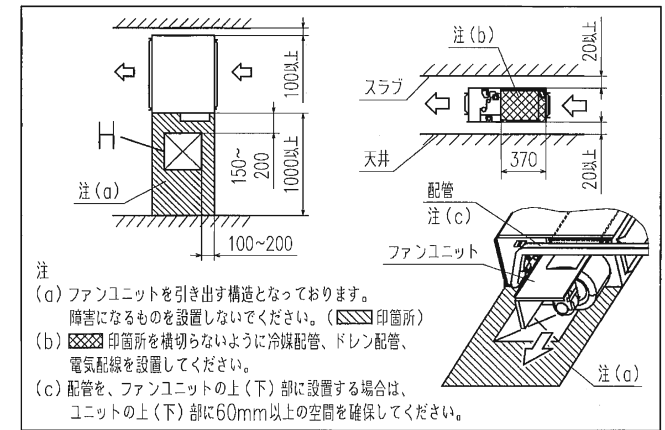

(ケース2) ユニット下面から

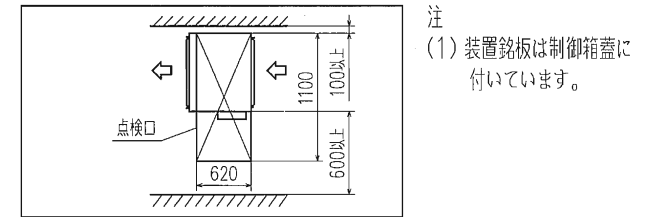

適用機種	FDUVXP504, 564
形式	FDU
発行者	名称 室内機外形図 (OUTLINE)
坪野	図番
121203	PJG000Z077
	計/符 葉別 1/1