



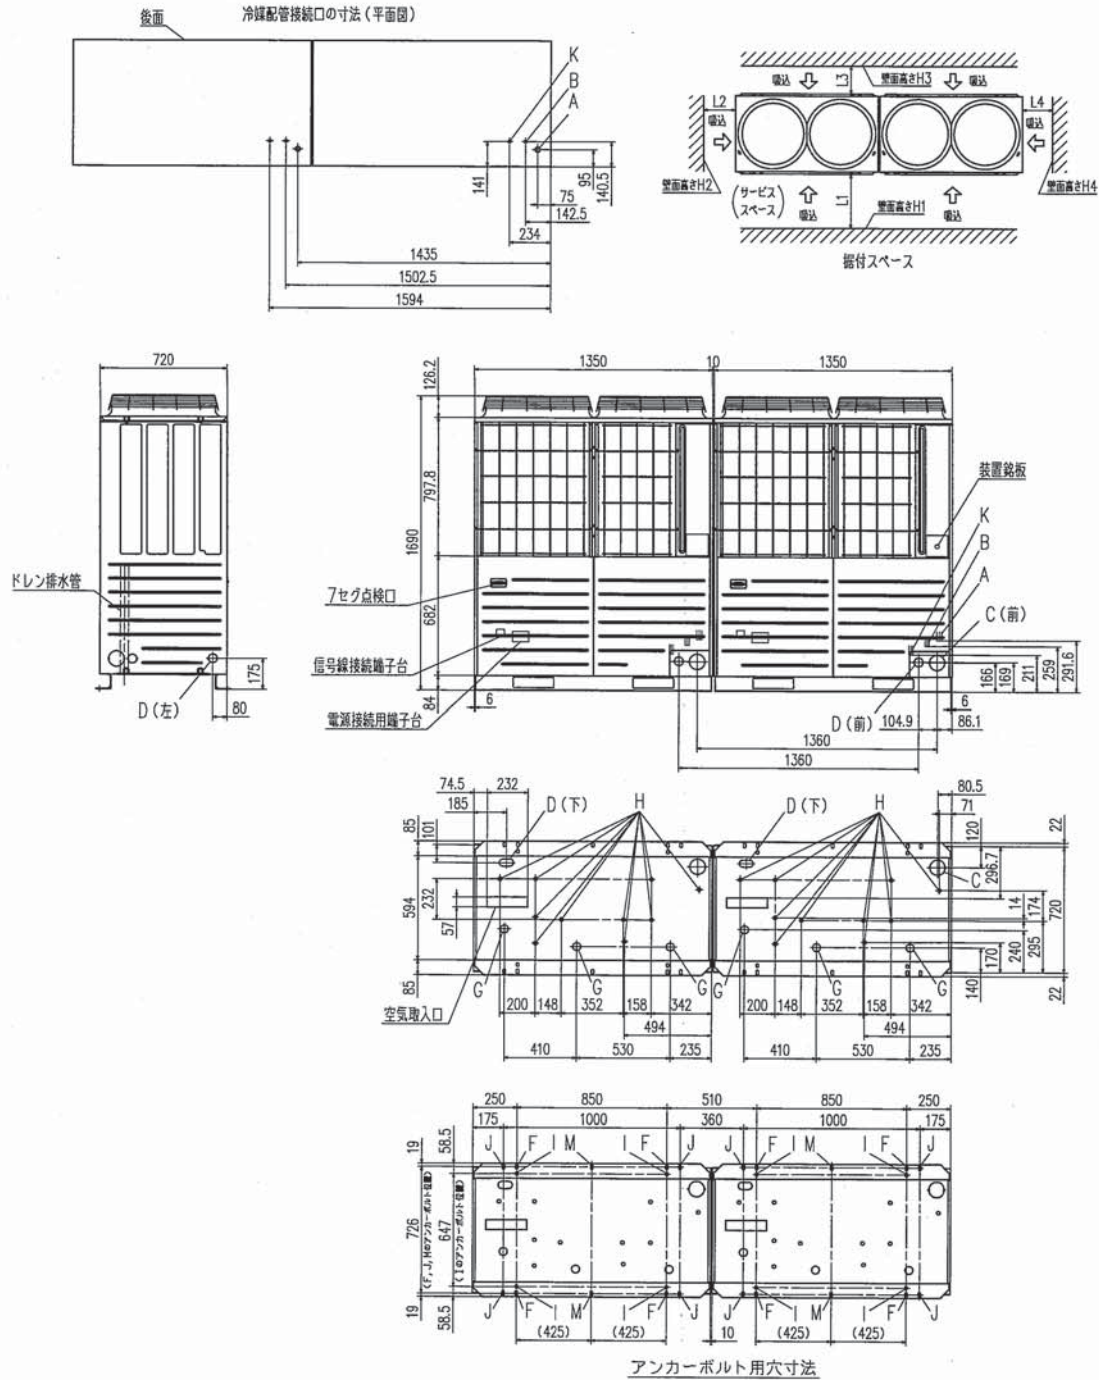

寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ25.4 (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 φ12.7 (フレア)
C	冷媒配管取出口 φ88 (又はφ100)
D	電源取入口 φ50 (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴 φ45.3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴 φ20.1ヶ所×2
K	均油配管接続口 φ9.52 (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60

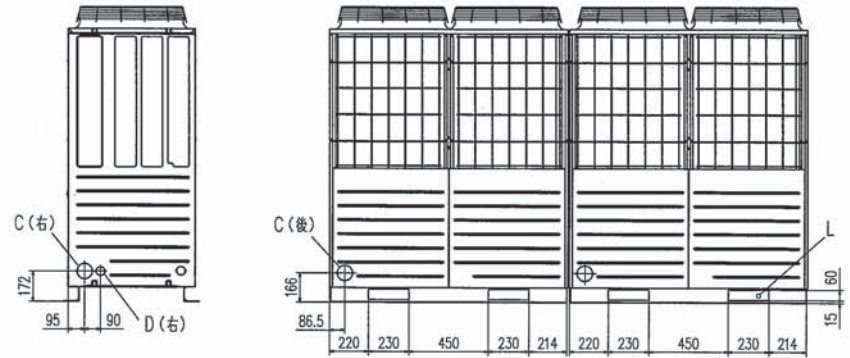

- 注 (1) ユニットは必ずアフカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ8をご使用下さい。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用12ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 架台使用の際は組合せ用架台（オプション）をご使用ください。

適用機種			
AUCV (S) P5604DA (AUCV (S) P2804DA×2台)			
形式		AUCV-DA 	
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)	
大林	図番	訂 符	業 別
130628	PCB003Z598	1	1