



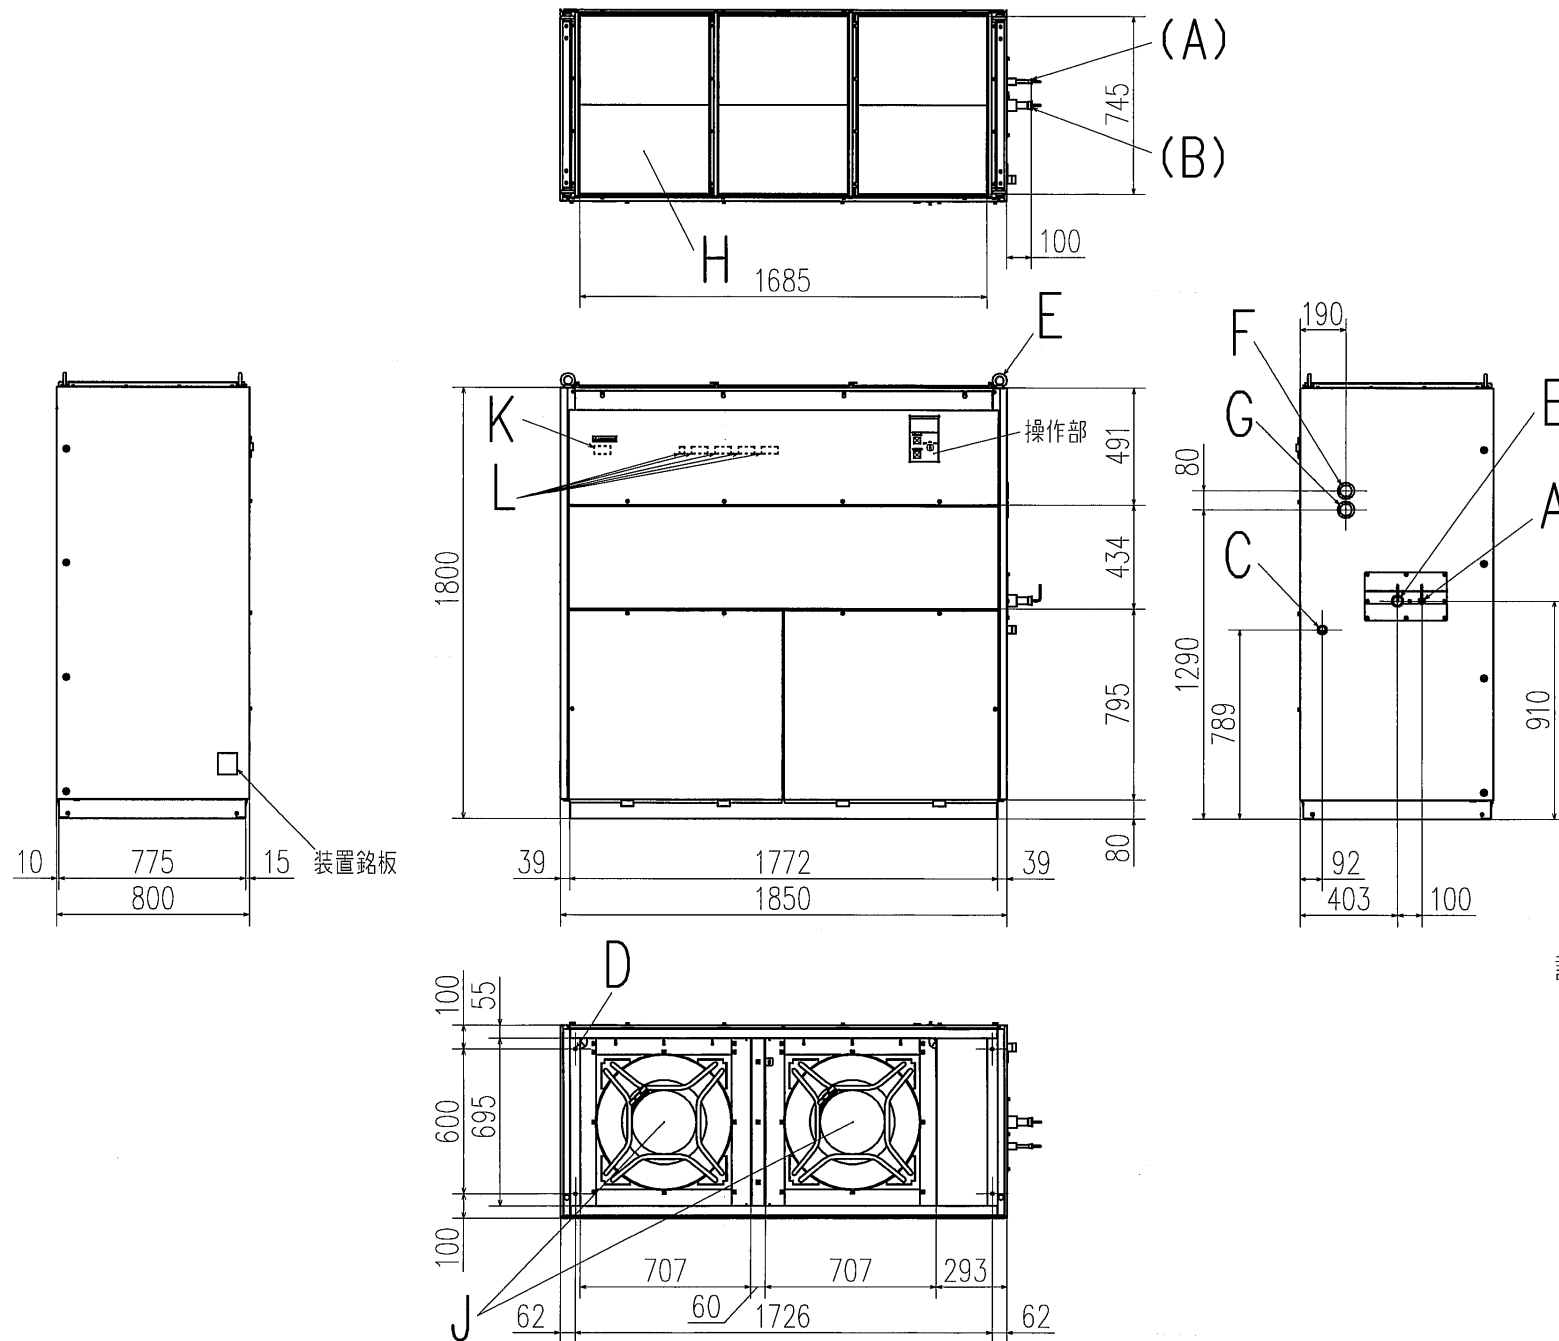

| 記号 | 内 容         |         |
|----|-------------|---------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付)  | φ12.7   |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) | φ28.58  |
| C  | 排水口         | 25A     |
| D  | アンカーボルト用    | M10 4箇所 |
| E  | 吊り用フック      | φ35 4箇所 |
| F  | 電源線取入口      | φ50     |
| G  | 信号線取入口      | φ50     |
| H  | 吸込口         |         |
| J  | 吹出口         |         |
| K  | 電源端子台       |         |
| L  | 信号線端子台      |         |

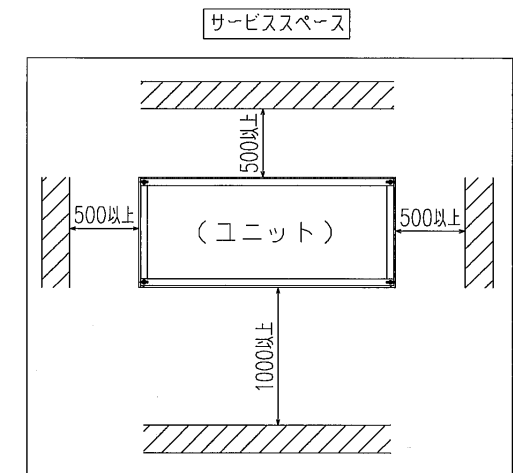

記事

1. ユニットの固定は必ずアンカーボルトで行ってください。  
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
2. 装置銘板は左側板右下についています。
3. 本葉別は品別基本を示す。

|        |     |               |         |
|--------|-----|---------------|---------|
| 適用機種   |     | DCVP5604(V)-R |         |
| 形 式    |     | DCV           | ⊙       |
| 発行者    | 名 称 | 外形図           |         |
| 大林     | 図 番 | PAC000Z436    |         |
| 130130 | 訂 符 | A             | 葉 別 1/4 |