
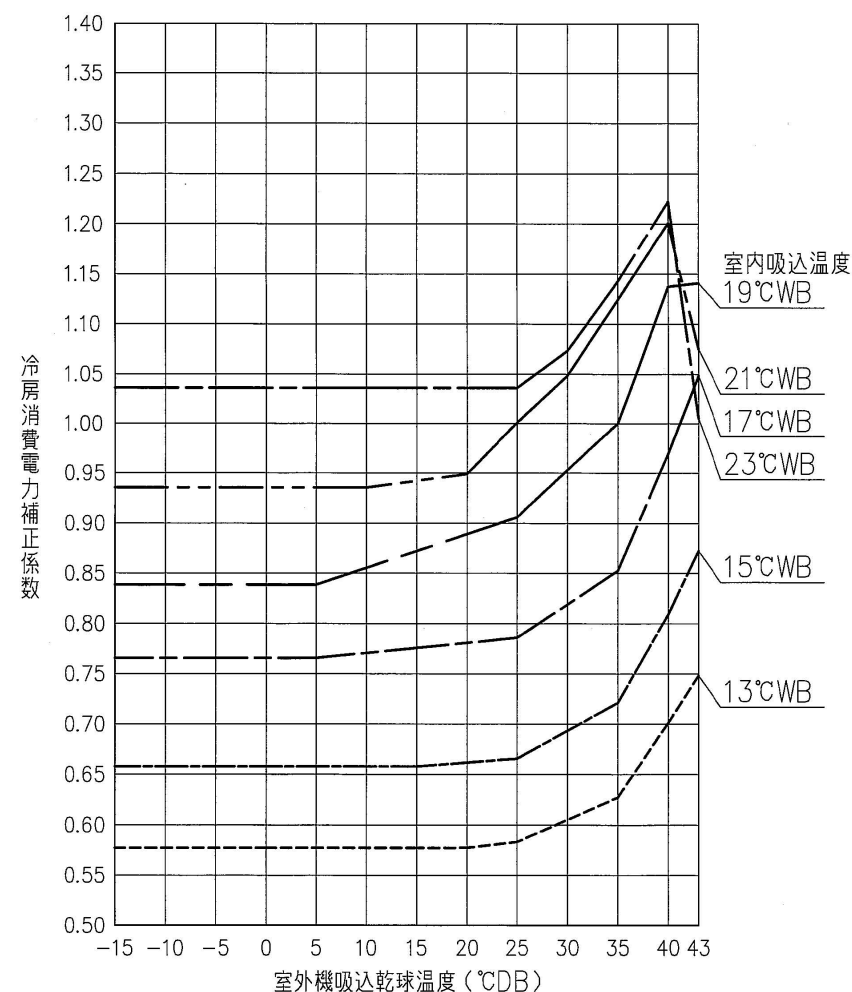



(1) 室内・外温度条件による能力・消費電力補正係数

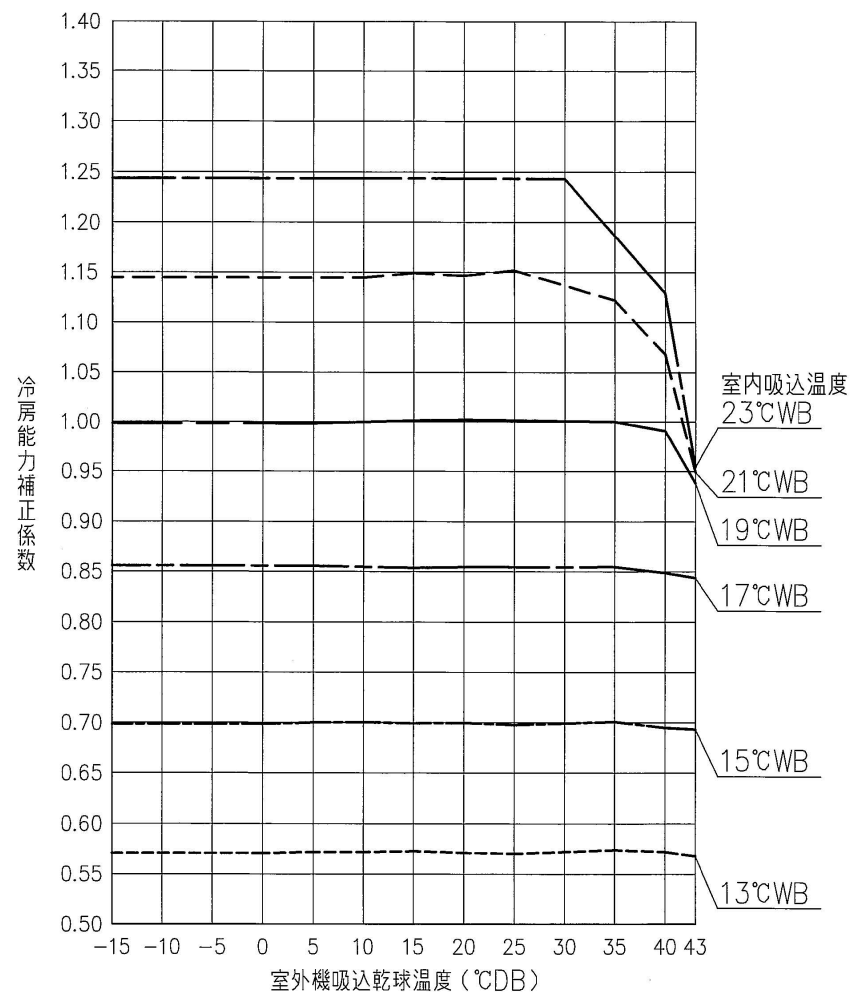

上記の値は、空調機の制御上発生しえる状態のうち代表的なものを表しています。

適用機種 AUCVR-DAシリーズ	
形式 DCV, AUCVR-DA	●
発行者 大林	名称 能力特性
図番 131120	国番 PAC000Z455
訂符 B	業別 1/2

(2) 配管距離（相当長）による能力補正係数

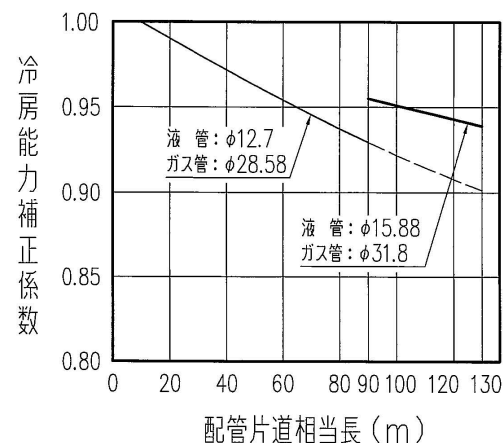

配管片道相当長の求め方

相当長 = ガス管の実長 + ガス管系統の継手個数 × 継手の相当長 (m/個)

継手1個あたりの相当長



配管径 (mm)	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	φ31.8	φ34.92	φ38.1
L継手 (90°エルボ)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.55	0.60	0.65

室内外高低差による能力補正係数

室外機が下の場合のみ補正してください。

室内・外機の高低差 (m)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
補正係数	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90

(3) 室内機風量による能力・消費電力補正係数

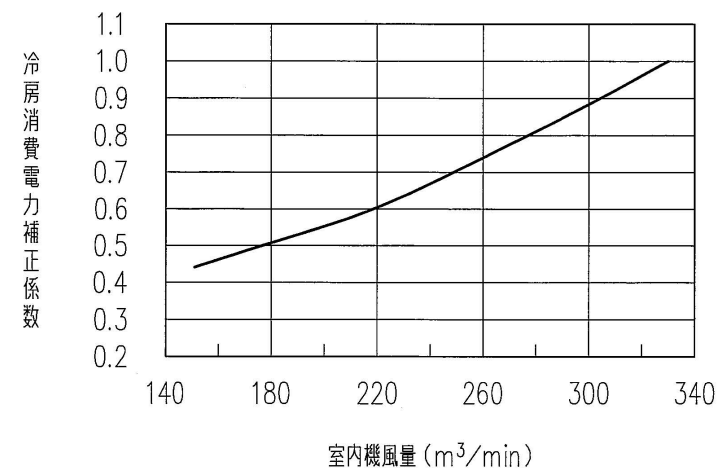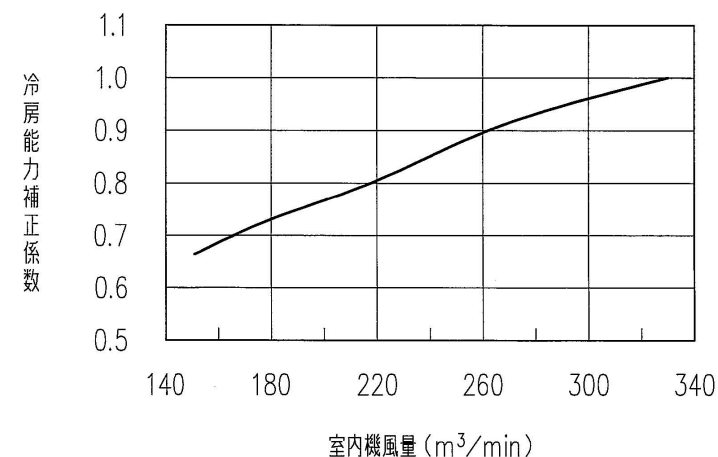

記事1. 本図は、設備PAC（標準機）の能力特性表です。

2. 室内機の消費電力は、使用条件（風量・静圧）によって変化しますので
送風機特性表（PAC000Z444）にて算出願います。

3. 本図は、空調機の制御上発生しうる状態のうち代表的なものを表しています。

適用機種	AUCVR-DAシリーズ		
形式	DCV, AUCVR-DA		Ⓜ
発行者	名称	能力特性	
大林	図番	PAC000Z455	
131120	訂符	B	葉別 2/2