

(1) 利用可能既設配管

以下の配管が使用可能です。

●材質は、リン脱酸継目無銅管 (C1220T-O, 1/2H JIS H3300) とし、外径φ25.4以上はC1220T-1/2Hであること。

●利用可能配管サイズ

容量	主管サイズ													
	液配管サイズ					ガス配管サイズ								
	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ34.92	φ38.1	φ44.45	
560	—	○ ※1	○	○ ※2	—	—	Δ	Δ	○ ※1	○	○	○	—	

○印は利用可能を示します。

△印は既設配管が2系統ある場合に、2系統とも使用し利用可能となることを示します。

既設の配管は同一経路を平行して設定されていること。

※1. 配管長が90m以内の場合は、室内機に対して室外機が上位置の場合、下位置の場合双方で使用可能です。

配管長が90mを超える場合は、室内機に対して室外機が上位置となる条件で使用してください。

※2. 配管長が80mを超える場合は使用できません。

●冷媒配管最小肉厚・材質

配管は配管最小肉厚以上のものとしてください。

配管径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ34.92	φ38.1
配管最小肉厚	0.8mm		1.0mm				1.1mm		1.2mm	
材質	O材					1/2H材				

(2) 当社従来機 (DCJ, DCP形) の場合の利用可否

リフレッシュ 設備室外機	R22対応機						R407C対応機					
	DCJ	液配管		ガス配管		DCP	液配管		ガス配管		サイズ	利用可否
		サイズ	利用可否	サイズ	利用可否		サイズ	利用可否	サイズ	利用可否		
560	400	φ15.88	○ ※1	φ22.22	○ ※2	400	φ15.88	○ ※1	φ22.22	○ ※2	φ15.88	○ ※1
	530	φ15.88	○ ※1	φ25.4	○ ※2	530	φ15.88	○ ※1	φ25.4	○ ※2	φ15.88	○ ※1

○印は利用可能を示します。

※1. 既設2系統ある配管のうち、1系統のみを使用する。


※2. 既設2系統ある配管を2系統とも使用し、室内機・室外機近傍で分岐するよう配管加工する。((3) 参照)

分岐には、分岐管セット (DIS-371-1G) を2セット使用し、ガス管用を使用してください。

(3) 既設配管を2系統とも使用する場合

●室内機・室外機近傍で分岐するよう配管加工し、配管接続してください。

●分岐には、分岐管セット (DIS-371-1G) を2セット使用し、ガス管用を使用してください。
分岐は必ず”水平分岐”または”垂直分岐”するように設置してください。

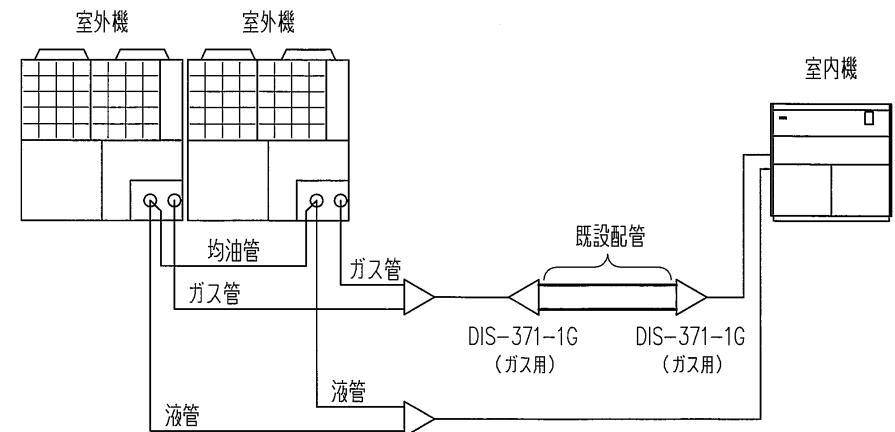

適用機種		DCV, AUCVR	
形式		DCVR	⊕
発行者	名称	配管選定図	
大林	国番	131120 PAC000Z450	
		訂符	葉別
		A	1/1