

据付最小スペース

記号	内	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	配管配線取出口	φ20 4ヶ所
D	ドレン排水用穴	M10用4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
F	配線取出口	φ25.4 (3う付)
G	冷媒ガス側配管接続口	

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。

アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。


(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。


(7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し

現地配管と接続してください。

(8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

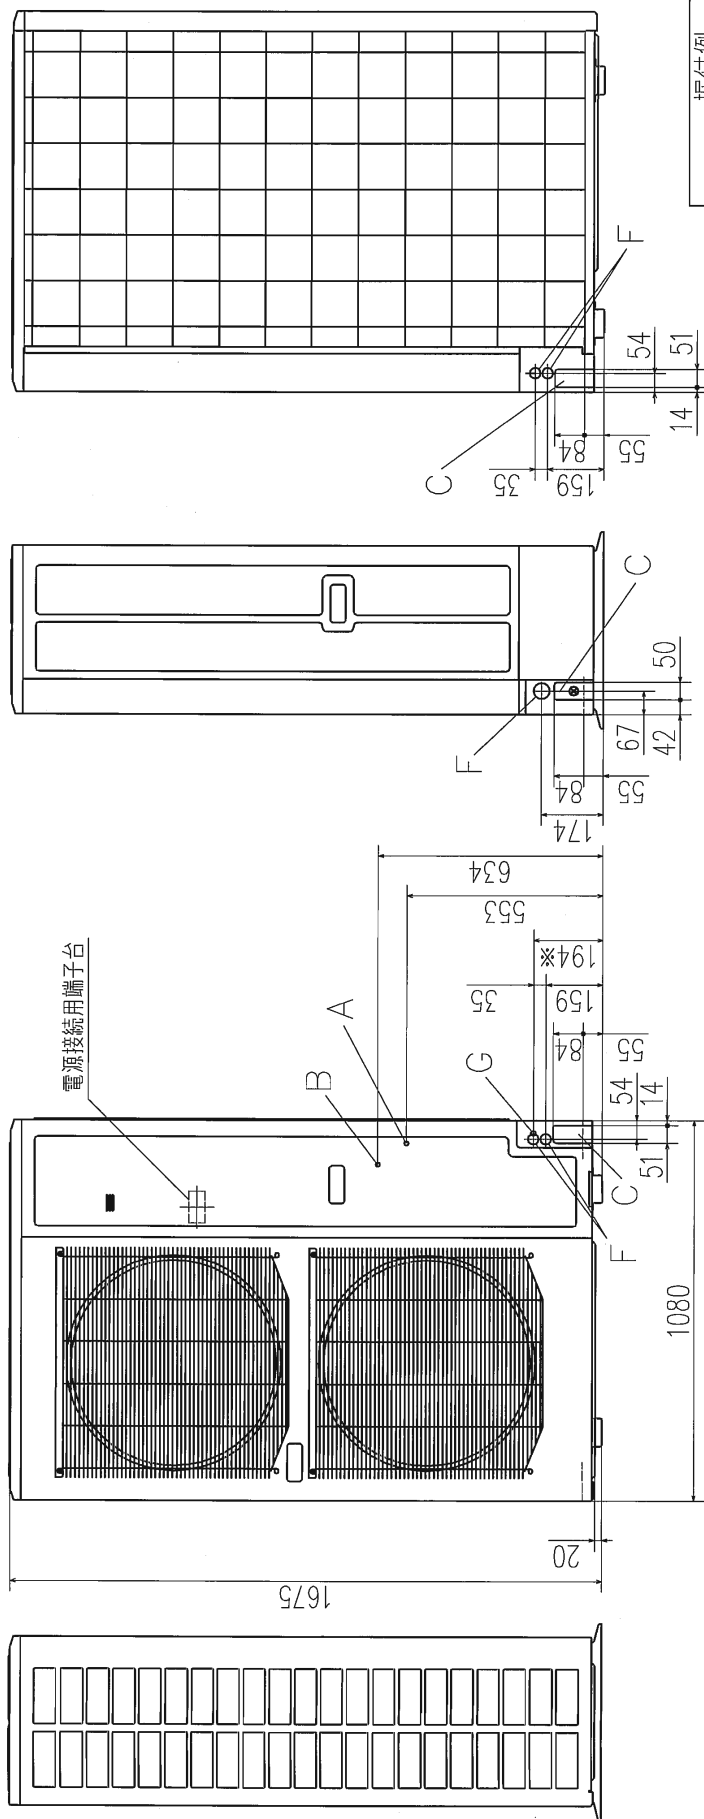

据付例				
	I	II	III	
寸	L1 開放	300 5	1500 開放	
法	L2 300	5	開放	
	L3 150	300	150	
	L4 5	5	5	

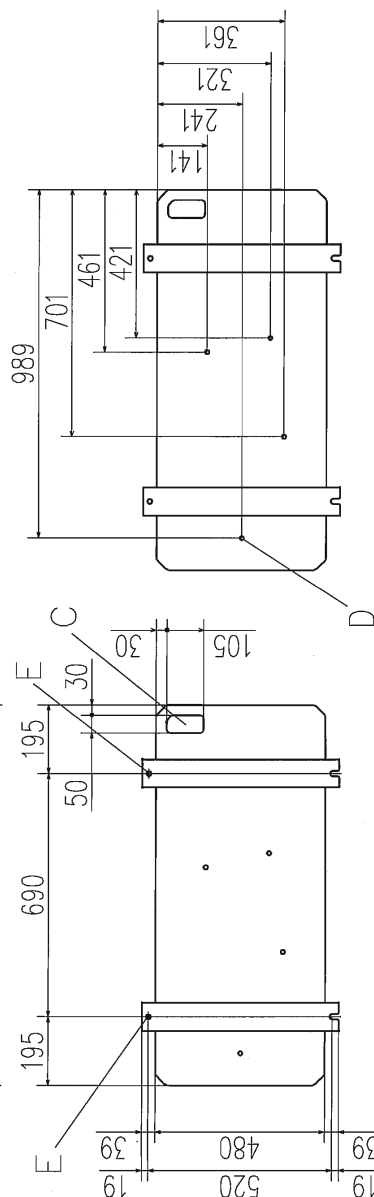

適用機種
FDCVP2803HG
FDCVSP2803HG

形式 FDC

名称 室外機外形図

発行者 小林

国 11.4

1PCA001Z655

訂 1/1