


室内ユニット
(PUA11H8-E/PUA11L8-E)

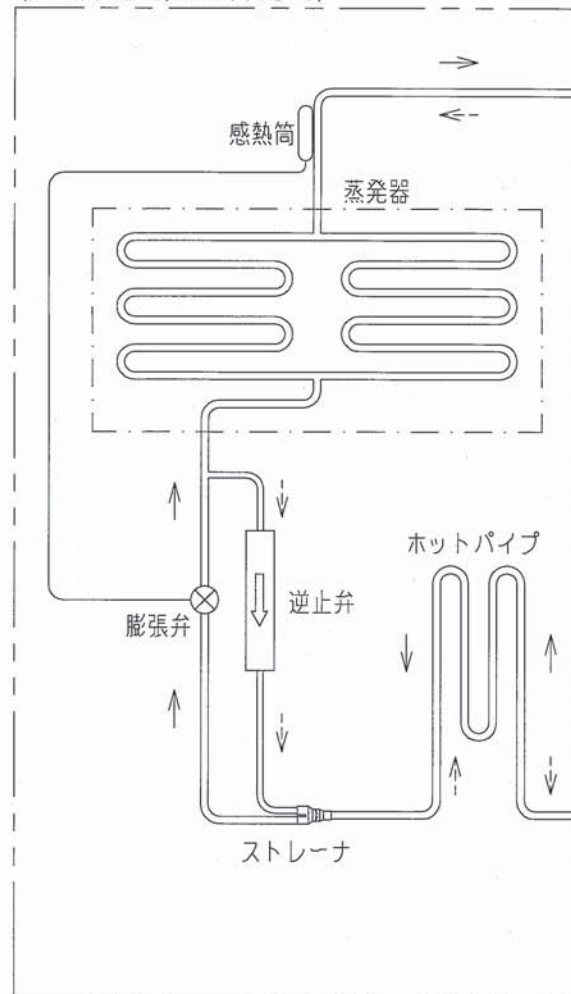

サービス口
(φ6.35)

フレアナット接続

低圧側
サービスバルブ

①

現地
接続


サービス口
(φ6.35)

フレアナット接続

高圧側
サービスバルブ

②

室外ユニット
(PUA11H8-C/PUA11L8-C)

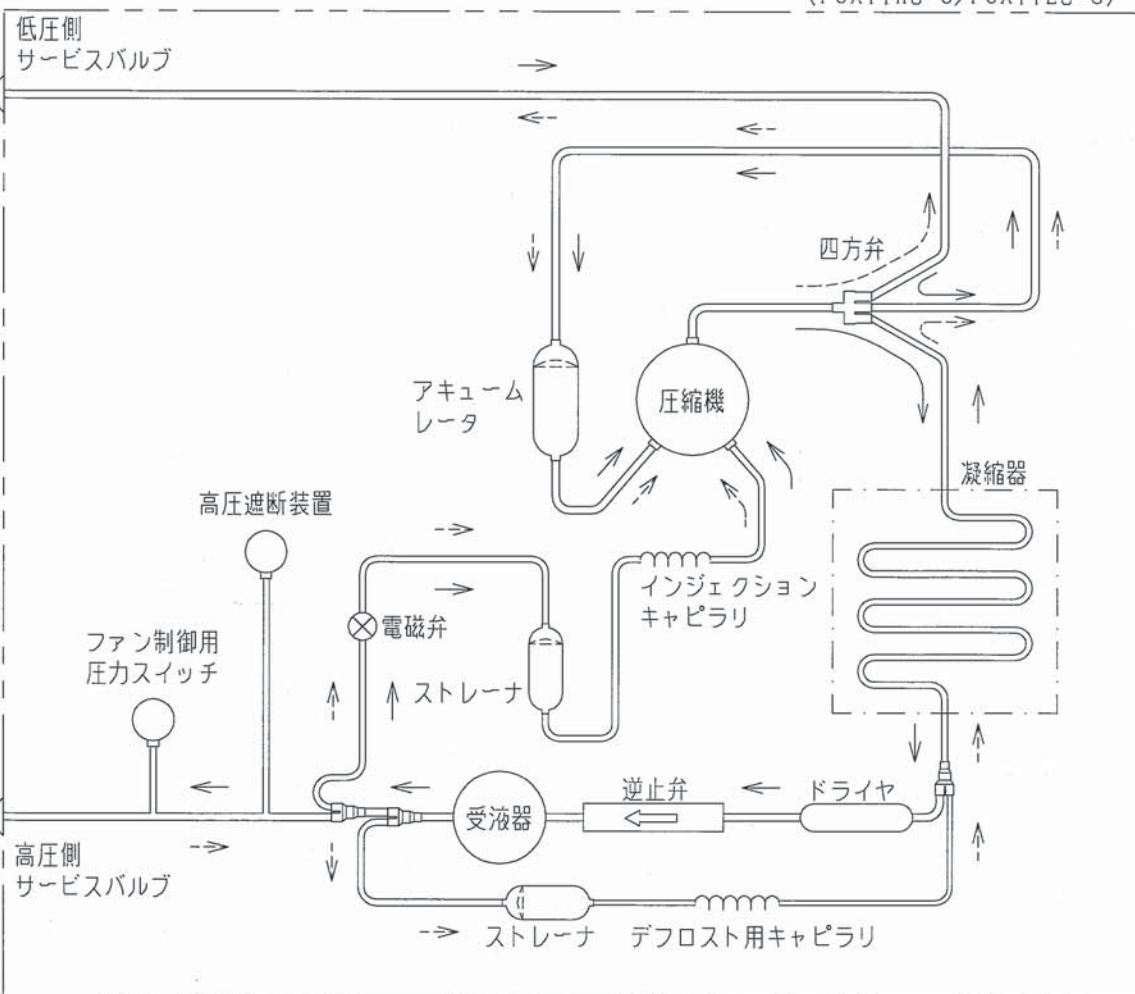

現地接続冷媒配管サイズ

記号	材質	冷媒配管サイズ(現地施工)
①	G1220T-OL	φ12.7×t1.0
②		φ9.52×t0.8

→ 冷却時での冷媒の流れ方向

--- 除霜時での冷媒の流れ方向

----- 冷媒配管(現地施工)

注記

1. 冷媒配管長さは20m以内としてください。
2. 据付時の高低差は5m以内としてください。(冷媒配管の立上がり高さ)

適用機種	PUA11H8, 11L8		
形式	PUA		
発行者	名称	冷暖系統図 DIAGRAM, REF SYSTEM	
坪野	図番	LRK000Z039	
130111	訂符	業別	1/1