



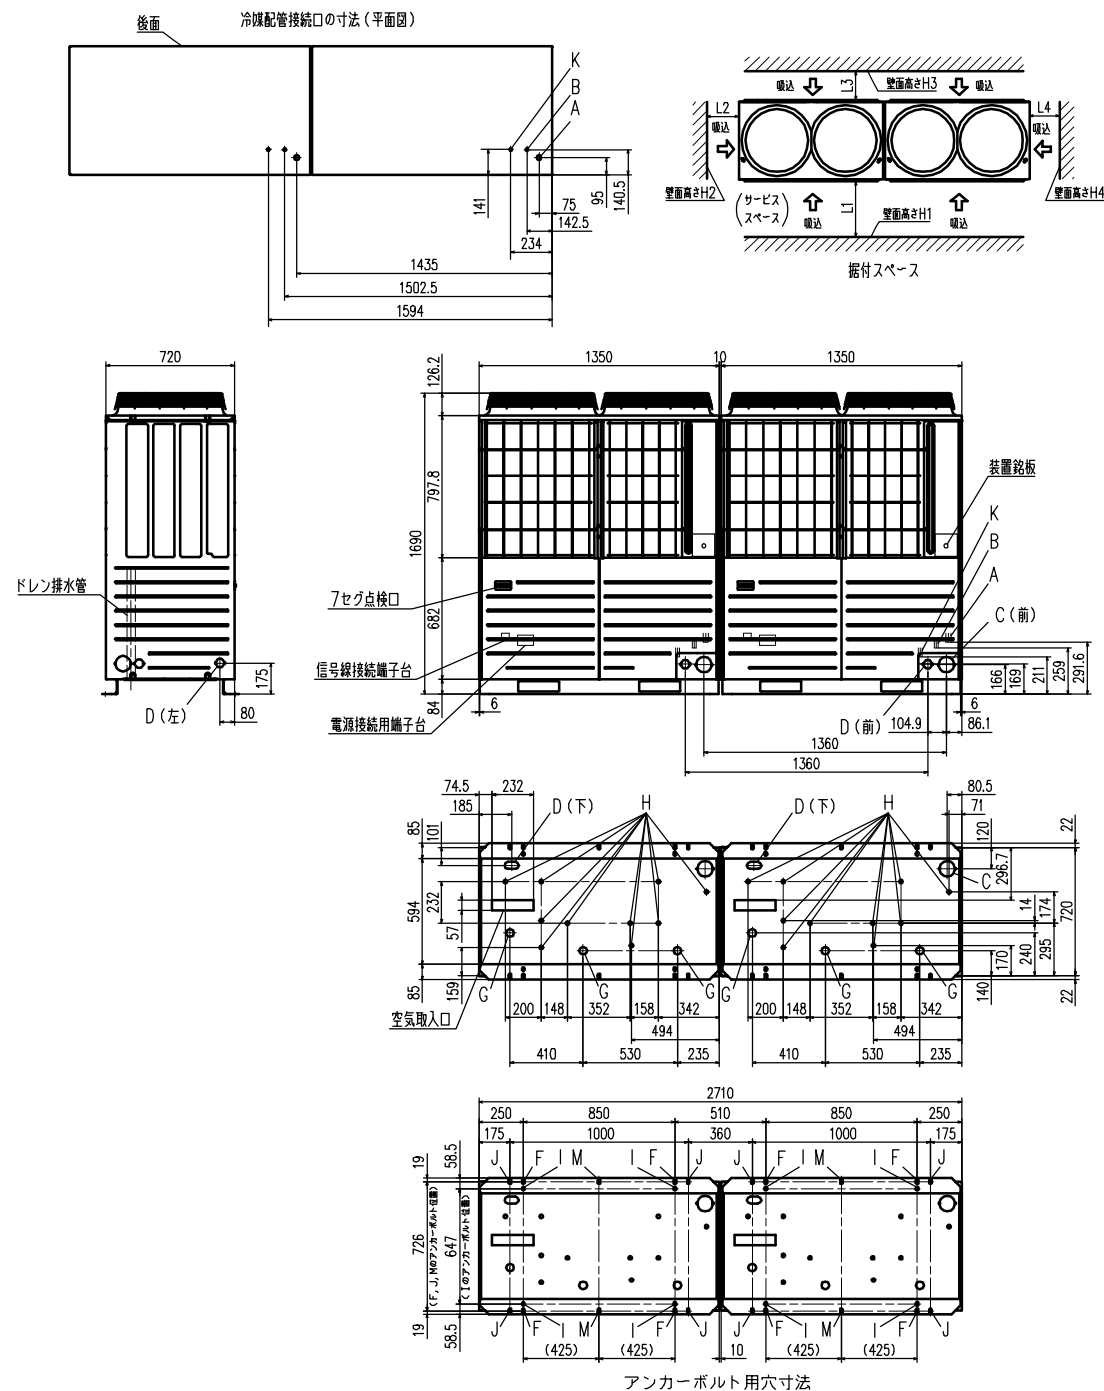


(単位: mm)

寸法	掘付例	1	2
L1	500	開放	
L2	10	10	
L3	100※	100※	
L4	10	開放	
H1	1500		
H2	制限なし	制限なし	
H3	1000	制限なし	
H4	制限なし		

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	冷媒配管取出口	φ88 (又はφ100)
D	電源取入口	φ50 (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴	φ45, 3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴	φ20, 10ヶ所×2
K	均油配管接続口	φ9.52 (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

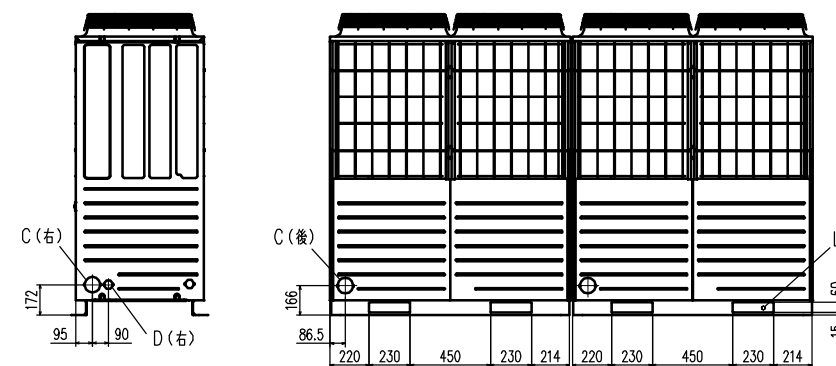

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラック形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。(φ100は本機では使用しません。)
- (6) 記号I, J, Mのアンカー用穴 (M10用10ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。
- (9) 架台使用の際は組合せ用架台 (オプション) をご使用ください。
- (10) 異電圧AUCVP-----HVシリーズの場合、背面サービススペース※印L3の寸法は500mm以上となります。

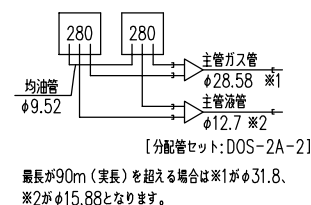

適用機種	AUCVP5604H, AUCVSP5604H AUCVP5604DC, AUCVSP5604DC	
形 式	AUCV	
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
大林	図 番	130930 PCD000Z563
	訂 符	B
	葉 別	1/1