


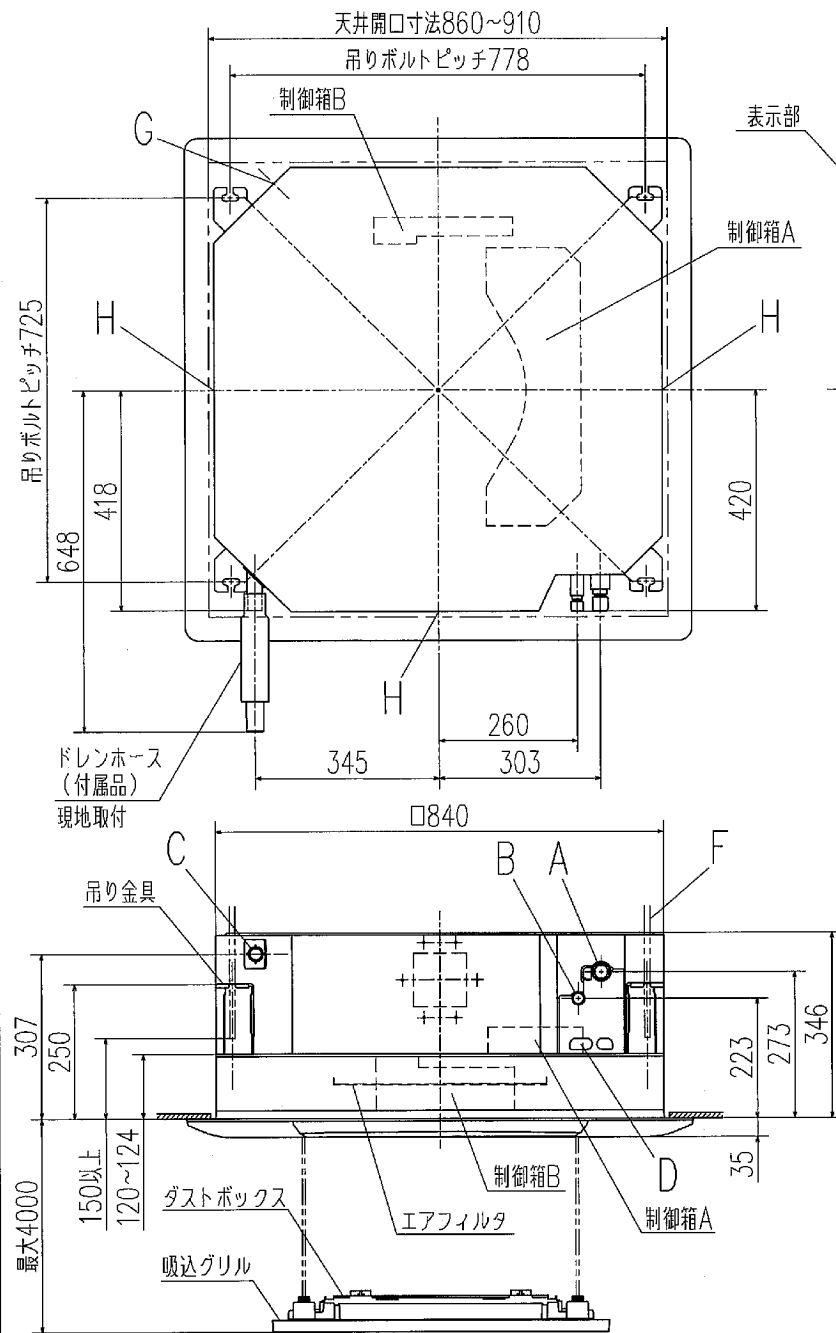
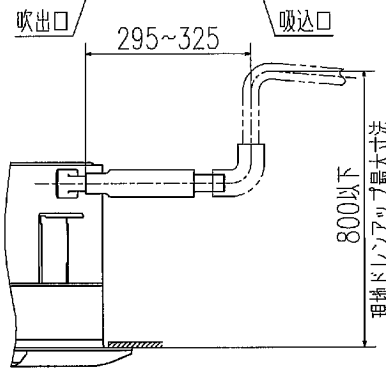
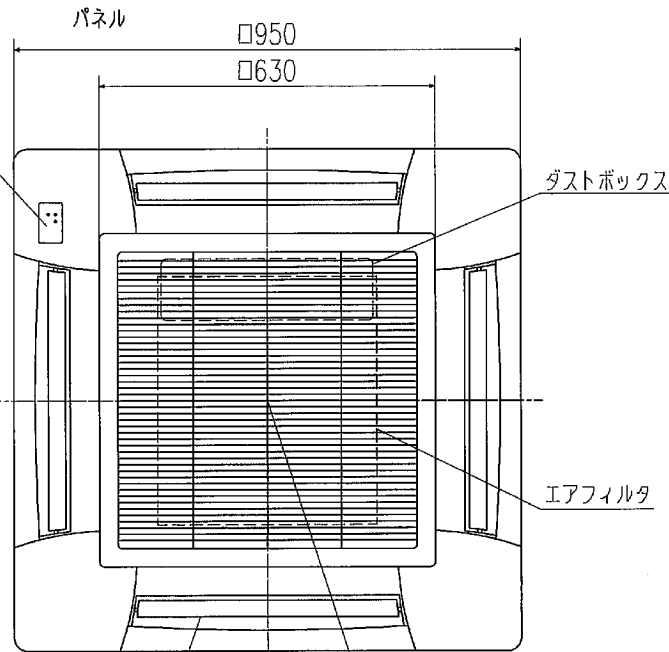




グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。



記号	機種	内容
		P40,45,50,56,63 VP40,45,50,56,63
		P71,80 VP71
A	冷媒ガス配管	φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
G	OA取入口	
H	吹出分岐ダクト接続口	

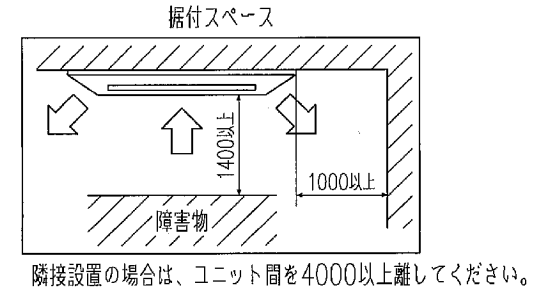

- 注 (1) 装置銘板は制御箱Aに付いてます。
 (2) 吸い込みグリルには方向性があります、
 90度回転方向には取り付けません。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種	FDT P404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDT P714AG, 804AG FDT VP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDT VP714AG		
形式	FDT	パネル T-PSCLS-3BW	
発行者	名称 室内機外形図 (OUTLINE)		
坪野	図番	訂符	業別
130725	PJF000Z347	1	1