


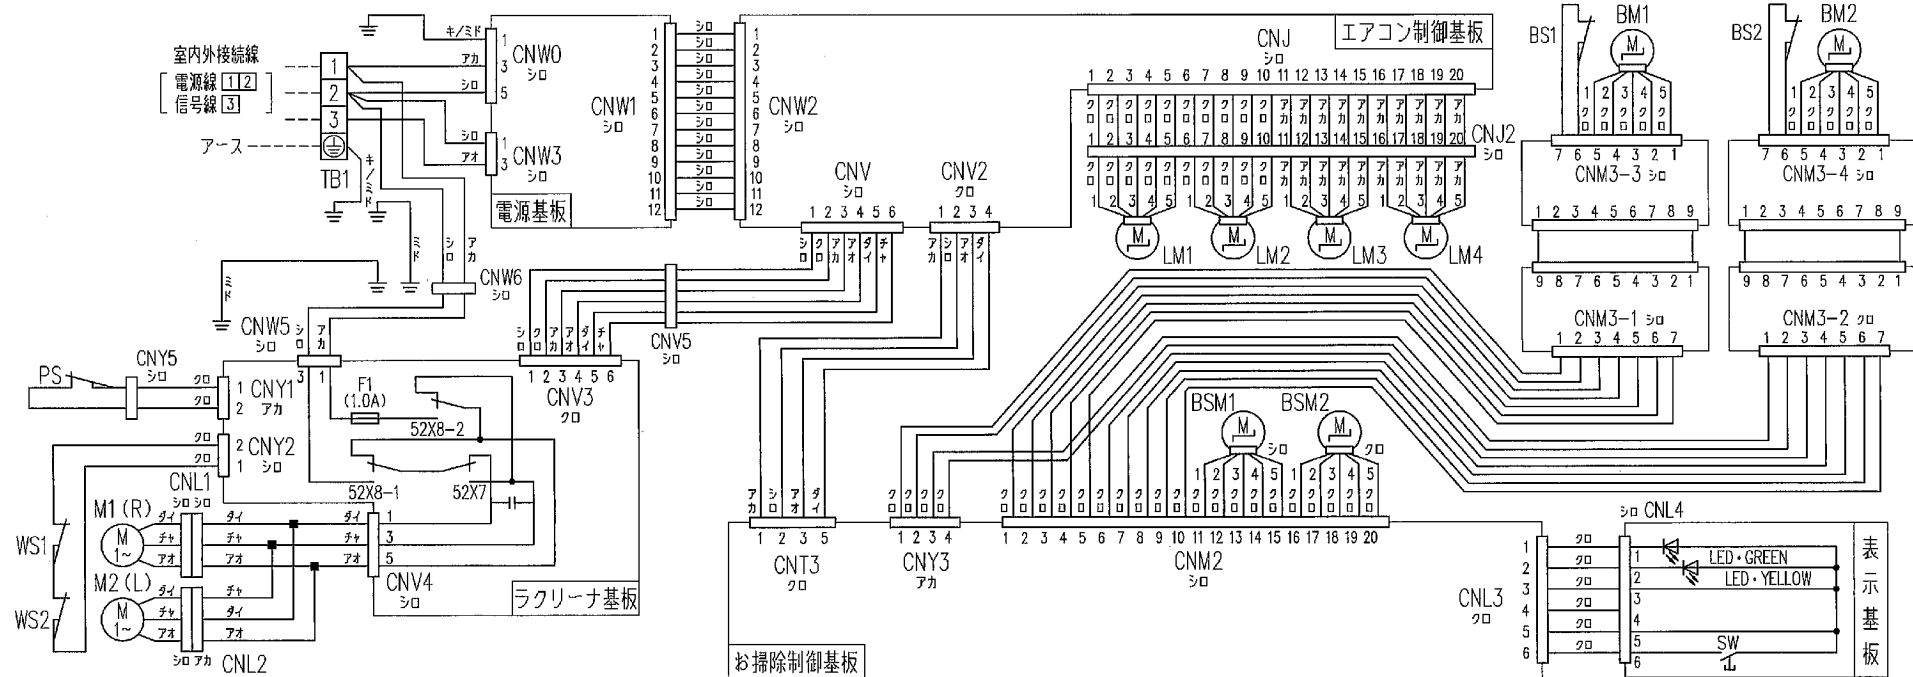

BM1,2	ブラシモータ
BSM1,2	シャフト駆動用モータ
BS1,2	ブラシ位置検知スイッチ
CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
LED・GREEN	表示灯(緑) 右表参照
LED・YELLOW	表示灯(黄) 右表参照
LM1~4	ループモータ
M1,2	グリル自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SW	バックアップスイッチ
TB1	端子台(電源)(口印)
WS1,2	自動昇降ワイヤ緩み検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

パネル表示部	内容
緑の点灯	お掃除運転中
黄の点灯	ダスト回収表示
緑の連続点滅	通信異常
緑の1回点滅	位置検知不能
緑の2回点滅	作動不良
緑の3回点滅	誤検知
緑の4回点滅	パネルSW作動
バックアップSW	
ON時間	制御内容
3秒未満	フィルター清掃開始
3~6秒	ブラシ清掃開始
6秒以上	表示消灯

記事 1. 本図はパネル部分について示しています。

エアコン本体側部分については、PJF000Z329を参照ください。

適用機種		FDTP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDTP714AG, 804AG, 1124AG, 1404AG, 1604AG FDTVP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDTVP714AG, 804AG, 1124AG, 1404AG, 1604AG	
形式	FDT	パネル	T-PSCLS-3BW
発行者	坪野	名称	室内機配線図(WIRING)
図番	130725	訂 符	PJF000Z349
業 別	1	1	1