


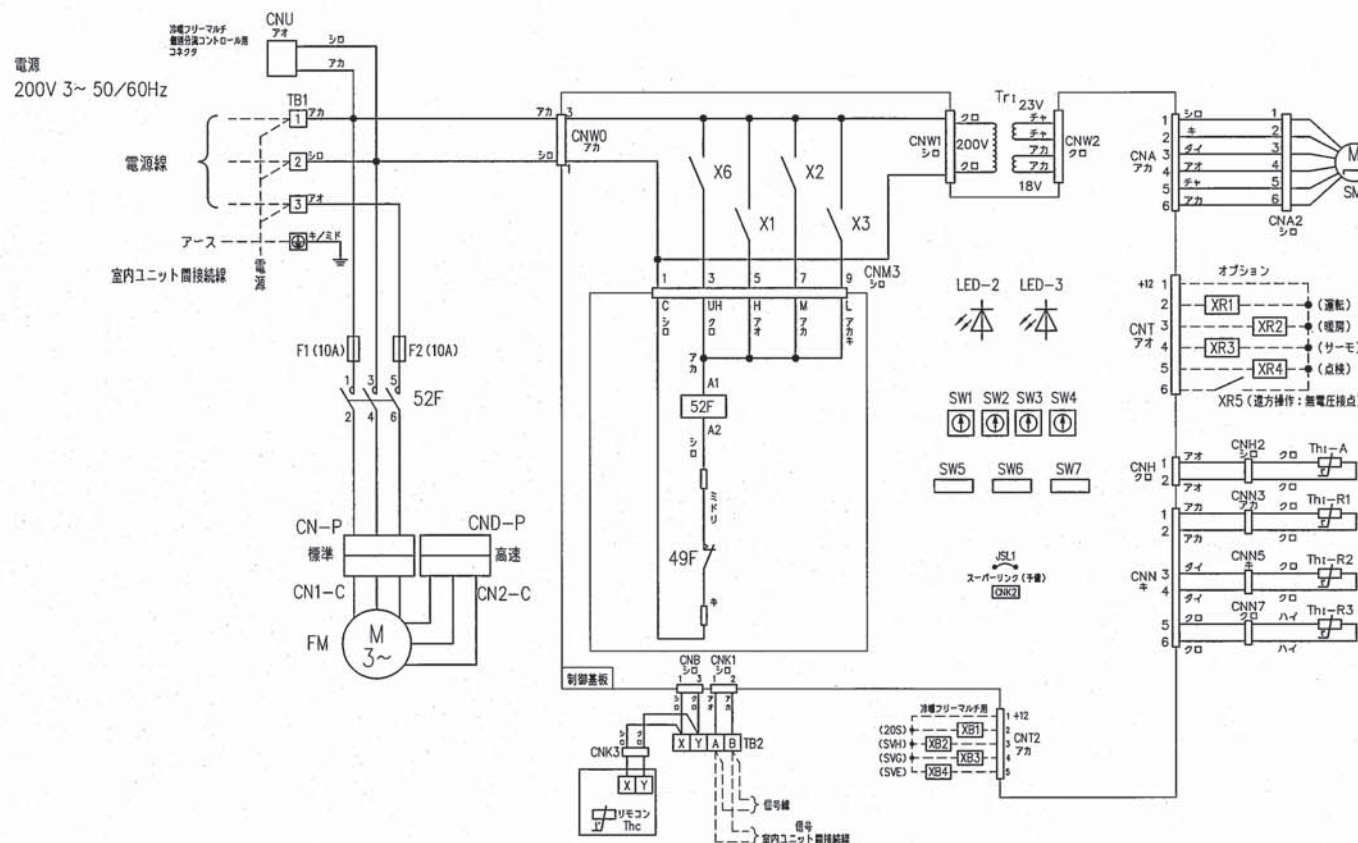

記号	名称
CNA~Z	コネクタ (口印)
F1,2	ヒューズ
FM	送風用電動機
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
49F	FM用インターナルサーモ
52F	FM用電磁接触器

記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. ——— は現地配線を示します。

3. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。

4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。

5. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン〈納入仕様書〉をご覧ください。

6. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDASP1403LXAG, 2243LXAG, 2803LXAG
形式	FDAS
発行者	名称 室内機配線図 (WIRING)
大林	図番
130725	PAA002Z208
訂	符
業	別
1	1