

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。





アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

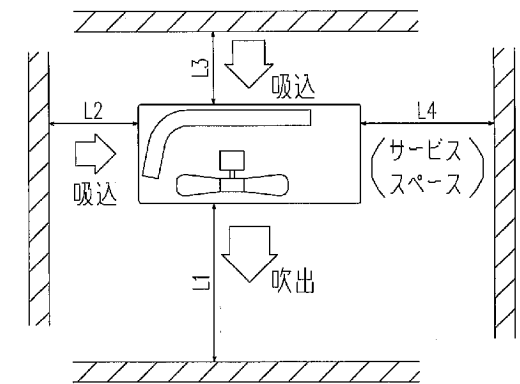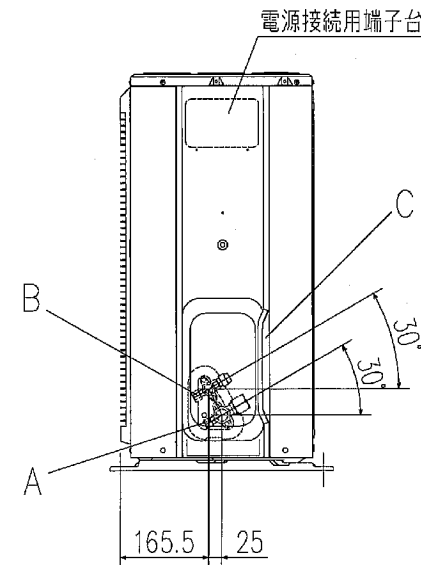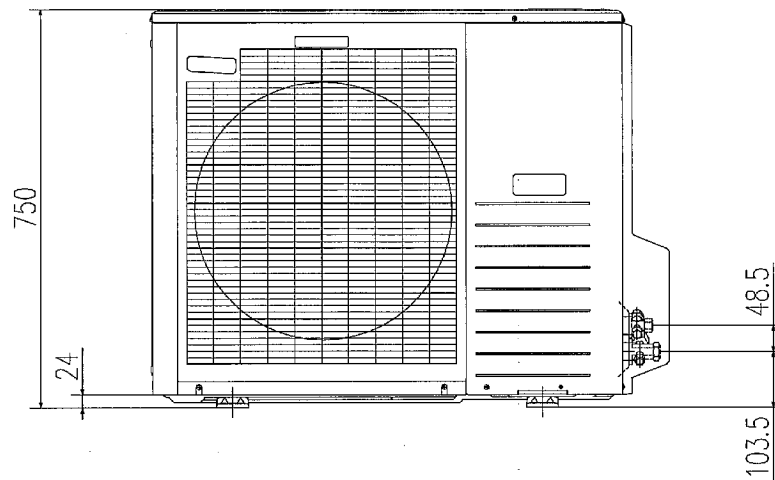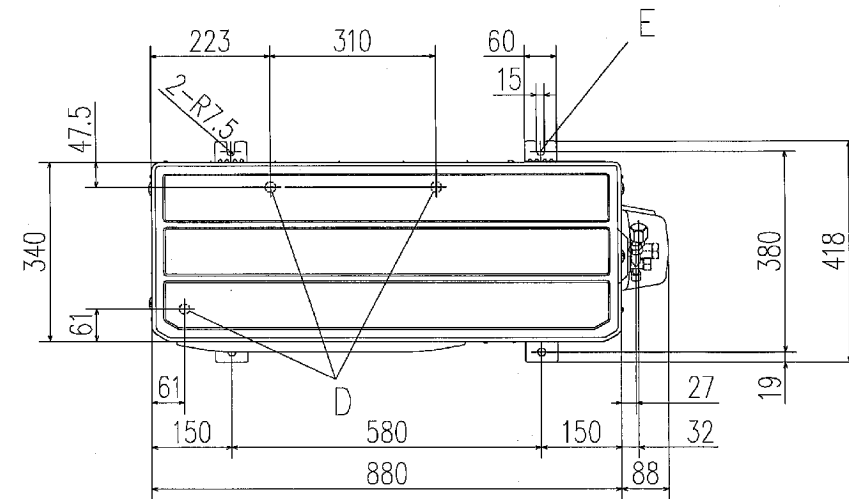

据付最小スペース

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	250	開放
	L3	100	150	100
	L4	250	250	250

適用機種		FDCXP803HKAG, 803HAG, 803CAG FDCXSP803HKAG, 803HAG	
形 式	FDC		
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)	
坪野	図 番	PCA001Z723	訂 対 業 別 1/1
130725			