


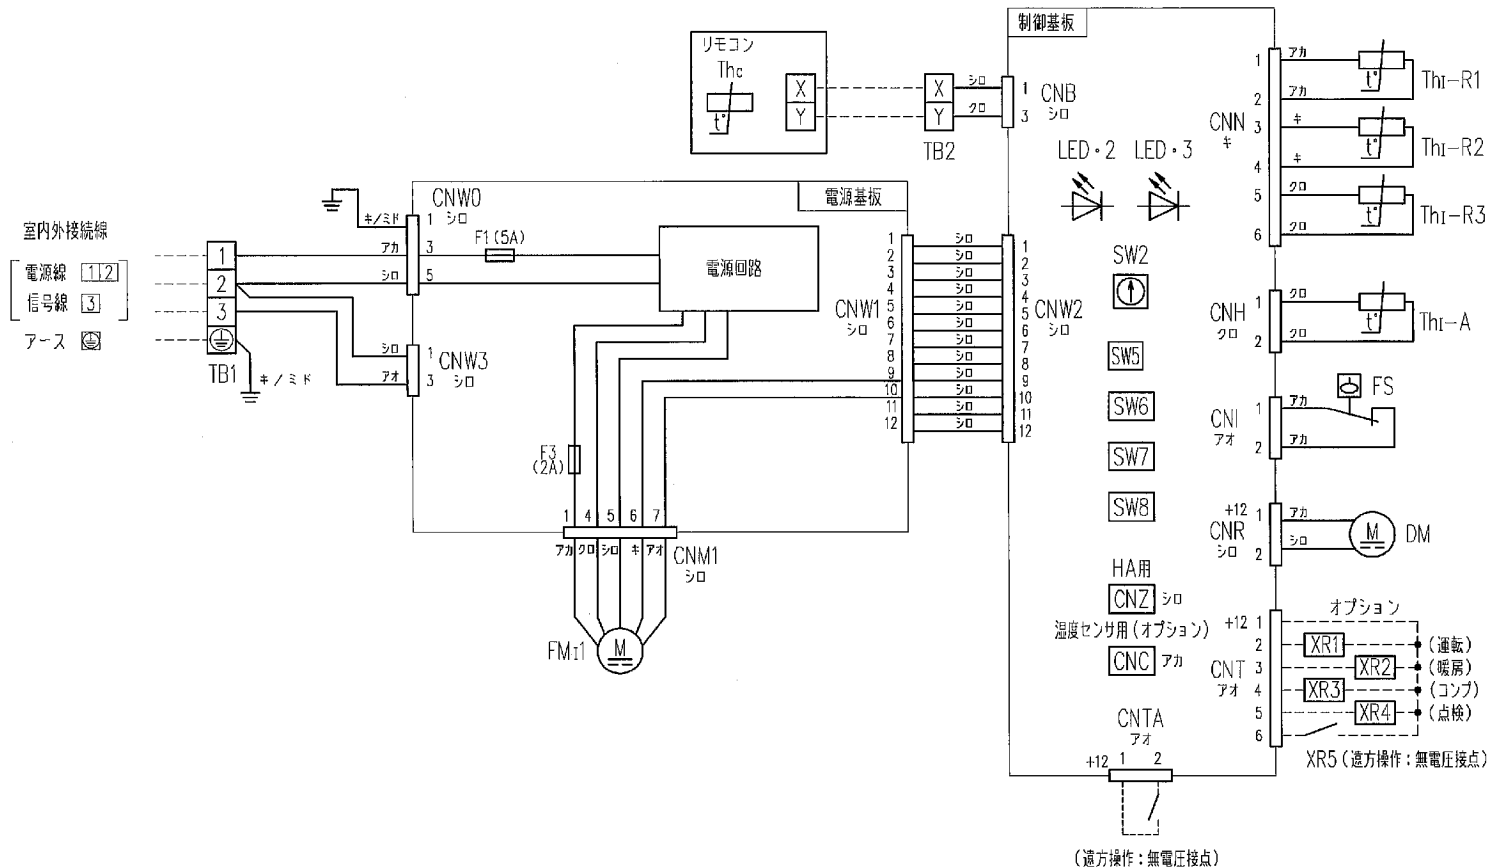

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1, 3	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プル=ラール機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時/最大
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1, 2, 3	熱交センサ

記事 1. ---- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDUVXP504AG, 564AG		
形式	FDU		
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
坪野	図番	PJG000Z260	訂/符 業別 1/1
130725			