
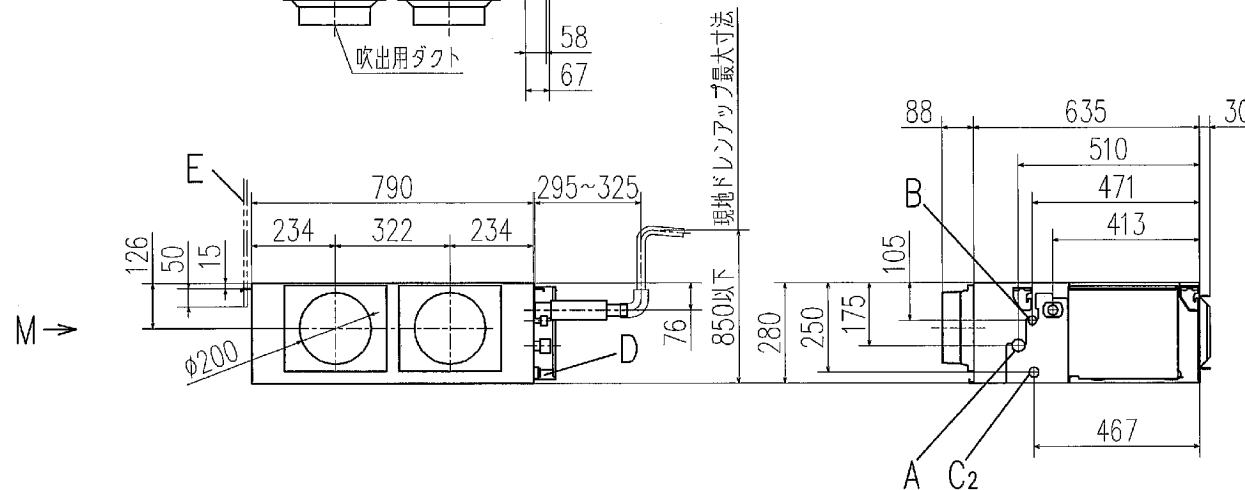
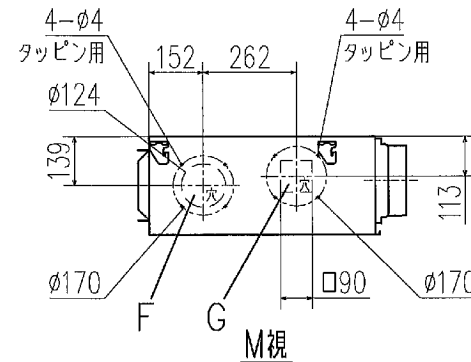
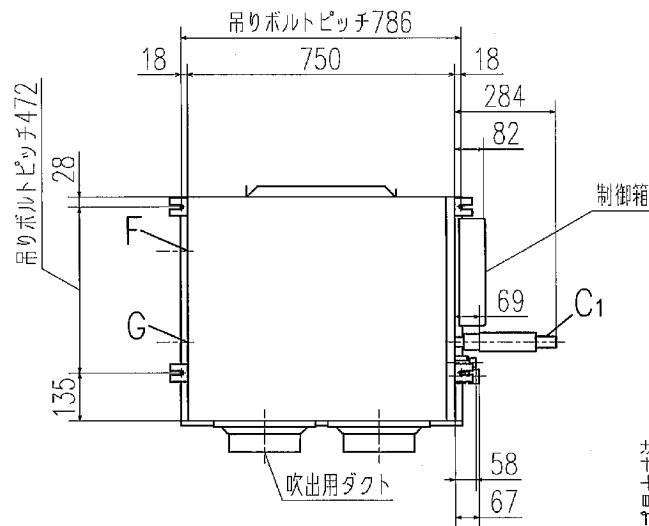
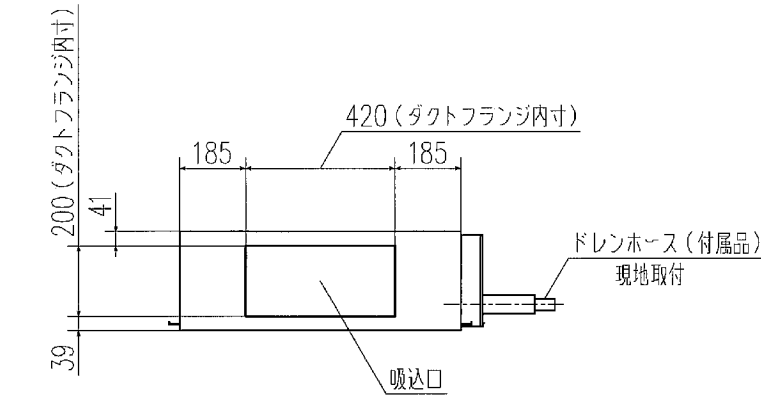


機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

リモコン(別売品)
ecoタッチリモコン




記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ロックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ロックアウト
H	点検口 450X450


室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニットの側面から

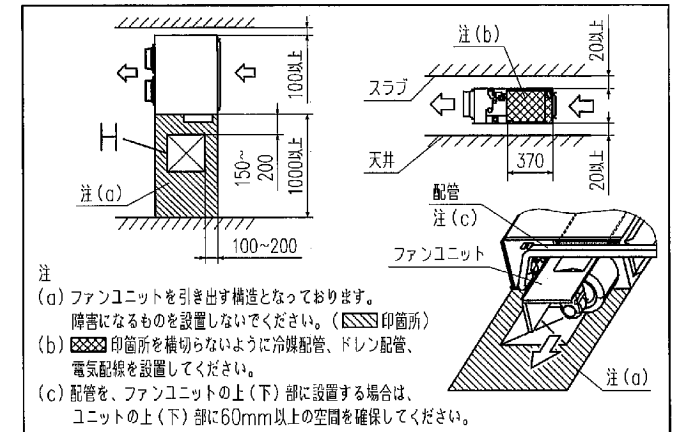

(ケース2) ユニットの下面から

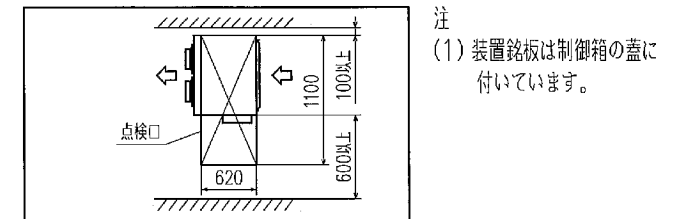

適用機種	FDUVXP504AG, 564AG
変換キット形式	U-UM-2A
発行所	名称 室内機外形図 (OUTLINE)
坪野	図番 PJG000Z257
130725	訂 符 業 別 1/1