



据付最小スペース

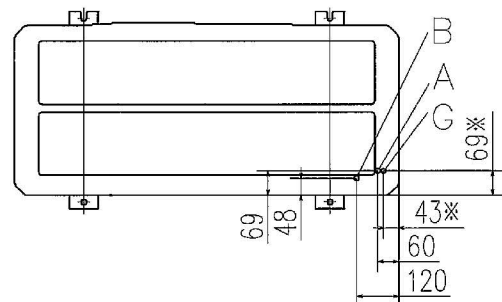

記号	内 容	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)

注(1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。
- (7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
- (8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

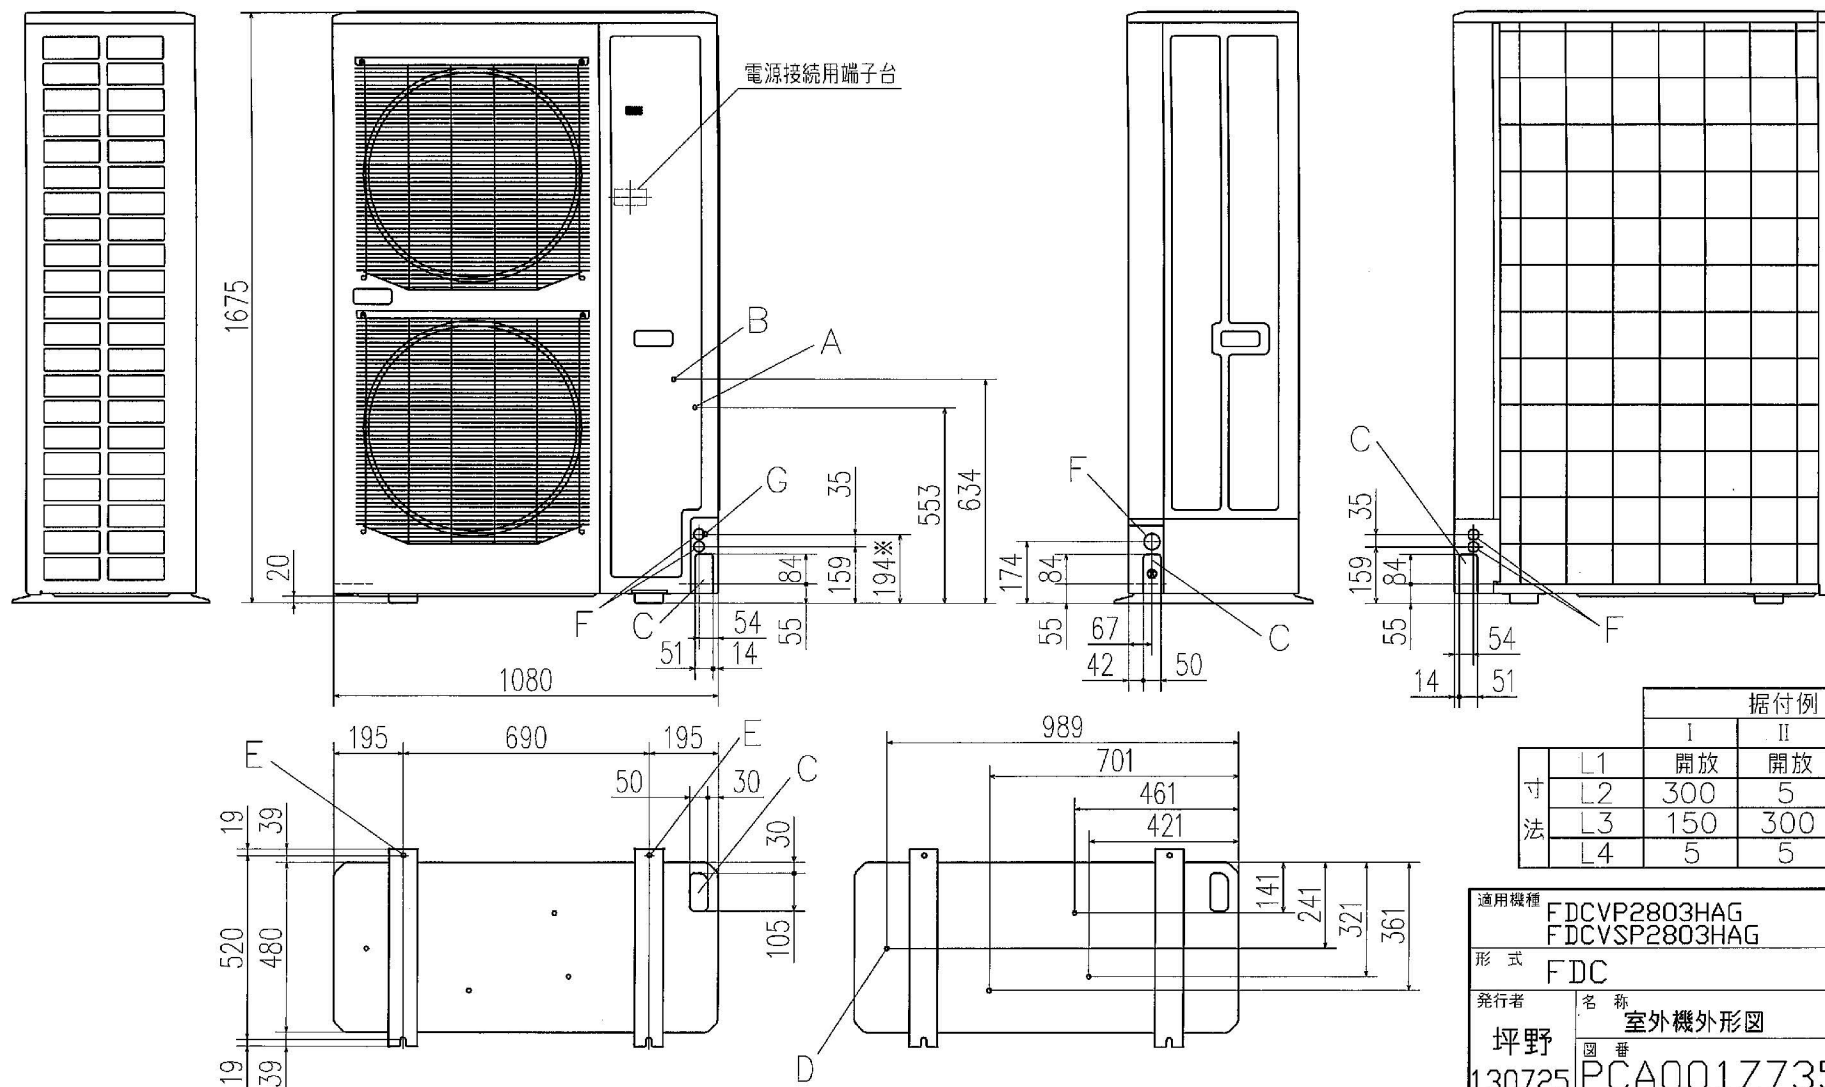

据付例			
	I	II	III
寸 法			
L1	開放	開放	1500
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	5	5	5

適用機種		FDCVP2803HAG FDCVSP2803HAG
形 式	FDC	
発行者	名 称	室外機外形図
坪野	図 番	PCA001Z735
130725	訂 符	業 別
		1/1