

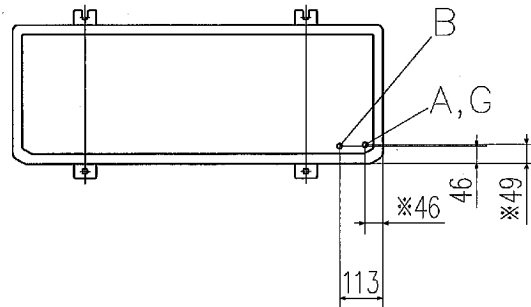
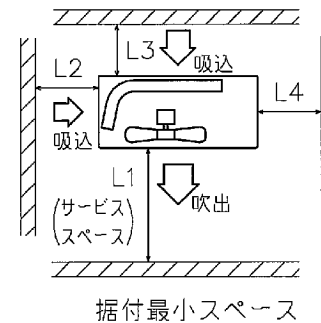
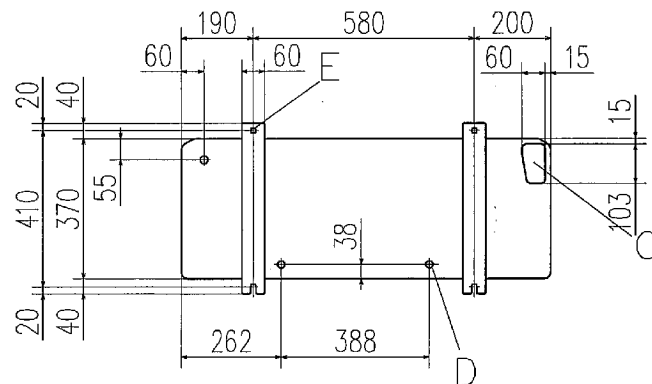
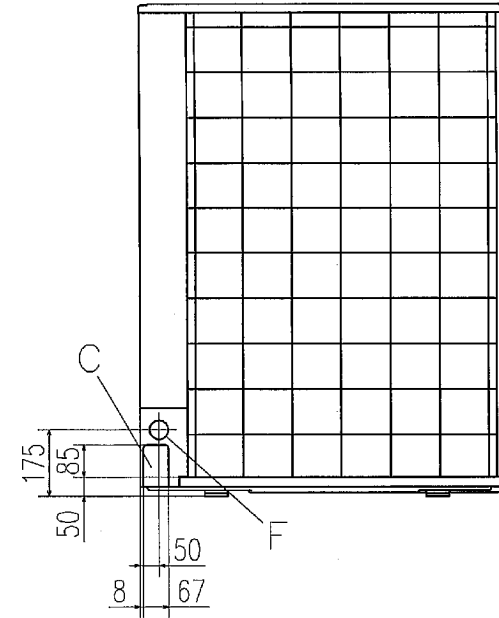


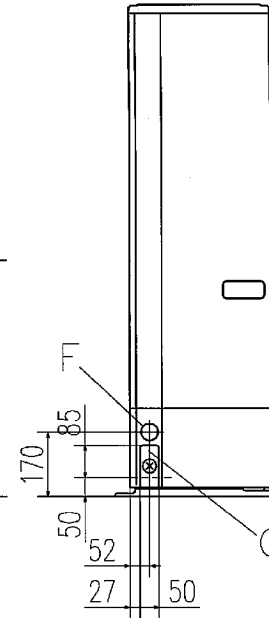

記号	内 容
A	冷媒ガス側付属配管接続口 φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ50 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口 φ25.4 (ろう付)

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。
 (7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
 現地配管と接続してください。
 (8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

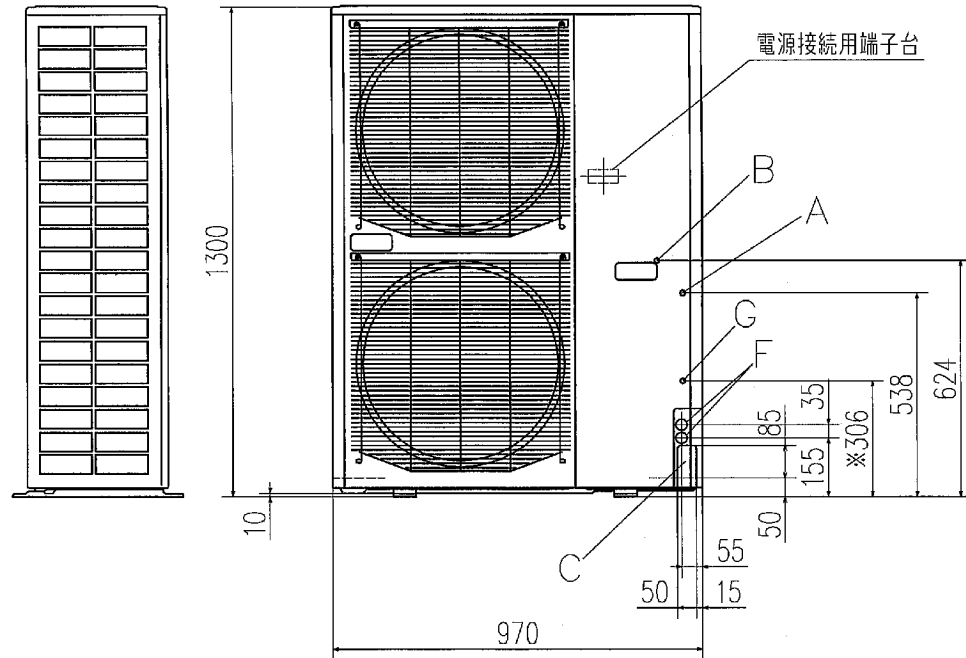

		据付例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5

適用機種		FDCXP2243HAG, FDCXSP2243HAG FDCXP2243CAG	
形 式		FDC	●
発行者		名 称	室外機外形図
坪野		図 番	PCA001Z730
130725		訂 符	1/1