


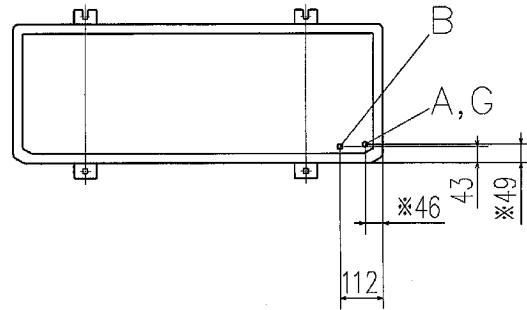

記号	内 容	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ50 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。

アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。




(4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下と してください。


(6) 装置銘板は正面右下についています。

(7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。

(8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

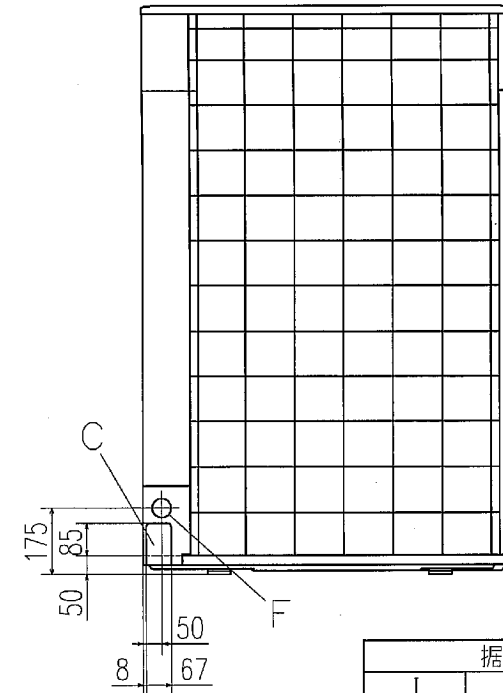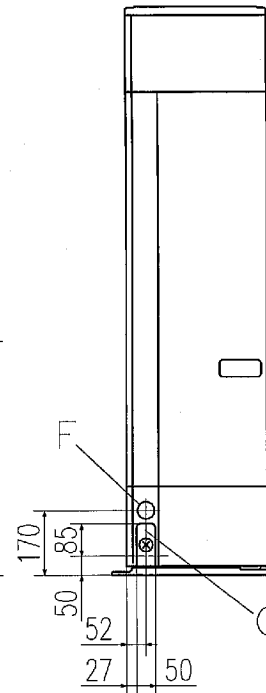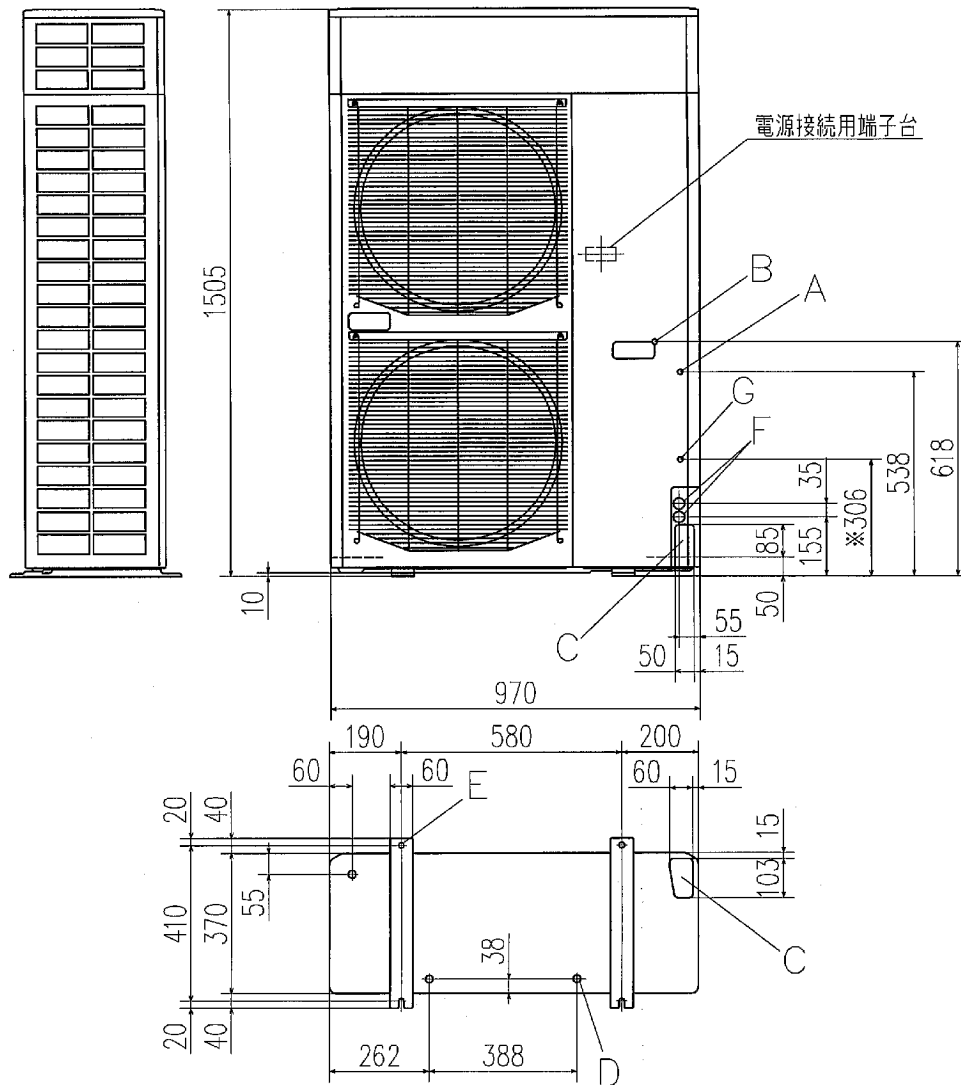

据付例			
	I	II	III
寸 法	L1	開放	開放
	L2	300	5
	L3	150	300
	L4	5	5

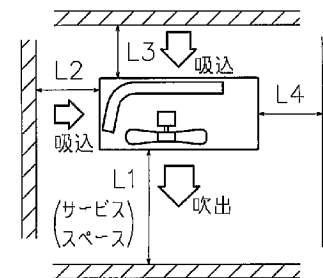

据付最小スペース

適用機種	FDCXP2803HAG, FDCXSP2803HAG FDCXP2803CAG
形 式	FDC
発行者	名 称 室外機外形図
坪野	図 番 PCA001Z731
130725	訂 符 業 別 1/1