



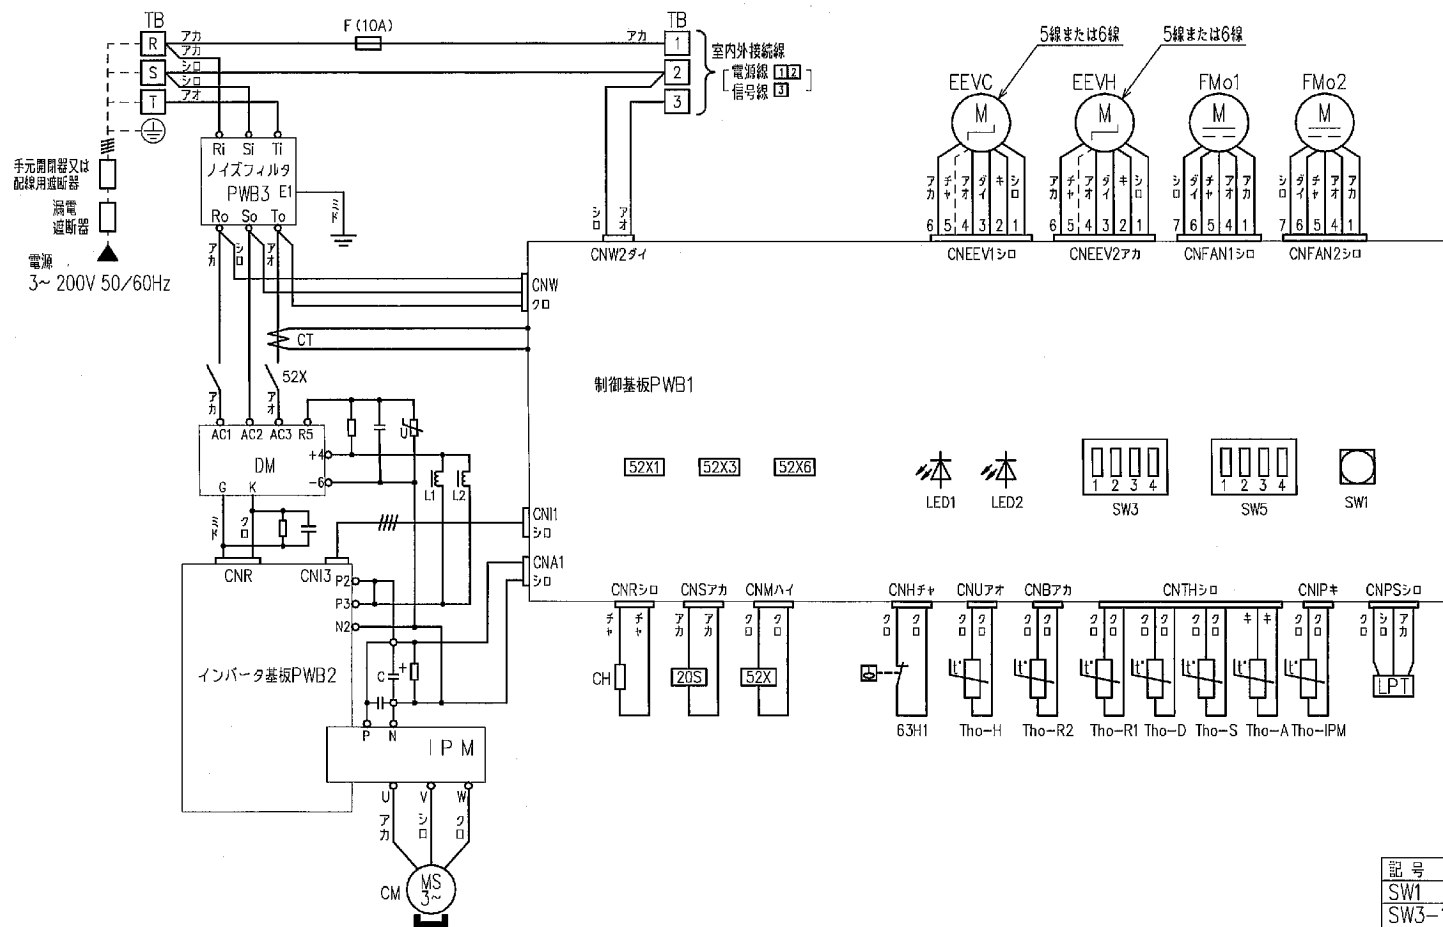

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。
 (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

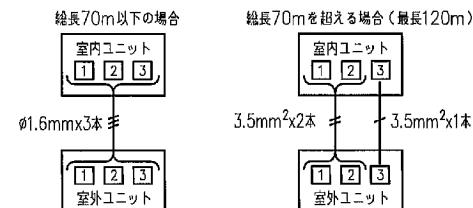

C	電解コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMo1,2	送風用電動機
F	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
LED1	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED2	表示灯(赤=点検表示)
LPT	低圧センサ
L1,2	リアクタ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パワラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助継電器(CH用)
52X3	補助継電器(20S用)
52X6	補助継電器(52X用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
	OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転
	OFF 試運転 通常運転
SW3-4	ON 試運転 冷/暖 暖房
	OFF 試運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効
	OFF 既設配管制御 無効

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定 格 電 流	電 源 配 線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	8mm ² X3	40m	φ1.6mmX3 (70mまで)	φ2.0mm	M6
280					14mm ² X3	54m			

※室内機がダクト機の場合

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定 格 電 流	電 源 配 線		内 外 接 続 線 太 さ × 本 数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太 さ × 本 数	こ う 長		太 さ	ネジ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	14mm ² X3	54m	φ1.6mmX3 (70mまで)	φ2.0mm	M6
280			60A			60A			

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種	FDCXP2243HAG, 2803HAG FDCXSP2243HAG, 2803HAG
形式	FDC
発行所	坪野
名称	室外機配線図(WIRING)
図番	PCA001Z732
訂 符	1/1
業 別	1/1