



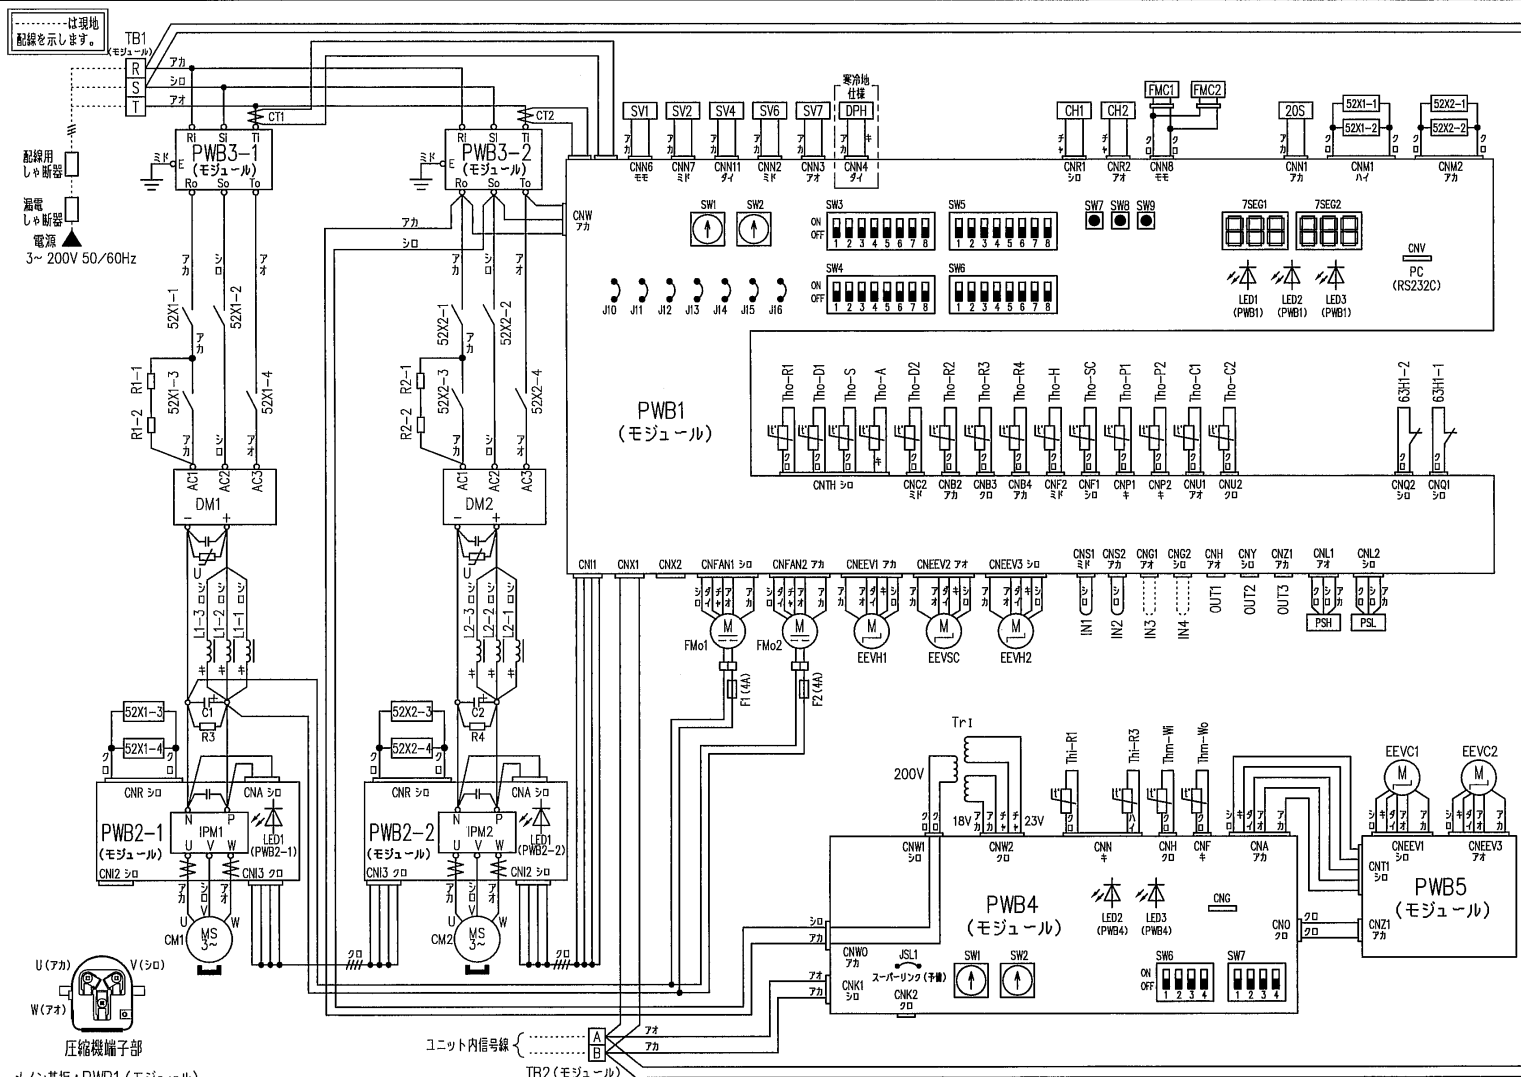

PWB1 (モジュール)	メイン制御基板
PWB2-1,2 (モジュール)	インバータ基板
PWB3-1,2 (モジュール)	ノイズフィルタ基板
PWB4 (モジュール)	サブ制御基板
PWB5 (モジュール)	EEV基板
PWB1 (ユニット)	ユニット統括基板
PWB2 (ユニット)	7セグ基板
TB1 (モジュール)	電源線接続用端子台
TB2 (モジュール)	ユニット内信号線接続用端子台
TB3 (ユニット)	ユニット間信号線接続用端子台
TB1 (ユニット)	電源線接続用端子台
TB2~4 (ユニット)	各種入出力端子台

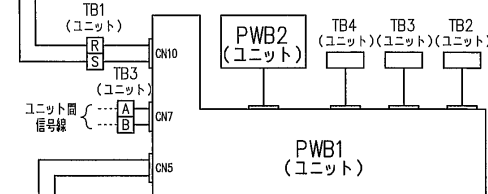

記事1、-----は、現地配線を示します。

2. TBのA, Bは信号線端子台(5V)です。
モジュール間及び、括弧基板間を接続する信号線は
0.75~2mm² X2心を使用してください。

3. 信号線は電源線と分離してください。

サブ基板：PWB4（モジュール）	
CnG	プログラム書き込み
CnK1	ユニット内信号線
CnK2	ユニット内信号線（予備）
JSL1	信号線予備回路切換
LED2（PWB4）	表示灯（赤・一点灯表示）
LED3（PWB4）	表示灯（緑・マイコン正常表示）
SW1	アドレス設定 SW1（10位）
SW2	アドレス設定 SW2（1位）
SW6-1~4	設定なし
SW7-1~4	設定なし
Thi-R1	水熱交換温度センサ（冷却入口）
Thi-R3	水熱交換温度センサ（冷却出口）
Thm-W1	水熱交換温度センサ（水入口）
Thm-W3	水熱交換センサ（水出口）

EEV基板 (PWB5)	
FFVC1.2	電子膨張弁 (水熱交互)

適用機種		MVC(S)P81M	
形式		MVC	
発行者	名称	モジュール配線図 WIRING DIAGRAM	
大林	国番	訂符	薬別
130906	MBC0000Z020	A	2/2