
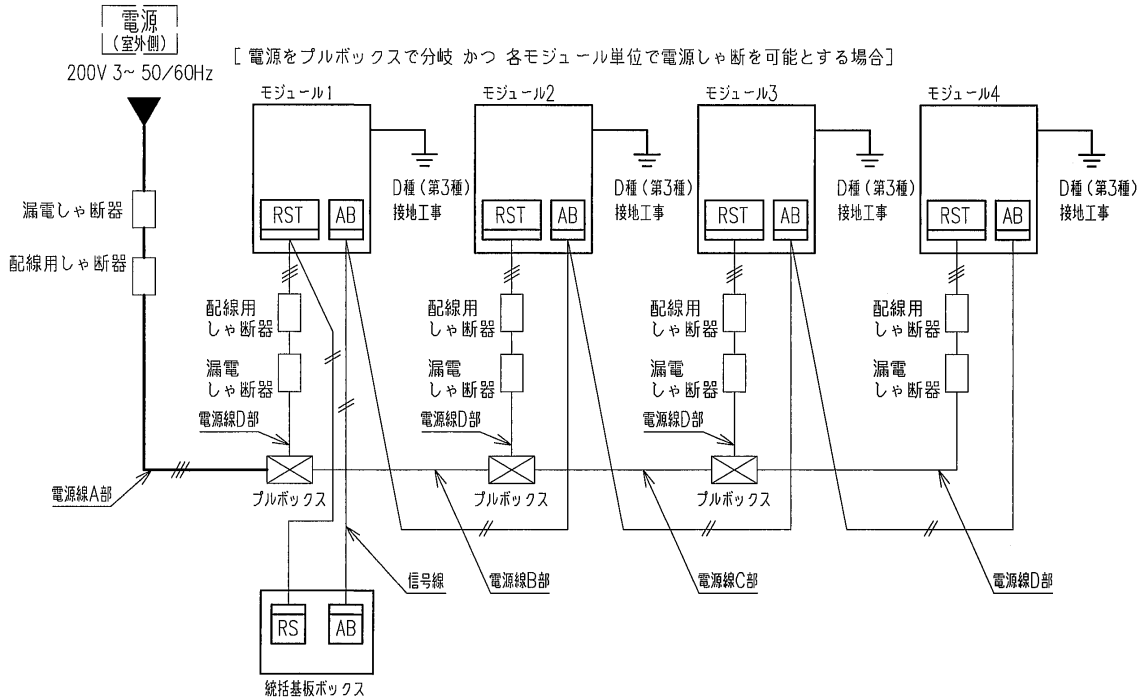


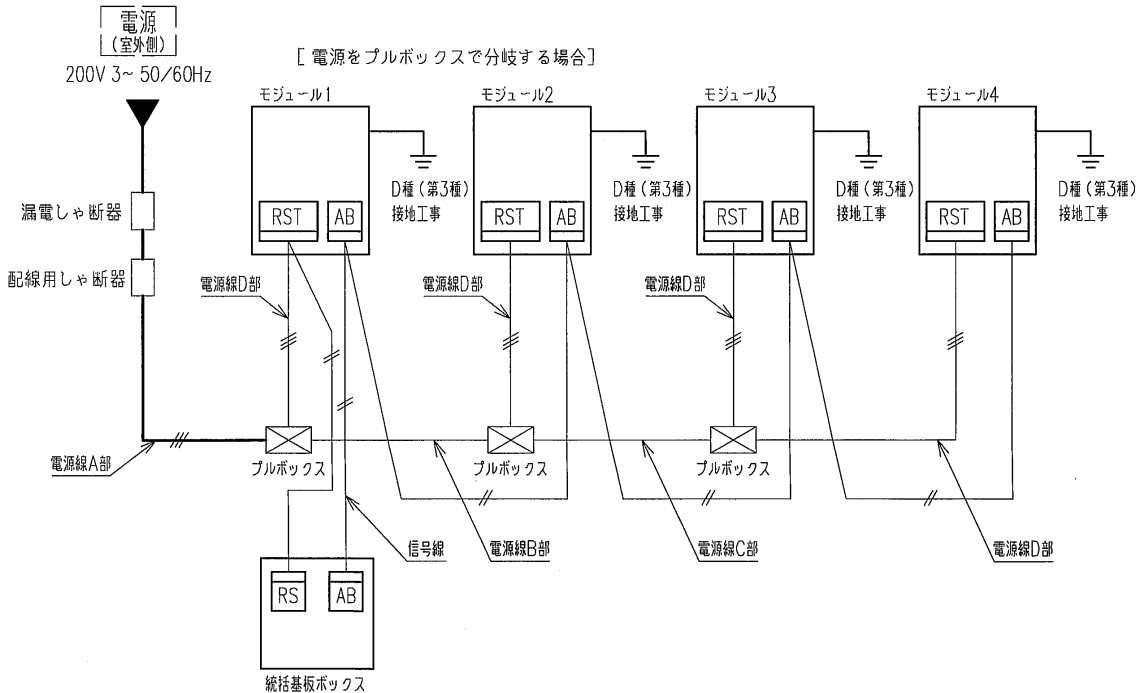

標準機 (200V仕様)

(1) 室外機電源仕様 : 200V 3~50/60Hz電源


機種	電源線	電源用配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)			アース線	
							太さ (mm ²)	ネジの呼び
MVCP851	A部	150	101	200A	200mA	0.1sec以下	5.5	M6
	B部	100	89	150A	100mA	0.1sec以下		
	C部	60	118	100A	100mA	0.1sec以下		
	D部	22	52	60A	100mA	0.1sec以下		
MVCP1181	A部	200	118	225A	200mA	0.1sec以下	5.5	M6
	B部	150	118	175A	200mA	0.1sec以下		
	C部	60	89	125A	100mA	0.1sec以下		
	D部	22	52	60A	100mA	0.1sec以下		
MVCP1501	A部	250	112	300A	200mA	0.1sec以下	5.5	M6
	B部	200	119	225A	200mA	0.1sec以下		
	C部	100	71	150A	100mA	0.1sec以下		
	D部	38	68	75A	100mA	0.1sec以下		
MVCP1801	A部	325	128	350A	200mA	0.1sec以下	5.5	M6
	B部	250	131	250A	200mA	0.1sec以下		
	C部	150	80	175A	200mA	0.1sec以下		
	D部	38	60	100A	100mA	0.1sec以下		

- 注意 (ア) 配線要領は内線規定 (JEAC8001) に基づいて決められています。
- (イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。
配線こう長が上表の値を超える場合は、内線規定に従い配線太さを見直してください。
- (ウ) 漏電しゃ断器は別売部品となります。
漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。
配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、当社 又は三菱重工冷熱 (株) へお問合わせください。
- (エ) 本ユニットは、屋外降雨場所の設置となりますので、「電気設備技術基準40条」にて漏電しゃ断器の設置が義務付けられています。
- (オ) プルボックスは、現地手配品です。
- (カ) D部モジュール本体側電源端子のねじサイズはM8です。

- (2) 信号線仕様
信号線はDC5Vですので絶対に200Vおよび400V、415Vの配線を接続しないでください。
最大モジュール台数は4台までとし、2本の渡り配線方式で接続してください。(ループ配線は禁止です)

適用機種		MVCシリーズ		
形式	MVC			
発行者	名称	SPEC		
大林	図番	131031 MBC000Z028		
	訂	符	業	別
	1	C	1	2

[各モジュールに電源を供給する場合]

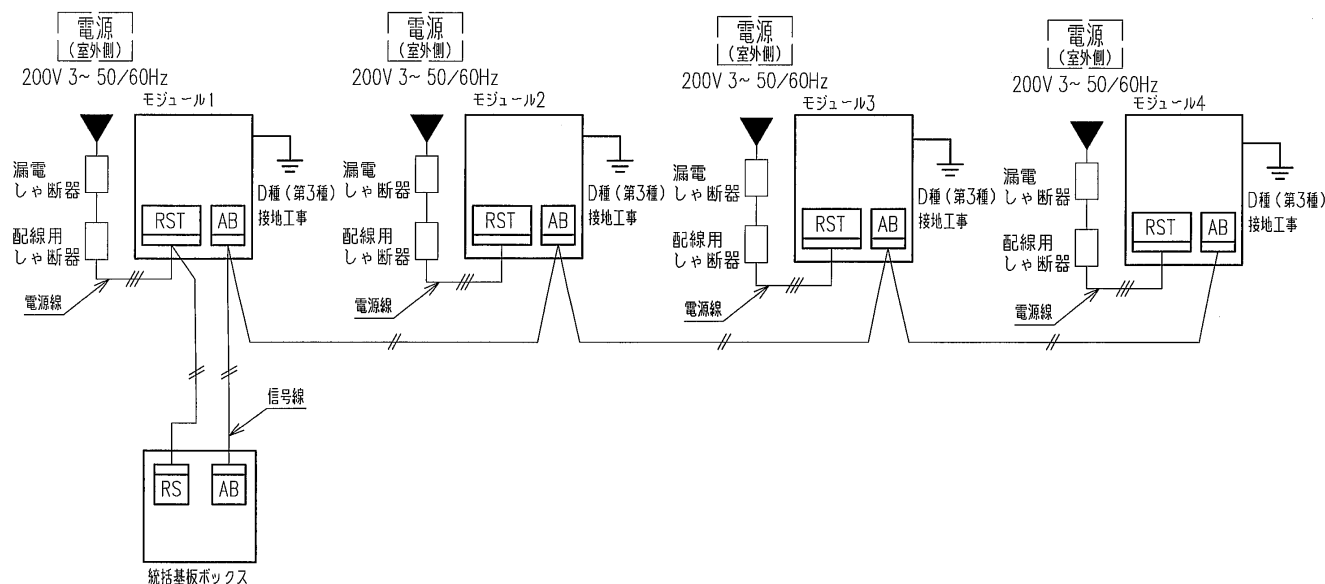

標準機（200V仕様）

(1) 室外機電源仕様 : 200V 3~ 50/60Hz電源

機 種	電源用配線太さ (mm ²)	電源端子 ねじサイズ	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)			アース線	
							太さ (mm ²)	ネジの呼び
MVCP851	22	M8	52	60A	100mA	0.1sec以下	5.5	M6
MVCP1181	22	M8	52	60A	100mA	0.1sec以下	5.5	M6
MVCP1501	38	M8	68	75A	100mA	0.1sec以下	5.5	M6
MVCP1801	38	M8	60	100A	100mA	0.1sec以下	5.5	M6

注意 (ア) 配線要領は内線規定 (JEAC8001) に基づいて決められています。

(イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。

配線こう長が上表の値を超える場合は、内線規定に従い配線太さを見直してください。

(ウ) 漏電しゃ断器は別売部品となります。

漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別添配線用しゃ断器の設置が必要となります。

配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、当社 又は三菱重工冷熱（株）へお問い合わせください。

(エ) 本ユニットは、屋外降雨場所の設置となりますので、「電気設備技術基準40条」にて漏電しゃ断器の設置が義務付けられています。

(オ) プルボックスは、現地手配品です。

(2) 信号線仕様

信号線はDC5Vですので絶対に200Vおよび400V、415Vの配線を接続しないでください。

最大モジュール台数は4台までとし、2本の渡り配線方式で接続してください。(ループ配線は禁止です)

適用機種		MVCシリーズ	
形 式		MVC	
発行者	名 称	SPEC	
大林	図 番	MBC000Z028	訂 符 業 号 131031 / C 2