
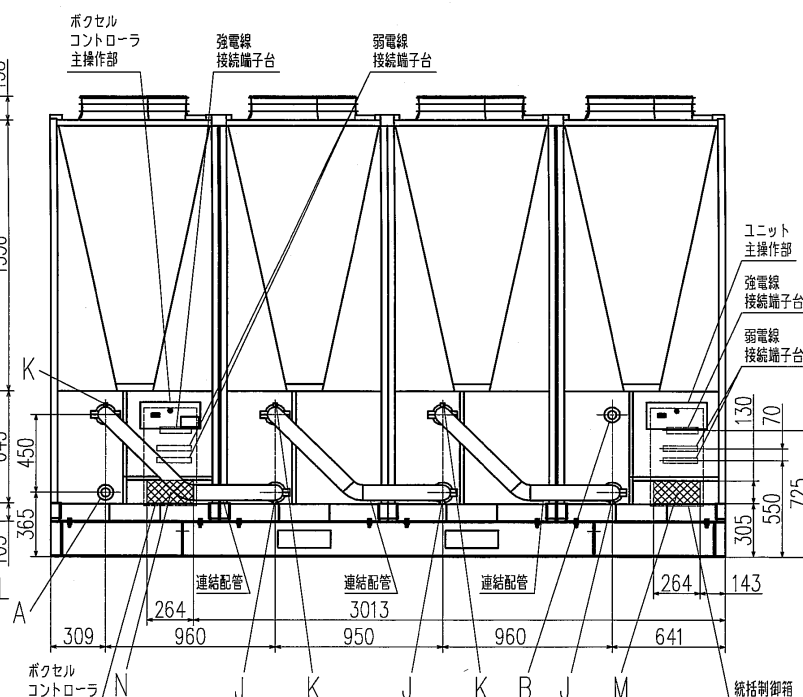
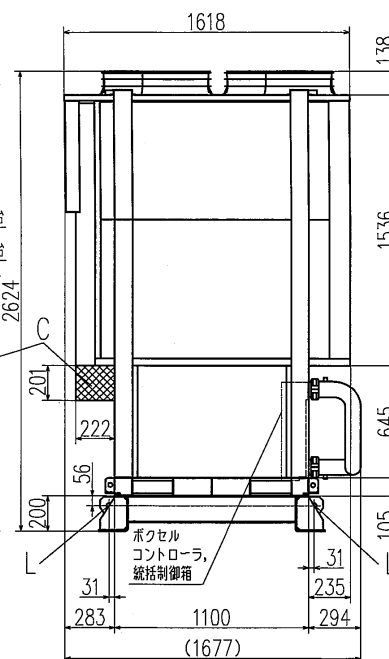
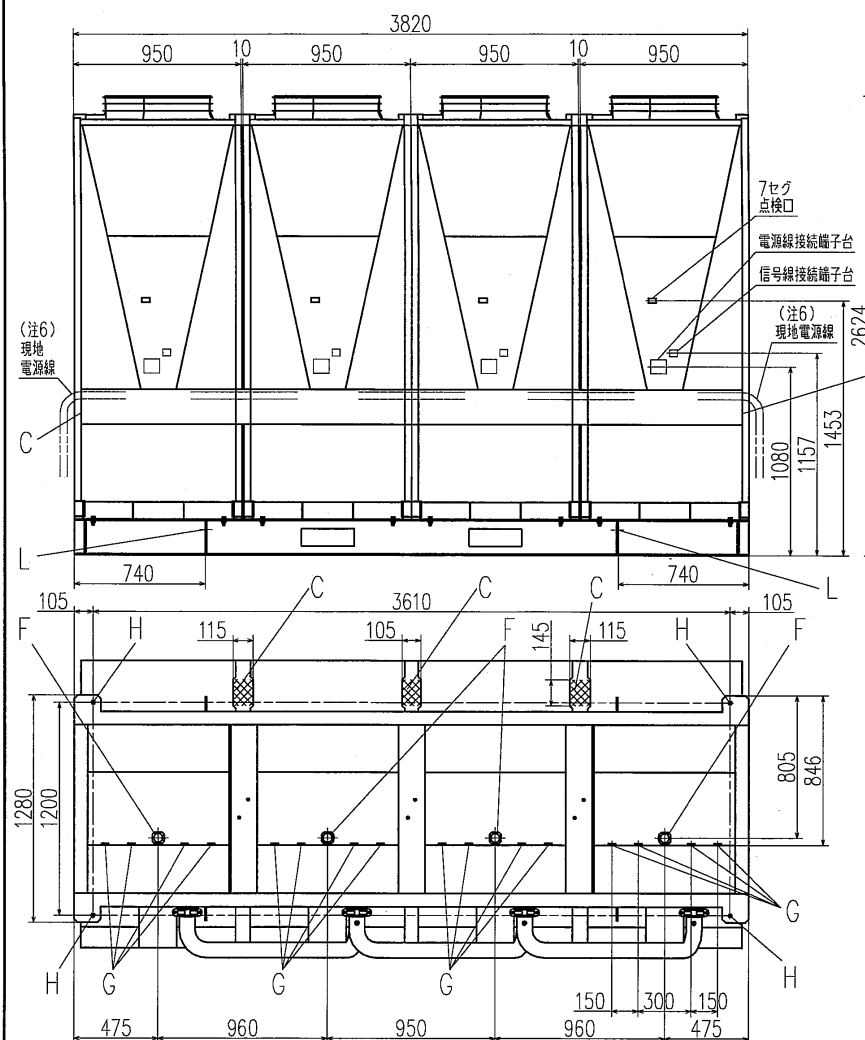


- 注(1) ユニットの固定は必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) 電源線と信号線が平行に通らない様に、**C部**(板厚1.0)内の任意の位置に現地にて穴加工して取入れてください。
- (3) ボクセルコントローラ、統括制御箱の現地接続線は **M,N部**(板厚1.0)内のダボを目安として現地にて2箇所穴加工し、弱電線を第1系統、強電線を第2系統として取入れてください。
- (4) 水配管には排水用のバルブまたはプラグ(現地手配)とエア抜き用のバルブ(現地手配)を設けてください。
- (5) 据付スペースは MBC000Z058 を参照ください。
- (6) 現地電源線は2箇所以上から引き込んで下さい。

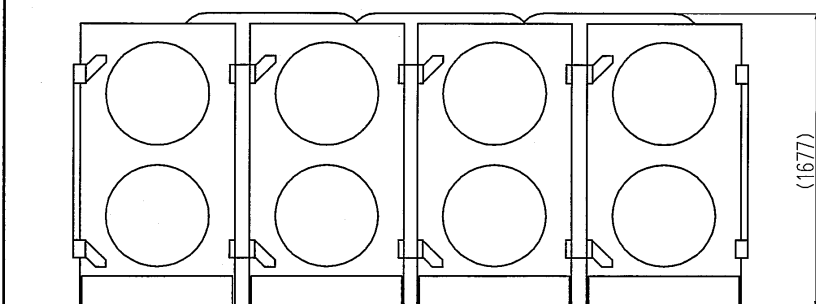

記号	内容
A	水配管入口 80A (ヴィクトリックジョイント接続)
B	水配管出口 80A (ヴィクトリックジョイント接続)
C	電源線取入部
F	熱交換ドレン排水口 φ50.8, 4ヶ所
G	機械室ドレン穴 10×40, 16ヶ所
H	アンカボルト用穴 φ20, 4ヶ所
J	排水用ボス Rc4.3ヶ所
K	エア抜き用ボス Rc4.3ヶ所
L	吊り上げ用穴 φ30, 4ヶ所
M	外部入出力信号線取入部 (ユニット用)
N	外部入出力信号線取入部 (ボクセルコントローラ用)

4モジュール体架台 ボクセルコントローラ内蔵 ユニット外形図 (水配管右入口仕様)

適用機種		
MVC(S) P851R41M	MVC(S) P851R41MVA	MVC(S) P851R41MVB
MVC(S) P1181R41M	MVC(S) P1181R41MVA	MVC(S) P1181R41MVB
MVC(S) P1501R41M	MVC(S) P1501R41MVA	MVC(S) P1501R41MVB
MVC(S) P1801R41M	MVC(S) P1801R41MVA	MVC(S) P1801R41MVB
形式 MVC		
発行者	名称 外形図 (OUTLINE)	
大林	図番	訂 符 業 別
131015	MBC000Z069	1/1