


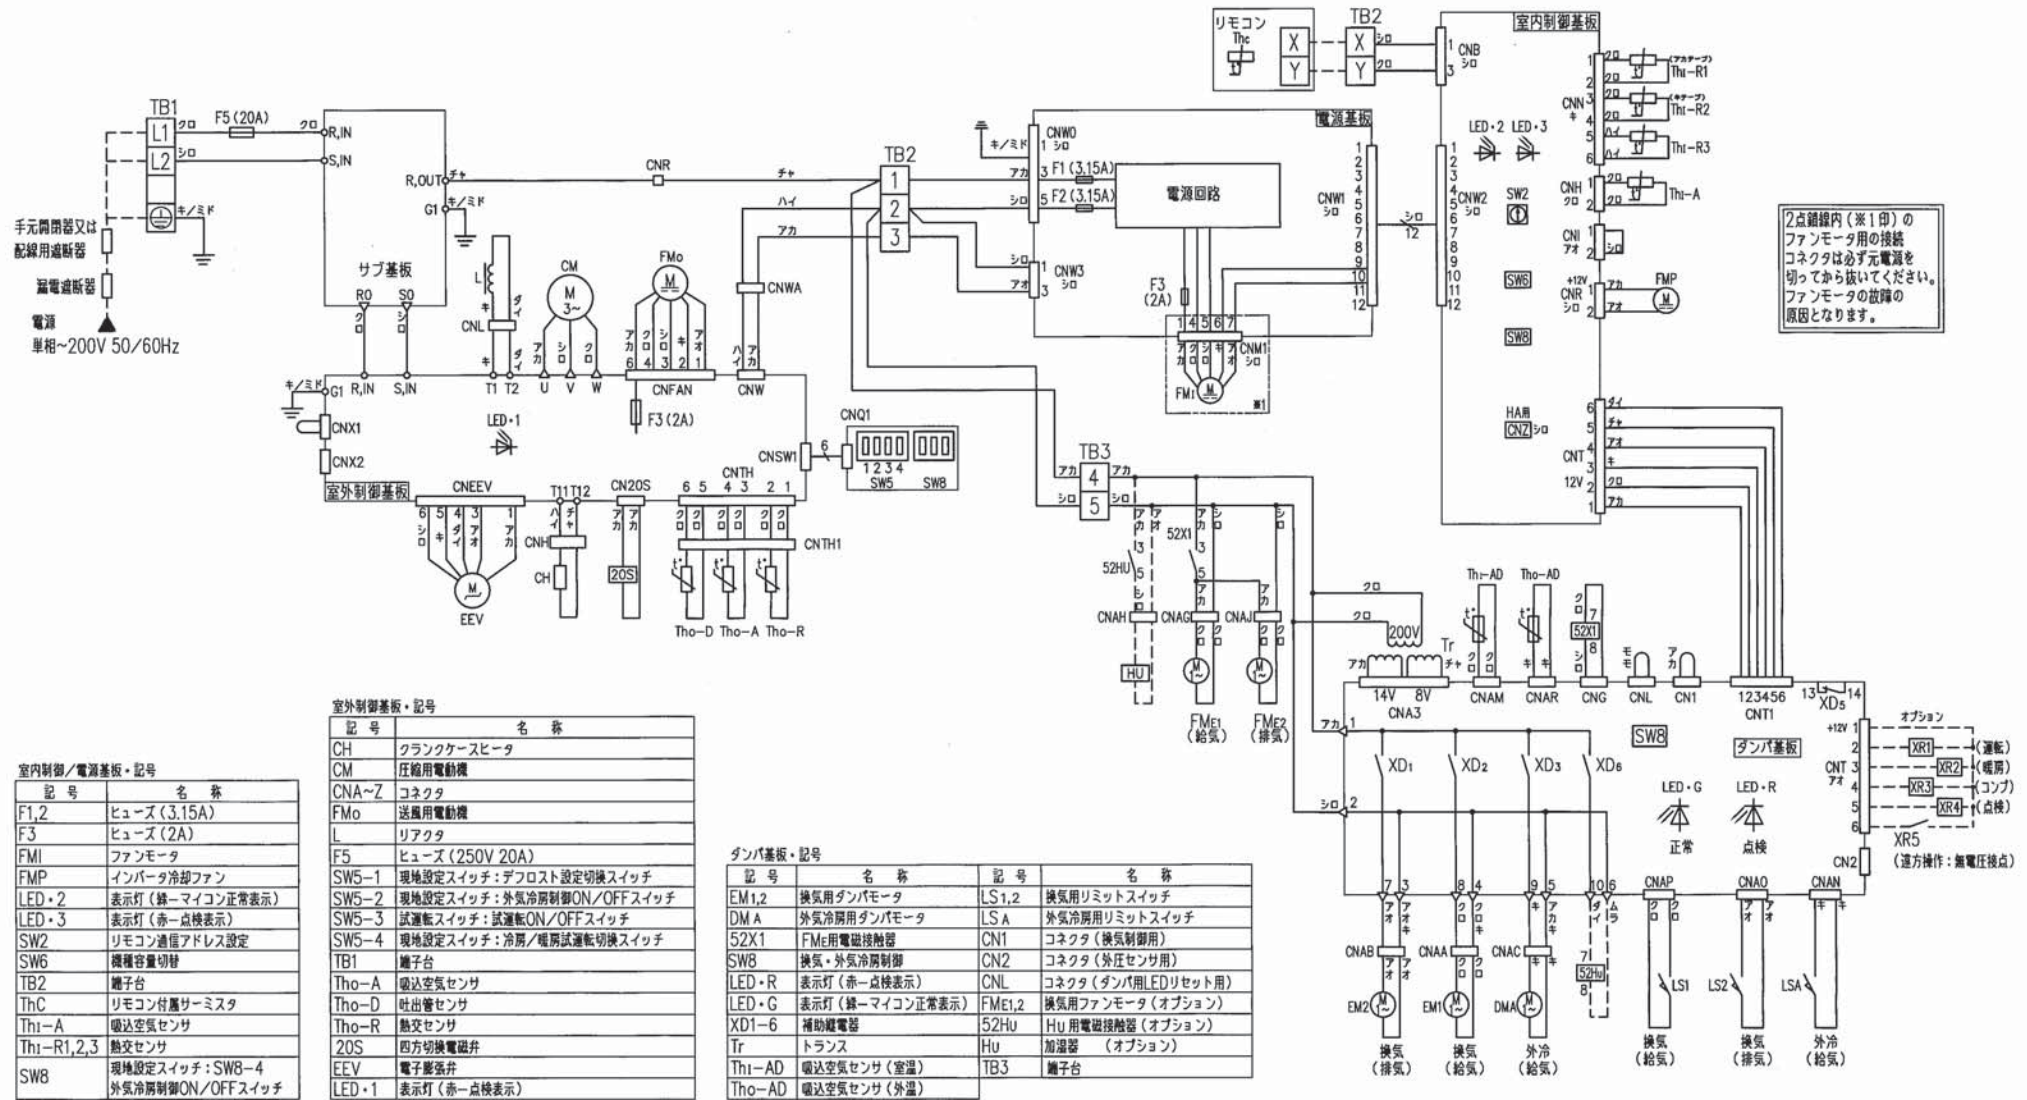

〔現地設定〕

- 高性能フィルタ装着の場合は、リモコンにて「高天井1」にセットしてください。
- 外気冷房制御
SW5-2 (室外基板) および SW8-4 (室内基板) の両方をONとしてください。
外気冷房運転が可能となります。

記事1。----- は現地配線を示します。

- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
リモコン配線 0.3mm²×2心

- 配線用しゃ断器容量
ACWP254HKT, 254HKMT 20A
ACWP404HKT, 404HKMT 20A

適用機種	ACWP254, 404HKT ACWP254, 404HKMT		
形式	ACW		
発行者	名称	配線図	
大林	図番	RTG000Z585	
150908	訂符	A	業別 1/1