



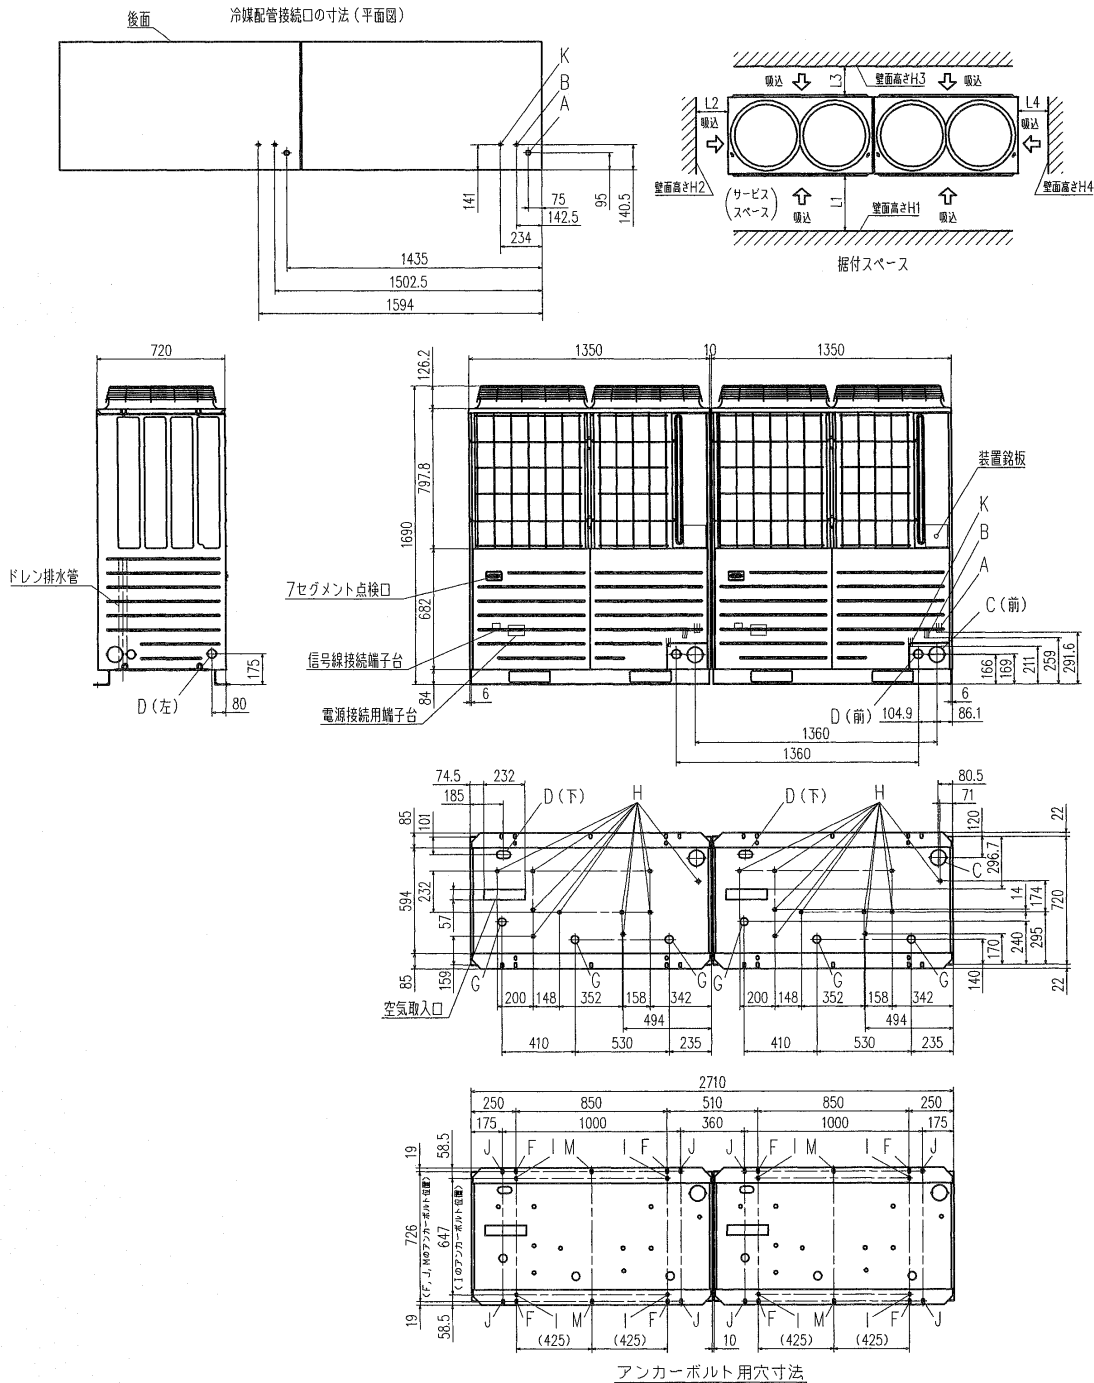


寸法	図符例	1	2
L1		500	開放
L2		10	10
L3		100	100
L4		10	開放
H1		1500	——
H2		制限なし	制限なし
H3		1000	制限なし
H4		制限なし	——

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所 $\times 2$
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45.3$ ヶ所 $\times 2$
H	ドレン排水用穴 $\phi 20.1$ ヶ所 $\times 2$
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 230×60

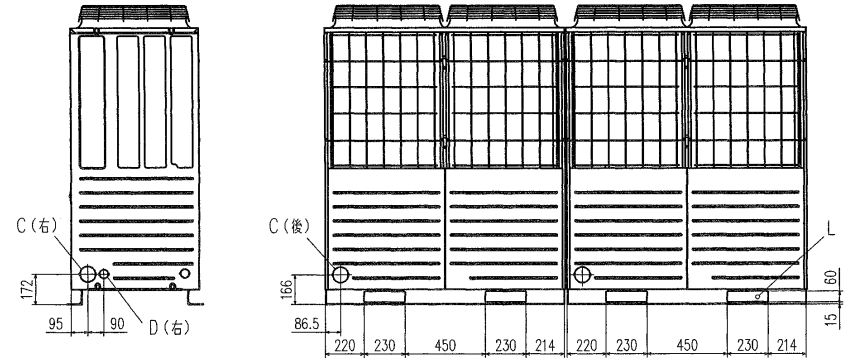

- 注 (1) ユニットは必ずアソカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 架台使用の際は組合せ用架台（オプション）をご使用ください。

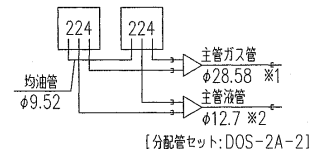

適用機種		APCVP2244DC x2 APCVSP2244DC x2	
形 式		APCV 	
発行者	名 称		
大林	室外機外形図(OUTLINE)		
131227	図 番	訂 符	葉 別
	PCZ000Z152	1	1