


防雪フード取付状態図

【注】・室外ユニットへの取付は付属品の取付ネジを使用してください。

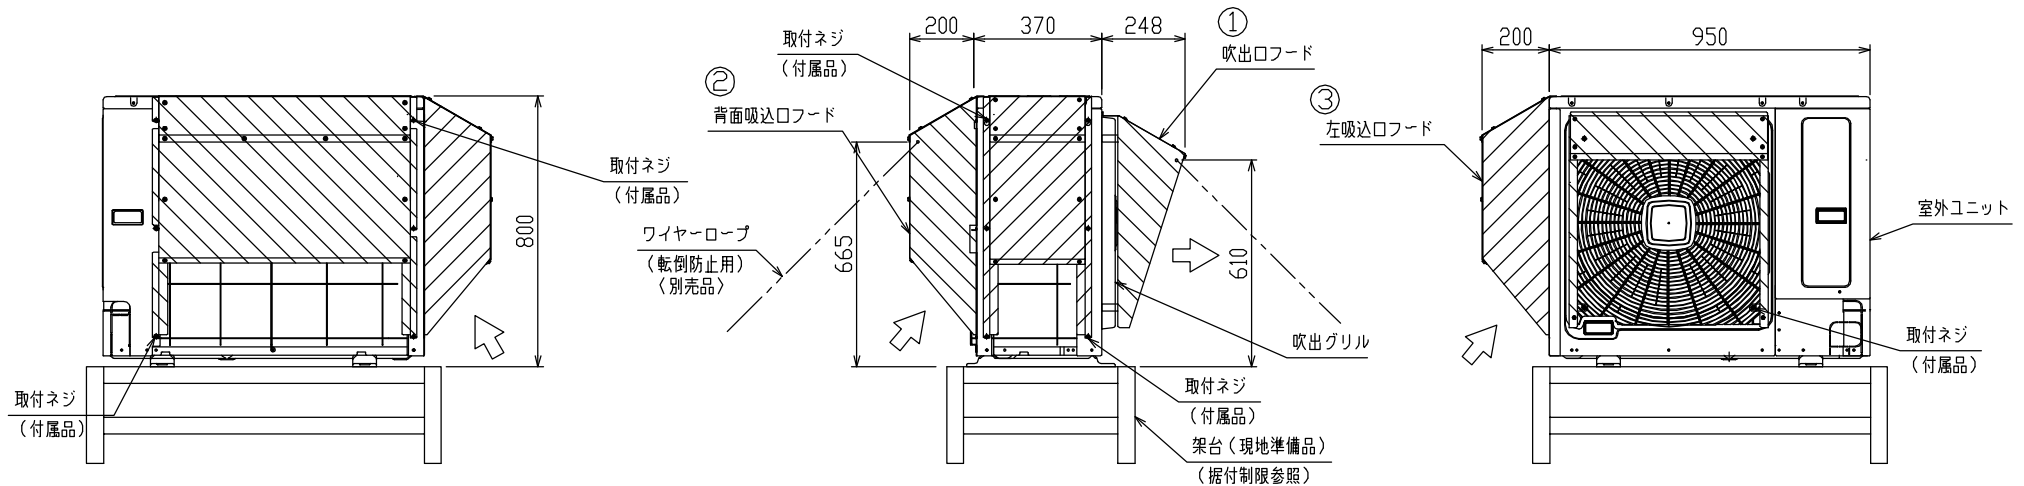


品 名	① 吹出口フード		② 背面吸込口フード		③ 左吸込口フード	
型 式	ASG-NP335F1	ASG-NP335FS3	ASG-NP80B	ASG-NP160BS2	ASG-NP80L	ASG-NP160LS2
適用機種	HCS301A, 371A					
使用数量	1台/各ユニット		1台/各ユニット		1台/各ユニット	
材 質	ボンデ鋼板	ステンレス	ボンデ鋼板	ステンレス	ボンデ鋼板	ステンレス
色 調	ナチュラルグレー (マンセル記号 1.0Y8.5/0.5) 相当品		ナチュラルグレー (マンセル記号 1.0Y8.5/0.5) 相当品		ナチュラルグレー (マンセル記号 1.0Y8.5/0.5) 相当品	
質 量	2.5kg		6kg		4kg	
構成部品	フード		フード		フード	
	吹出口×1		背面吸込口×1		左吸込口×1	
	組立ネジ	・M5 (SUS) ×L12 6本	・M5 (SUS) ×L14 8本 (予備2本)	・M5 (SUS) ×L12 12本	・M5 (SUS) ×L14 14本 (予備2本)	・M5 (SUS) ×L12 12本
	取付ネジ	・M5 (SUS) ×L12 6本 (予備2本)	・M5 (SUS) ×L12 7本 (予備2本)	・M5 (SUS) ×L12 10本 (予備2本)		
その他		・要領書				

据付制限	・「防護ネット」との併用はできません。 ・「吹出口フード」は「防風セット」「風向ガイド」との併用はできません。 ・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設置してください。基礎を高くするか、架台（積雪以上の高さ）を設置してその上に据え付けし、室外機本体をアンカーボルトで確実に固定してください。また、サービススペースは標準のサービススペースに、積雪量および除雪作業を考慮した寸法としてください。
据付注意点	・ねじ取付部は防錆の為にタッチアップまたはコーキングを行なってください（現地準備品）。 ・地吹雪など下方から吹上げてくる雪が予想される地域に設置する場合は、室外ユニットの周辺に衝立（現地準備品）などを設けてください。 ・ユニット本体では強風や地震などに対して防雪フード保持の強度がありませんので、ステーまたはワイヤーロープなどによる補強を取り付けてください（別売品：転倒防止金具（ASG-SW20A）をご用意していますので、ご利用ください）。

注）適用機種はマイナーチェンジ等により異なる場合がありますので、カタログでご確認ください。

訂 符		訂 符		訂 符		訂 符		訂 符		訂 符	
MARK	REV.NO.	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
認可 APPD.	宮尾	14年05月28日	寺田	高木	名称	防雪フード					
図 番	DWG.NO.	XK62026		品 別	SUFFIX	訂 符	REV.MARK	業 別	PAGE	1	2
参考部番	REF.PART. NO.			参考部番	REF.PART. NO.			参考部番	REF.PART. NO.		


【 ① 吹出口フード 】

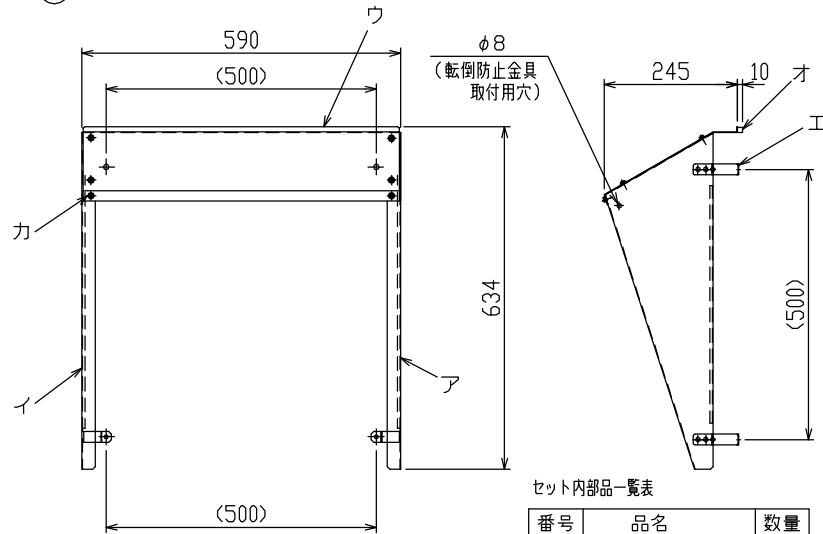

セット内部品一覧表

番号	品名	数量
㊦	右側板	1
㊧	左側板	1
㊨	表面板	1
㊩	ステー	4
㊪	パッキン	1
㊫	組立ネジ (付属品)	6


【 ② 背面吸込口フード 】

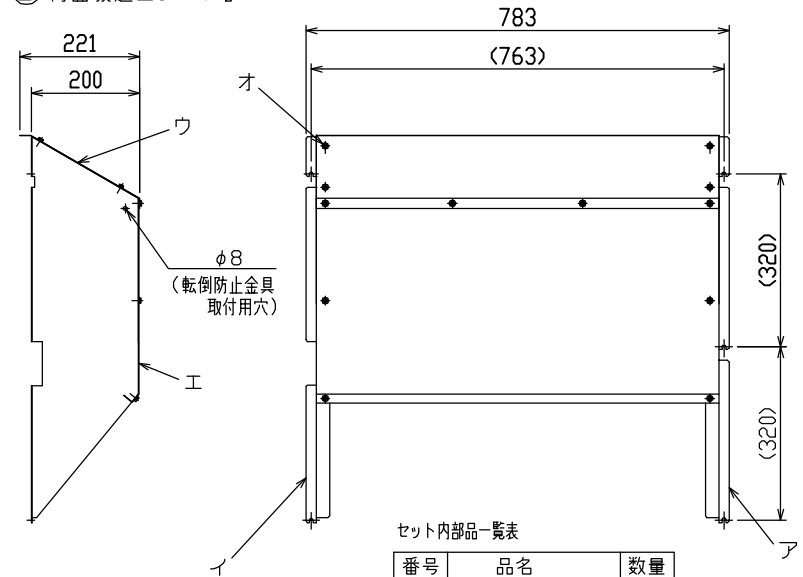

セット内部品一覧表

番号	品名	数量
㊦	右側板	1
㊧	左側板	1
㊨	表面板 (上)	1
㊩	表面板 (下)	1
㊫	組立ネジ (付属品)	12


【 ③ 左吸込口フード 】

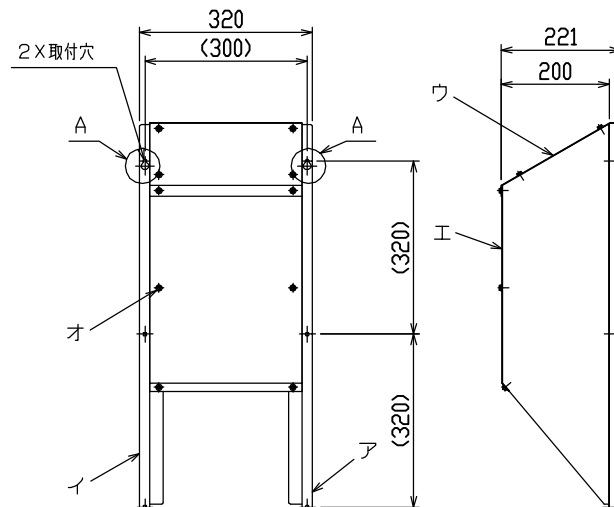

セット内部品一覧表

番号	品名	数量
㊦	右側板	1
㊧	左側板	1
㊨	表面板 (上)	1
㊩	表面板 (下)	1
㊫	組立ネジ (付属品)	10

A部詳細図 (取付穴)



- 注記 1. 本防雪フードは、降雪地域で室外ユニットへの雪の侵入を抑え各部を雪害から守るためのオプション部品です。
2. 本防雪フードは、現地組立品です。
(組立には付属の組立ねじで確実に締めてください。緩みによる振動の原因になります。)
3. 防雪フードの取り付けにより、風の吹出し側はユニット騒音が若干上昇しますので、吹出方向にご注意ください。
4. 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸・弱アルカリ、および腐食性物質が常時潤湿している場所やふりかかる場所など)では腐食しやすくなります。耐塩害仕様品を特注対応していますのでご相談ください。
5. 防雪フードを取り付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。

() : 取付寸法を示します。

尺度 SCALE		形 式 MODEL		品 番 CODE NO.	
名称 NAME		防雪フード			
訂 符 MARK	訂 番 REV.NO.	認 可 年 月 日 DATE	認 可 APPD.	図 番 DWG.NO.	品 別 SUFFIX
認 可 APPD.	点 検 CHKD.	作 成 DRAWN	防 雪 フード	XK62026	2/2
参考部番 REF.PART NO.				A3	