
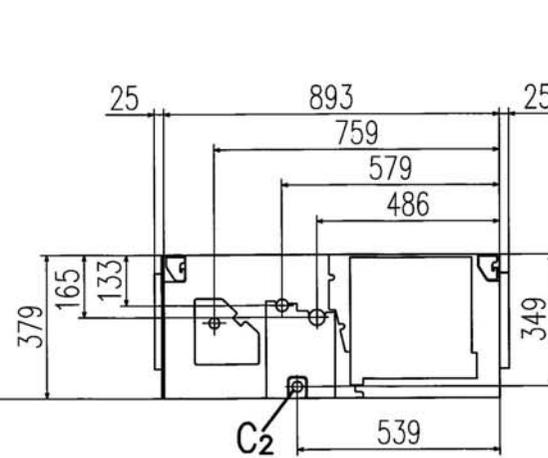
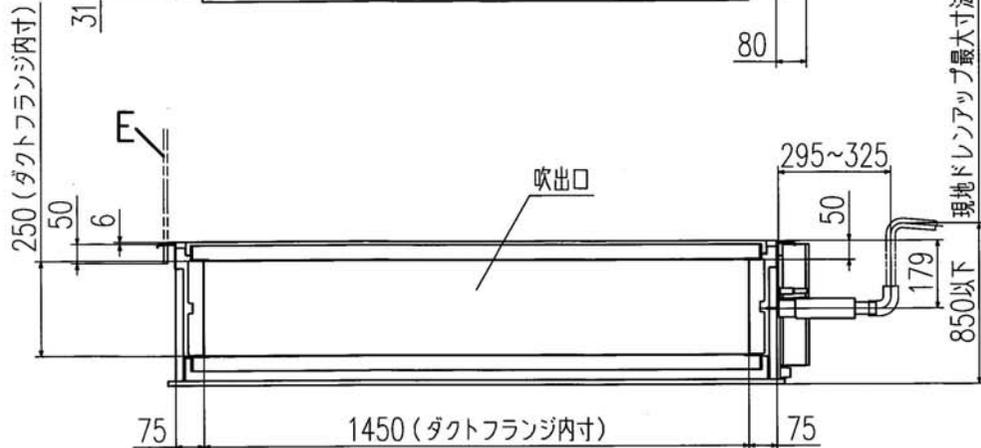
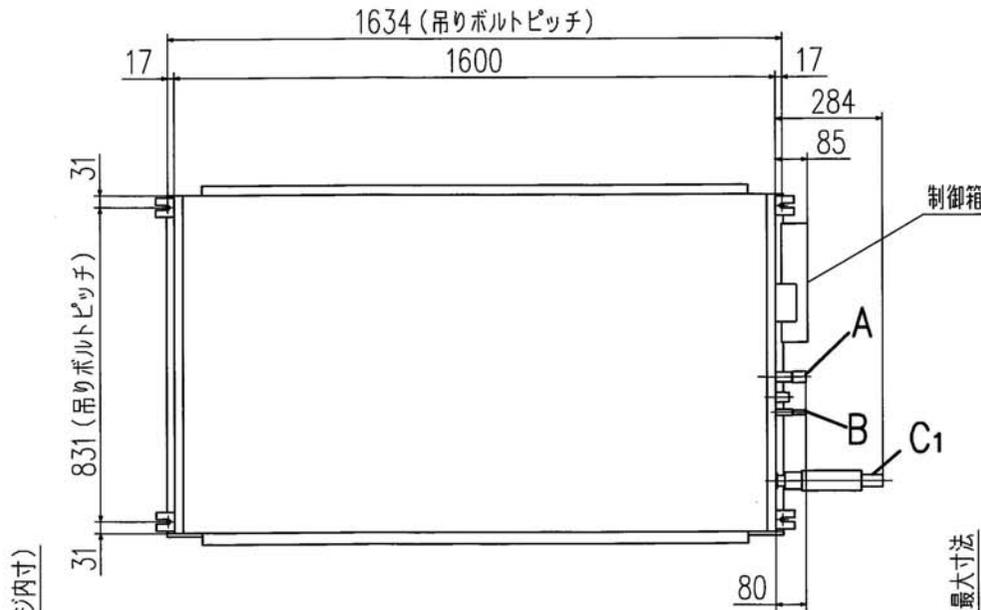


記号	内 容		
	機 種	P224	P280
A	冷媒ガス側配管	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (ろう付)	
C1	ドレン配管接続口	VP25 (I.D.25, O.D.32)	
C2	ドレン自然排水用	VP25	
D	電源取入口		
E	吊りボルト	M10	
F	点検口	450X450	


室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニット側面から

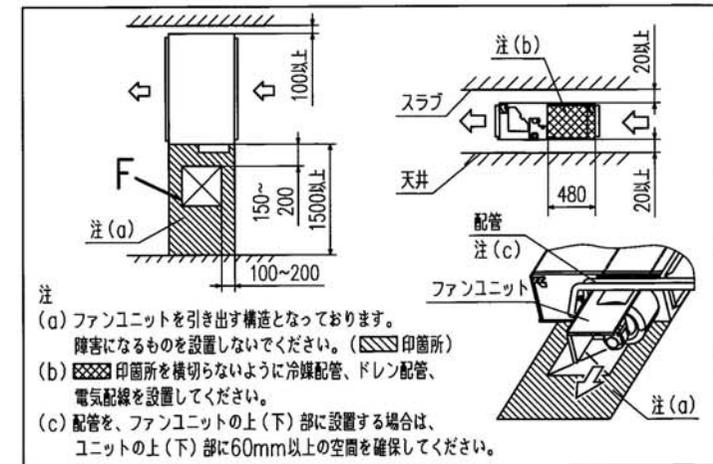

(ケース2) ユニット下面から

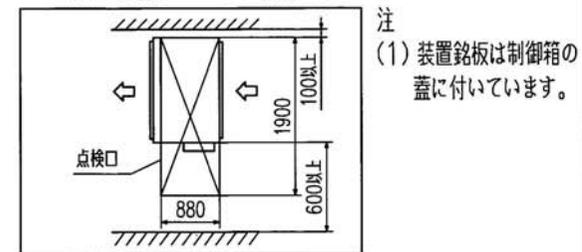

適用機種	FDUP2244LXB, 2804LXB		
形式	FDU		
発行者	名称	室内機外形図 (OUTLINE)	
坪野	図番	PJG000Z322	
141212	訂符	業別	1/1