

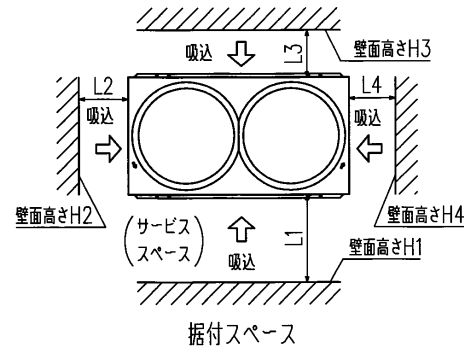
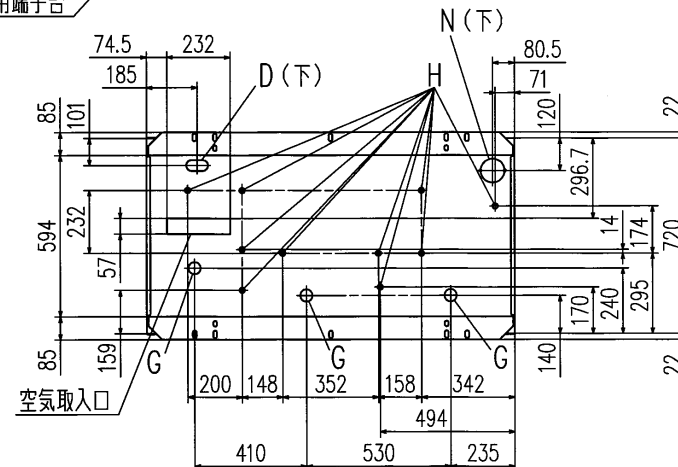
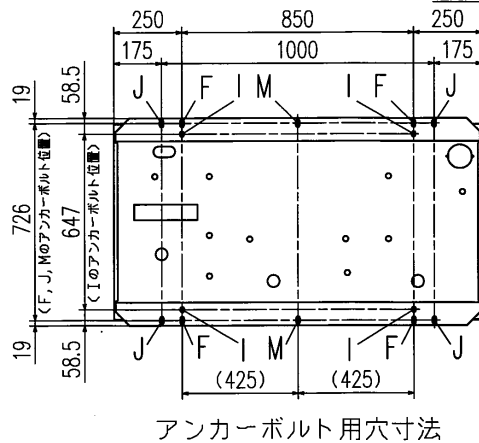
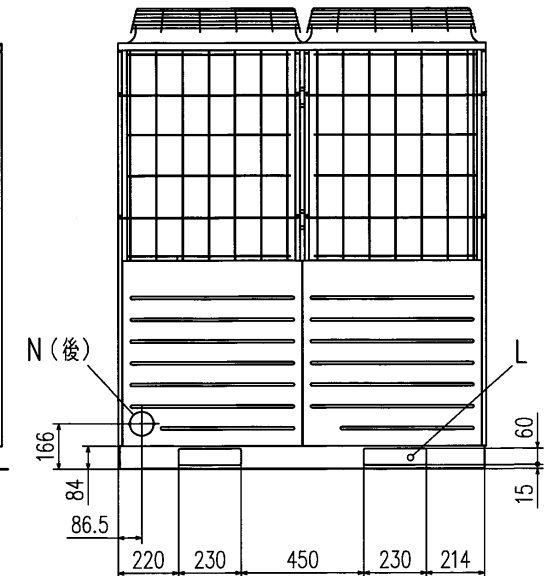


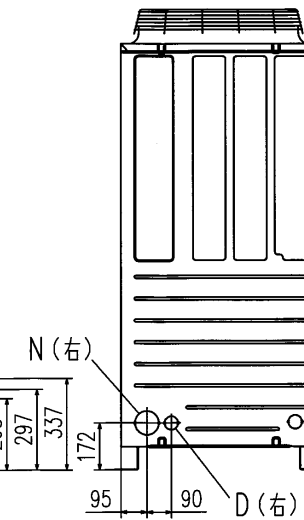

記号	内 容
A	冷媒吸入ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒吐出ガス側配管接続口 $\phi 19.05$ (ろう付)
C	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$, 3ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20$, 10ヶ所
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 230×60
N	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)

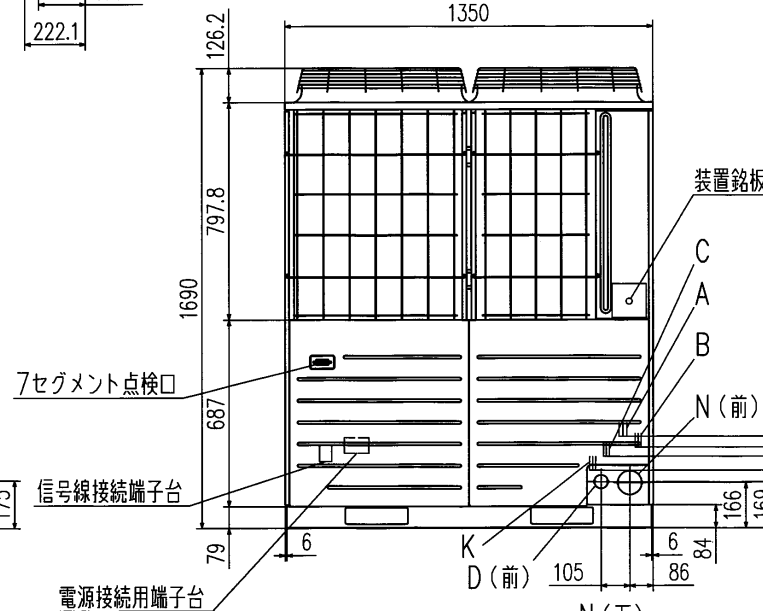

- 注 (1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（吸入ガス側、吐出ガス側、油側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88又はφ100をご利用ください。
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は室外組合せユニツトのみ接続してください。

適用機種			
FDCP3354HLXRB, FDCSP3354HLXRB			
形式		FDC	
発行者			
千賀		名称	
160920		室外機外形図(OUTLINE)	
図番		計	符 業別
PCB003Z936		1	1