
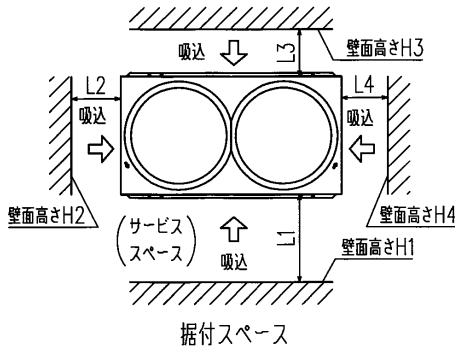



後面 冷媒配管接続口の寸法 (平面図)

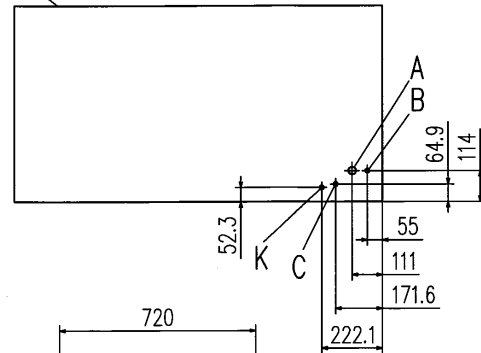

(単位:mm)

寸法	据付例 1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—


記号	内 容
A	冷媒吸入ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付)
B	冷媒吐出ガス側配管接続口 $\phi 19.05$ (ろう付)
C	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$, 3ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20$, 10ヶ所
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60
N	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)

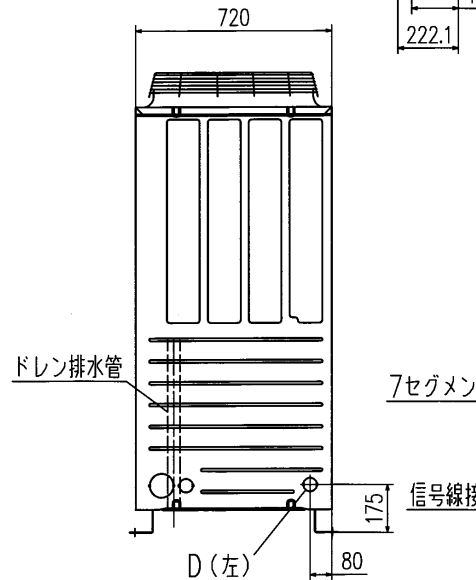


7セグメント点検口

信号線接続端子台

電源接続用端子台

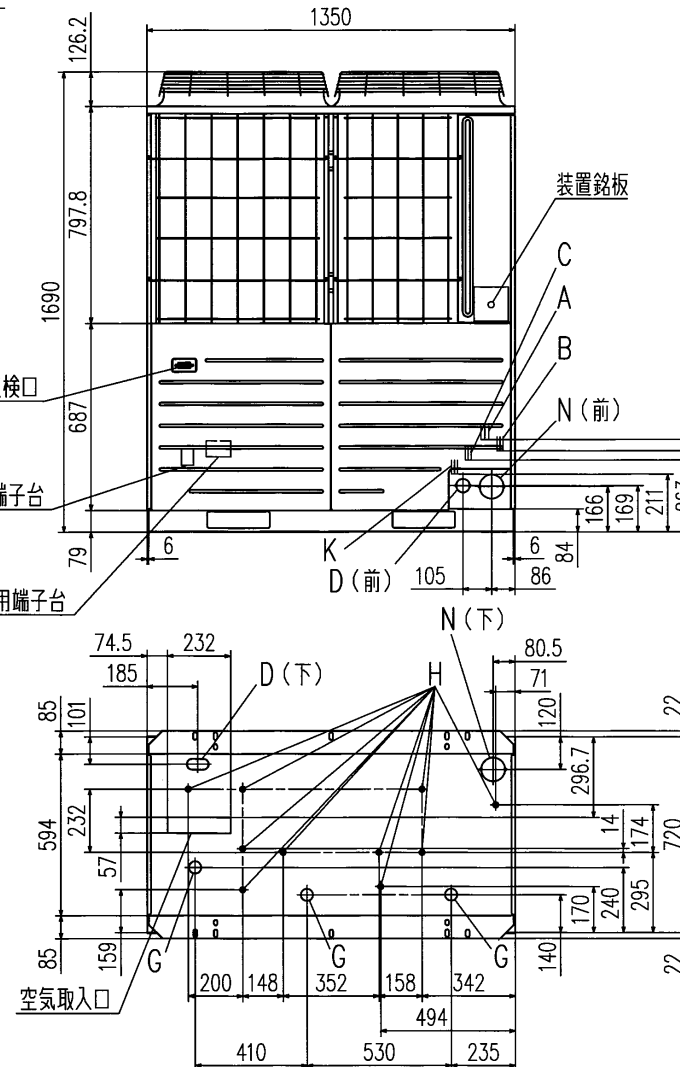

- 注 (1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 冷媒配管 (吸入ガス側、吐出ガス側、液側共) の接続は現地手配です。
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
 (5) 冷媒配管接続口は $\phi 88$ 又は $\phi 100$ をご使用ください。
 (6) 記号J, Mのアンカー用穴 (M10用10ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
 (7) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

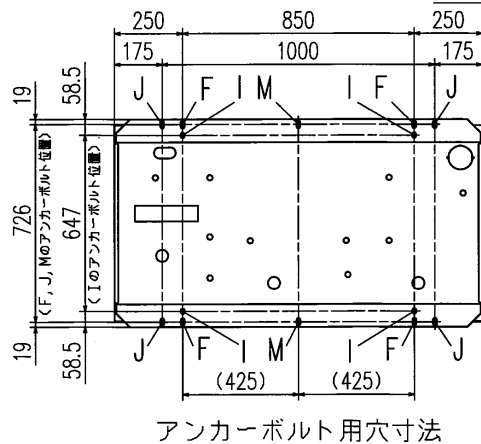

適用機種	FDCP2804HLXRB, FDCSP2804HLXRB
形 式	FDC
発行者	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)
千賀	図 番 160920 PCB003Z935
訂 符	A
業 別	1/1